

LEGENDA SÍTÍ:

- ELEKTRICKÉ ROZVODY
- KANALIZACE
- PLYNOVOD
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- VODOVOD

LEGENDA:


- NOVÁ TRASA TLUSTOSTĚNNÉ (ZODOLNĚNÉ) MIKROTRUBIČKY 12/8 (BEZ POŽADAVKU NA BARVU)
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ METROPOLITNÍ SÍTĚ
- STÁVAJÍCÍ KABELOVÁ KOMORA
- CHRÁNIČKA OHEBNÁ KORUGOVANÁ KOPOFLEX VEL.110

UPOZORNĚNÍ


PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ POŽADÁ DODAVATELSKÁ ORGANIZACE DOTČENÉ ORGÁNY O VYTYČENÍ A OZNAČENÍ VŠECH POZEMNÍCH SÍTÍ PODLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ. PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ BUDE DODRŽENA ČSN 73 6005 A ČSN 33 2000-5-52 ed.2. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY INFORMATIVNĚ. V PŘÍPADĚ ODKRYTÍ STÁV. PODZEMNÍCH KABELOVÝCH SÍTÍ JEJICHŽ KRYTÍ A ODSUPOVÉ VZDÁLENOSTI NEODPOVÍDAJÍ PLATNÝM ČSN BUDE TOTO KAB. VEDENÍ ULOŽENO DO DĚLENÝCH KAB. CHRÁNIČEK.

TYPOVÉ ŘEZY

TYPOVÝ ŘEZ ULOŽENÍ CHRÁNIČEK HDPE VE VOLNÉM TERÉNU
ŘEZ A-A'

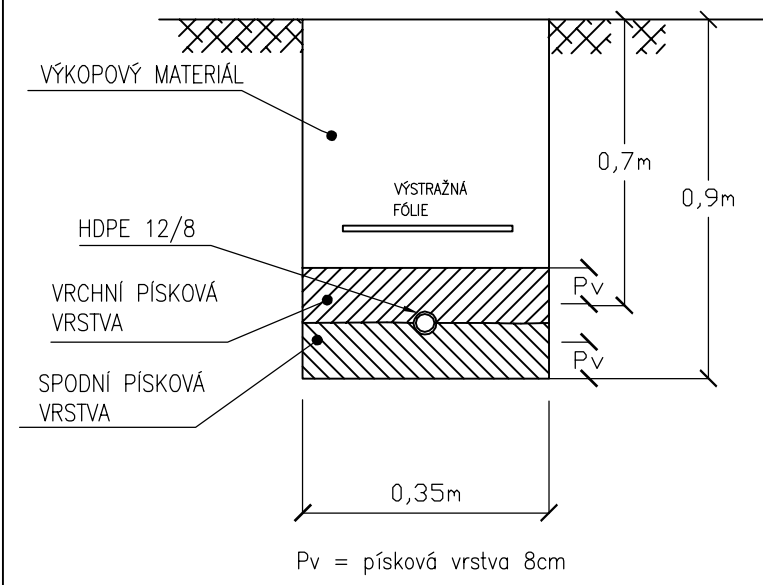

TYPOVÝ ŘEZ ULOŽENÍ CHRÁNIČEK HDPE V CHODNÍKU
ŘEZ B-B'

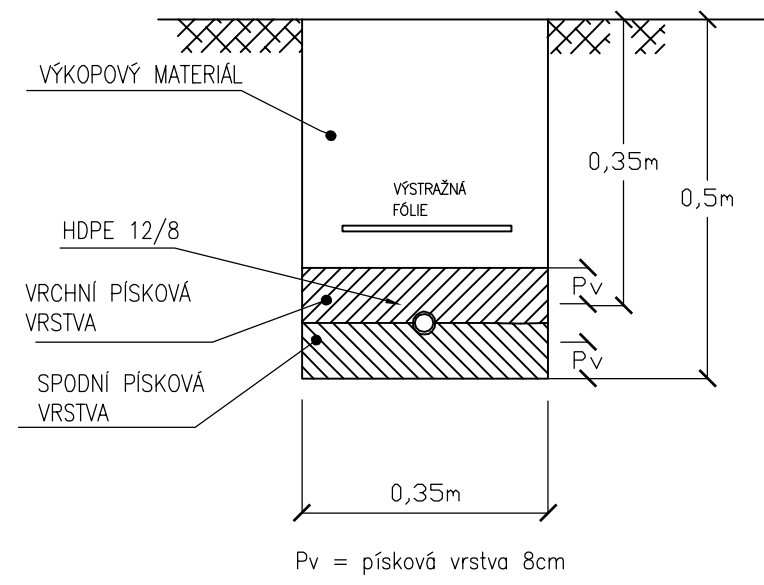

VNĚJŠÍ VLIVYNA EL. ZAŘÍZENÍ DLE ČSN 33 2000 -1 ed.2
NEBEZPEČNÉ AA2+AA4, AB2+B4, AD4, AE4, AN3, AQ3, AR3, AS3, BC2

Vypracoval: Ing.Tomáš Srba		Zodp. projektant: Ing.Tomáš Srba		TOMÁŠ SRBA Náměstí Míru 188 Heřmanův Městec 538 03 e-mail: srbatomas@seznam.cz IČO: 04695461	
Kraj: Pardubický		Obec: Přelouč			
Investor: Město Přelouč, Československé armády 1665, 53533 Přelouč					
Stupeň:	Územní Souhlas	Připojení budov č.p. 325, 752 a 1509 v Přelouči na metropolitní síť			Změna:
Formát:	A3				
Měřítko:	1:500	Připojení budovy 1509			Číslo příl.: D.2.1.2
Datum:	08/2017				
Zakázkové č.:	17-21	Situace			