

R1, R2, R3 ... ÚPRAVY A DOPLNĚNÍ

OCELOPLECHOVÉ ZAPUŠTĚNÉ ROZVÁDĚČE – STÁVAJÍCÍ
KRYTÍ DO IP30/20

USPOŘÁDÁNÍ PŘÍSTROJŮ A ŠTÍTKŮ DLE ZVYKLOSTI PROVÁDĚČÍ FIRMY

JMENOVITÉ NAPĚTÍ : 3 PEN STR. 50HZ , 230/400V/TN–C–S
OVLÁDACÍ NAPĚTÍ : 1 NPE STR. 50HZ , 230V/TN–S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2
V SÍTI "TN": – žil.A1...IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ

– žil.A2...KRYTY NEBO PŘEPAŽKAMI

STUPEŇ OCHRANY NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2, žil.NA.3, tab.NA.2

V SÍTI "TN": – NORMÁLNÍ...AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

– DOPLNĚNÁ...OCHRANA NORMÁLNÍ+DOPŮŇJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ NEBO CHRÁNÍČ

VOLBA STUPNĚ OCHRANY NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2, žil.NA.2, tab.NA.1

V SÍTI "TN": – PROSTOR NORMÁLNÍ I NEBEZPEČNÝ...OCHRANA NORMÁLNÍ

– PROSTOR ZVLÁŠT NEBEZPEČNÝ...OCHRANA DOPLNĚNÁ

OCHRANA PŘED ZKRATOVÝMI PROUDY A PŘED PŘETÍŽENÍM: – POJISTKAMI A JISTIČI

URČENÍ VNĚJŠÍCH VLVŮ DLE ČSN 33 2000–1 ed.2, ČSN 33 2000–5–51 ed.3: VIZ PROTOKOL


ÚPRAVY A DOPLNĚNÍ:

– OSADIT NOVOU VÝZBROJ VĚ PRODRÁTOVÁNÍ NA NOVĚ OSAZENOU DIN LIŠTU

– ÚPRAVA MASKY

1/3

Ved. projektant	Odpov. projektant	Vypracoval	Archív	<div><div>E-dir</div><div>5.r.o.</div><div>Kasalice čp.1 533 41 Lázně Bohdaneč IČO: 259 95 138 Tel.: 466 616 761 edir.novak@seznam.cz</div></div>	
Jiří Svoboda		Ing. J. Lněnička			
Investor: Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč				Zak. č.	658/06/17
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU ZŠ SMETANOVA č.p. 1509, PŘELOUČ - VĚTRÁNÍ UČEBEN				Stupeň	DPS
				Datum	06/2017
				Měřítko	---
				Formát	6 x A4
				Část	Číslo příl. 05
Obsah				kopie	
Rozváděče					

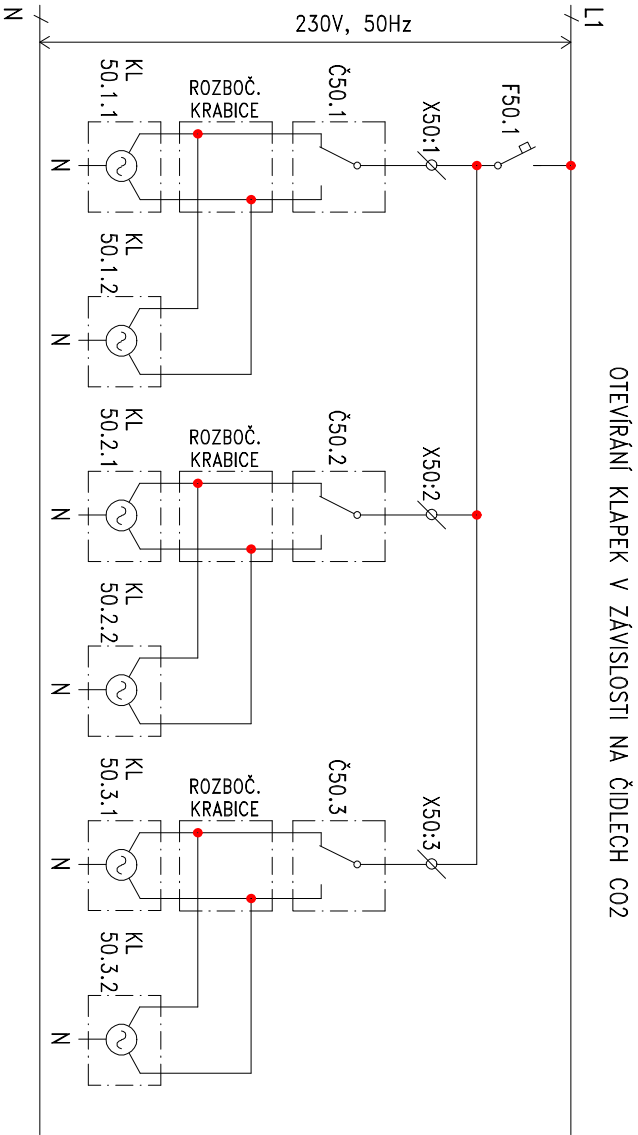

R3

