




VOLNÝ TERÉN

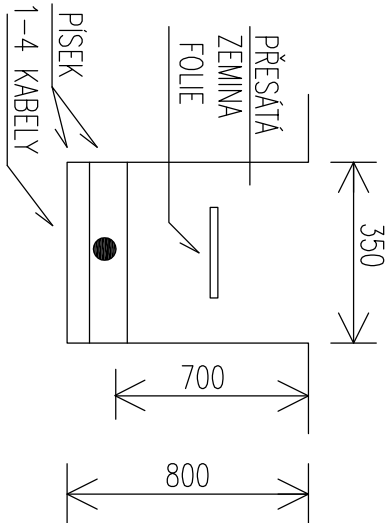


PODCHOD POD VJEZDEM

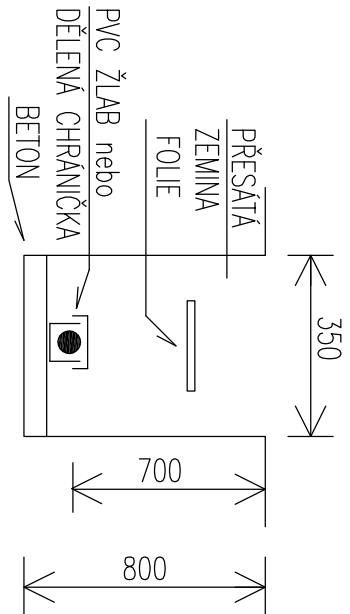


CHODNÍK

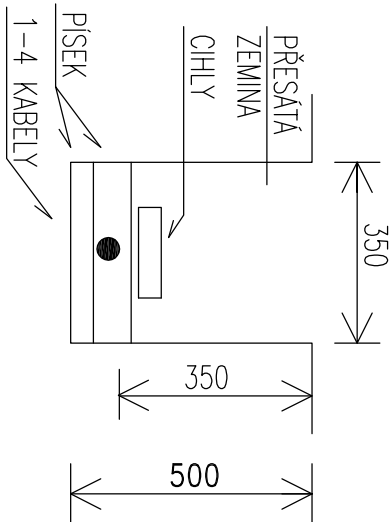


KŘÍŽOVATKA S VOZOVKOU

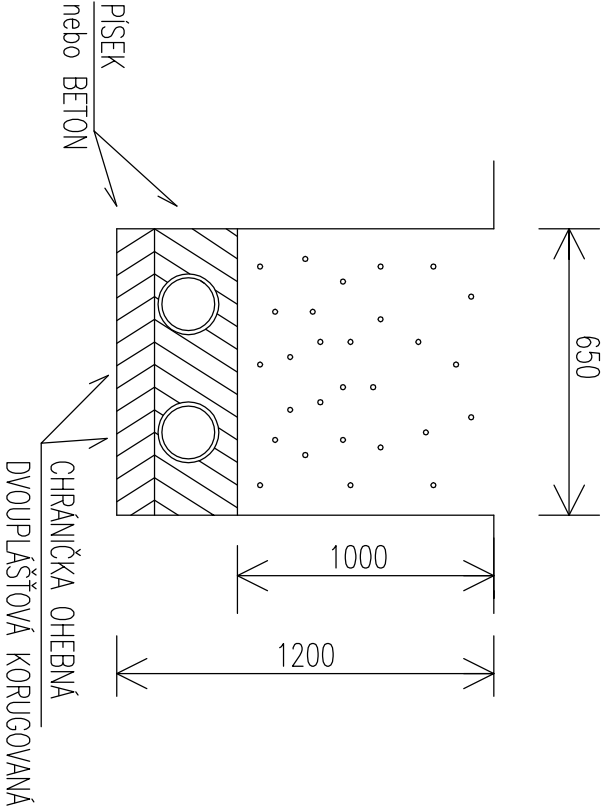


KŘÍŽENÍ KABEL 1kV/1kV

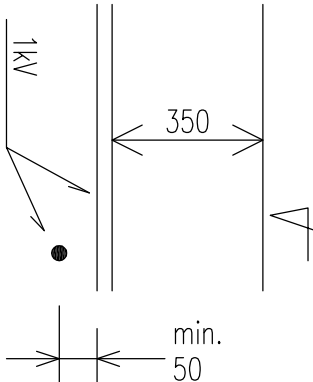


KŘÍŽENÍ KABEL 1kV/DO 10kV

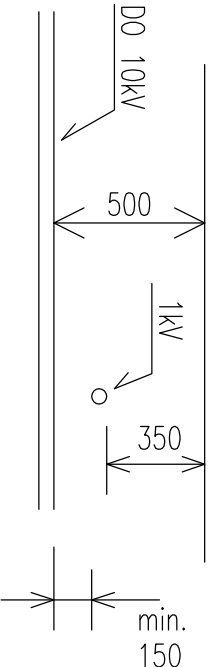

KŘÍŽENÍ KABEL 1kV/DO 35kV

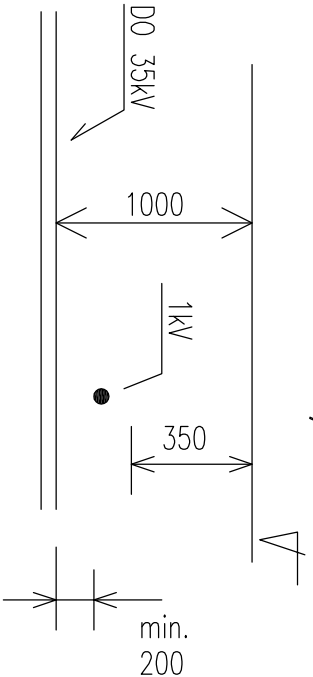


KŘÍŽENÍ SE SDĚLOVACÍMI KABELY

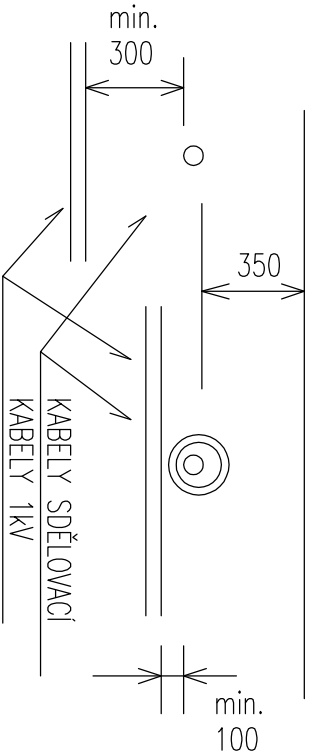


ULOŽENÍ KABELU 1kV

VZOROVÉ ŘEZY ČSN 33 2000-5-52 ed.2, 73 6005
DOVOLENÉ SVISLÉ VZDÁLENOSTI PŘI KŘÍŽENÍ ČSN 73 6005

KŘÍŽENÍ KABEL 1kV/VODOVOD
CHODNÍK – VOLNÝ TERÉN

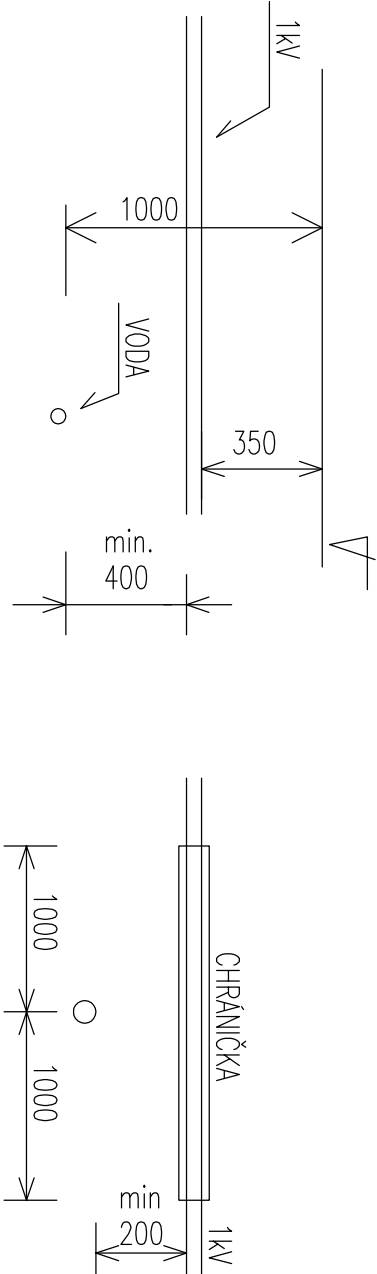

KŘÍŽENÍ KABEL 1kV/PLYN
CHODNÍK – VOLNÝ TERÉN

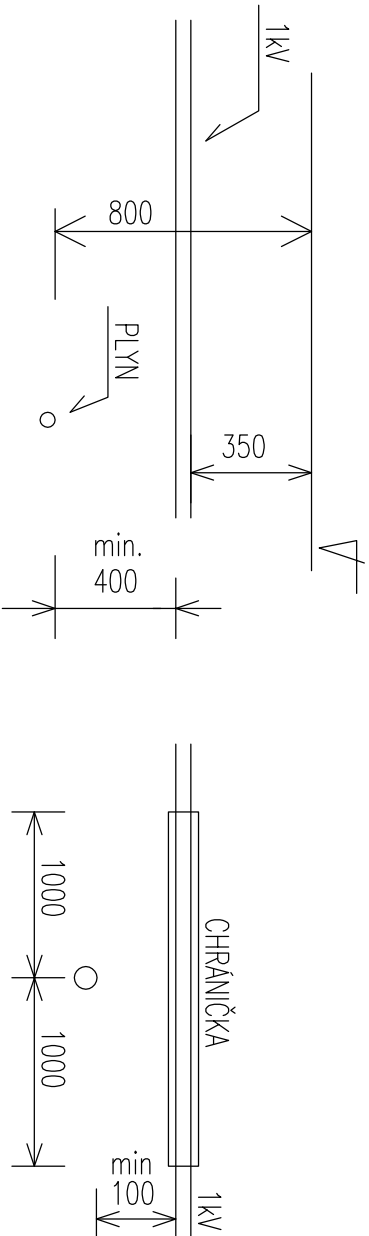

Odpov. proj.	Kontroloval	Vypracoval	Archív	<div>E-dir</div> <div>533 41 Lázně Bohdaneč</div> <div>Č: 259 95 138</div> <div>Tel.: 466 616 761</div> <div>www.edir.cz</div>	
ING. JAROSLAV	PAVEL	MARTIN	110 ULOŽ. KAB.		
LNĚNIČKA	NOVÁK	HAUPT			
Investor	Město Přelouč	Kroj	Pardubický		
<div>Rekonstrukce veřejného osvětlení</div> <div>v Klenovce</div> <div>Dokumentace pro uzemní rozhodnutí, stavební povolení a pro provádění stavby</div>				Zak.č.	110/01/14
				Stupeň	DSP + PDPS
				Datum	04-2014
				Měřítko	---
				Formát	2 x A4
Obsah				Č. přílohy	
ULOŽENÍ KABELŮ				D.2.4	