



ŘEZA-A

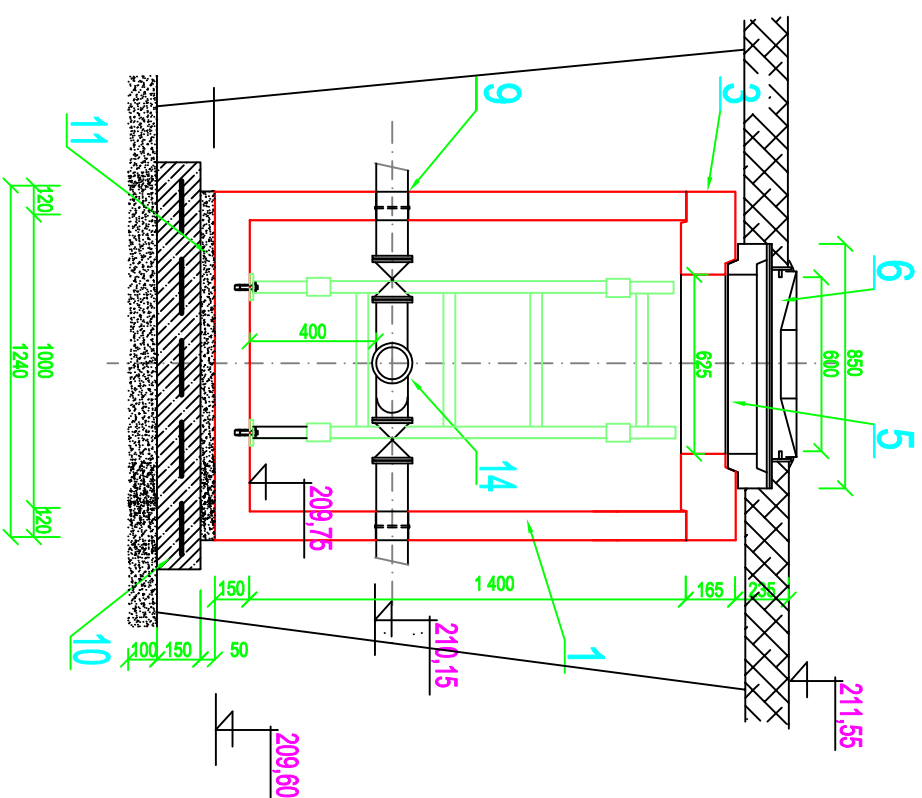


ŘEZ B - B

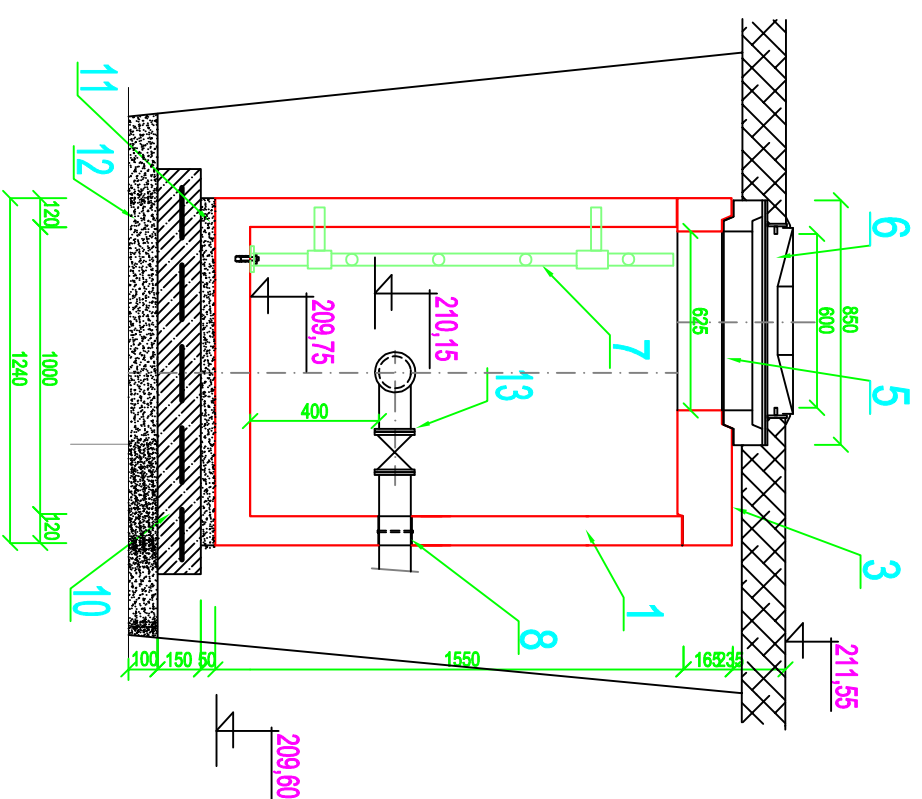


LEGENDA:


- 1 - BETONOVÁ NÁDRŽ S DNEM DN 1000 mm, výška 1550/1400
- 3 - ZAKRYTÁ DESKA - Ø 1240 mm, D 400
- 5 - VYROVNÁVACÍ PRSTENEC - Ø 625 mm
- 6 - LITINOVÝ UZAMKATELÝ POKLOP - Ø 625 mm, D 400
- 7 - KOMPOZITOVÝ ŽEBŘÍK - šířka 0,5 m, délky 1400 mm
- 8 - LEMOVÝ NAKRUŽEK S PŘÍRUBOU DN 80 2 ks
- LEMOVÝ NAKRUŽEK S PŘÍRUBOU DN 50 1 ks
- 9 - PRO VYTĚLAČE POTRUBÍ - SEGMENTOVÉ TĚSNĚNÍ DN 80 V PROSTUPU PO OVRTÁNÍ 2 ks
- PRO VYTĚLAČE POTRUBÍ - SEGMENTOVÉ TĚSNĚNÍ DN 50 V PROSTUPU PO OVRTÁNÍ 1 ks
- 10 - ZAKLADOVÁ PODKLADNÍ DESKA - BETON C12/15, vyzluzena karí sítí
- 11 - PÍSKOVÝ VYROVNÁVACÍ PODSPR - f. 0-4 mm
- 12 - ŠTĚRKOPÍSKOVÝ HUTNĚNÝ PODSPR - f. 4-16 mm
- 13 - ŠOUPE NA ODPADNÍ VODU DN 50 1 ks
- ŠOUPE NA ODPADNÍ VODU DN 80 2 ks
- 14 - ATYPICKÁ TVAROVKA PŘÍRUBOVÁ S nářezem 80/50

PUDORYS

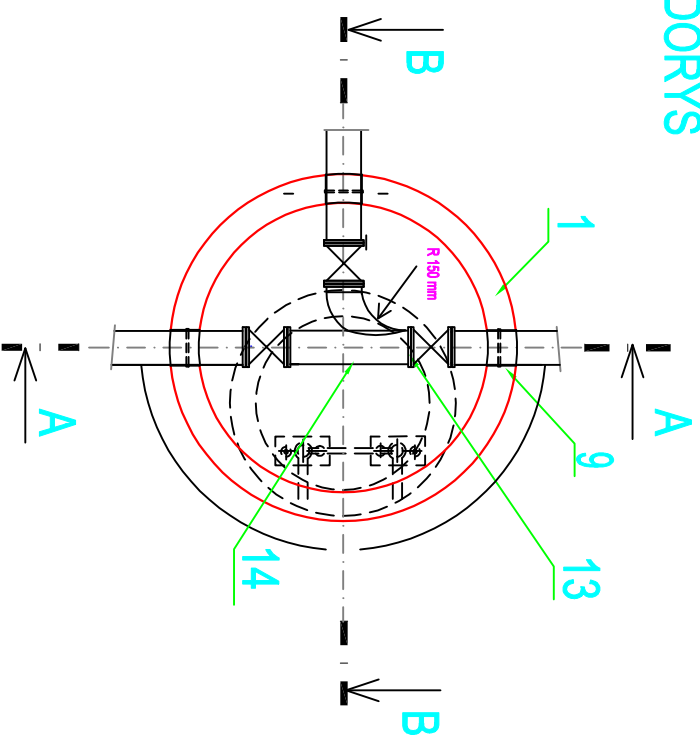


IKKO Hradec Králové, s.r.o. Bratří Štefanů 238, 500 03 Hradec Králové tel. 495 407 520, 495 217 150 e-mail: ikkko@ikkko.cz , http://www.ikkko.cz			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. BOHUSLAV KOUBA	STUPEŇ:	DPS
KONTROLOVAL:	ING. BOHUSLAV KOUBA <i>Koub</i>	DATA:	2/2019
VYPRACOVAL:	IVA KOUBOVÁ	Č. ZAKÁZKY:	132017
INVESTOR:	MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, PŘELOUČ	MĚŘÍTKO:	1:25
AKCE:	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE MĚLICE S PŘEVEDENÍM ODPADNÍCH VOD DO LOHENIC	FORMÁT:	A4
OBJEKT:	IO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - VÝTLAČNÉ POTRUBÍ	Č. VÝKRESU:	Č. PŘE:
VÝKRES:	NAPLOVNOVACÍ ŠACHTA	D01.b.04	

ŘEZA-A

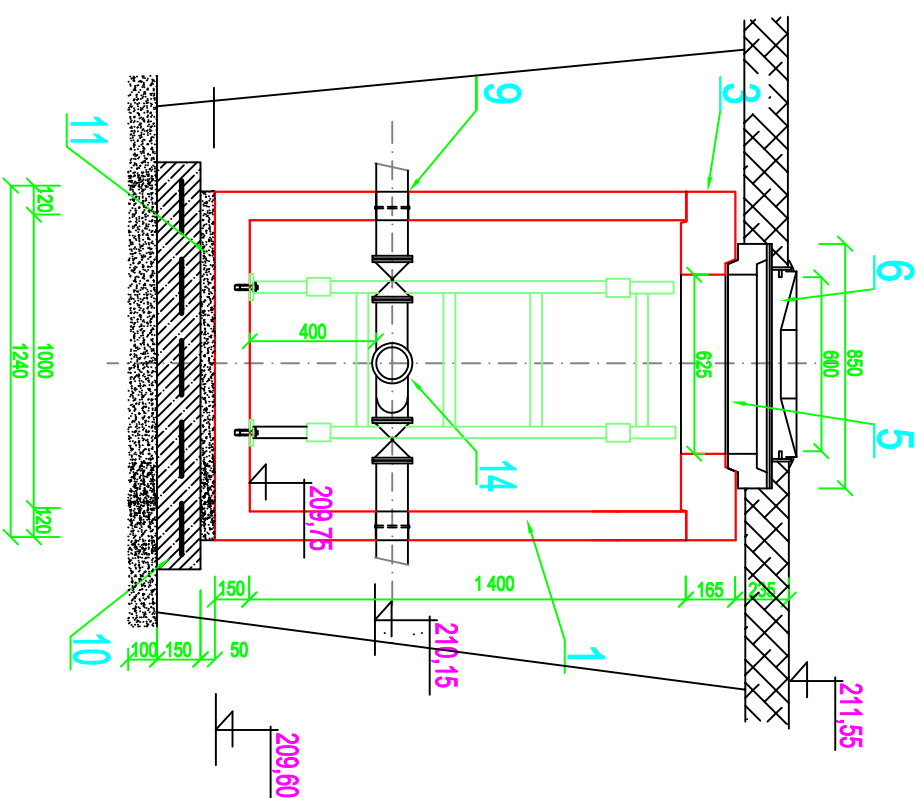


ŘEZ B - B

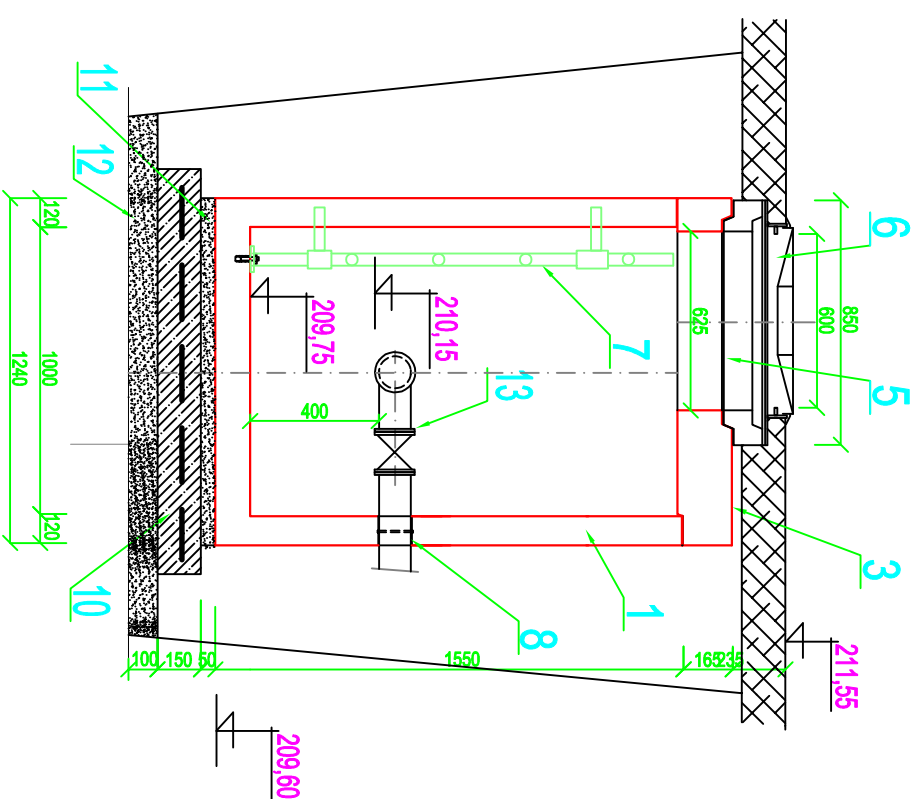


LEGENDA:



- 1 - BETONOVÁ NÁDRŽ S DNEM DN 1000 mm, výška 1550/1400
- 3 - ZAKRYTÁ DESKA - Ø 1240 mm, D 400
- 5 - VYROVNÁVACÍ PRSTENEC - Ø 625 mm
- 6 - LITINOVÝ UZAMKATELÝ POKLOP - Ø 625 mm, D 400
- 7 - KOMPOZITOVÝ ŽEBŘÍK - šířka 0,5 m, délky 1400 mm
- 8 - LEMOVÝ NAKRUŽEK S PŘÍRUBOU DN 80 2 ks
- LEMOVÝ NAKRUŽEK S PŘÍRUBOU DN 50 1 ks
- 9 - PRO VYTĚLAČE POTRUBÍ - SEGMENTOVÉ TĚSNĚNÍ DN 80 V PROSTUPU PO OVRTÁNÍ 2 ks
- PRO VYTĚLAČE POTRUBÍ - SEGMENTOVÉ TĚSNĚNÍ DN 50 V PROSTUPU PO OVRTÁNÍ 1 ks
- 10 - ZAKLADOVÁ PODKLADNÍ DESKA - BETON C12/15, vyznažena kanti sítí
- 11 - PÍSKOVÝ VYROVNÁVACÍ PODSTUP - f. 0-4 mm
- 12 - ŠTĚRKOPÍSKOVÝ HUTNĚNÝ PODSTUP - f. 4-16 mm
- 13 - ŠOUPE NA ODPADNÍ VODU DN 50 1 ks
- ŠOUPE NA ODPADNÍ VODU DN 80 2 ks
- 14 - ATYPICKÁ TVAROVKA PŘÍRUBOVÁ S nážetím 80/50

PUDORYS

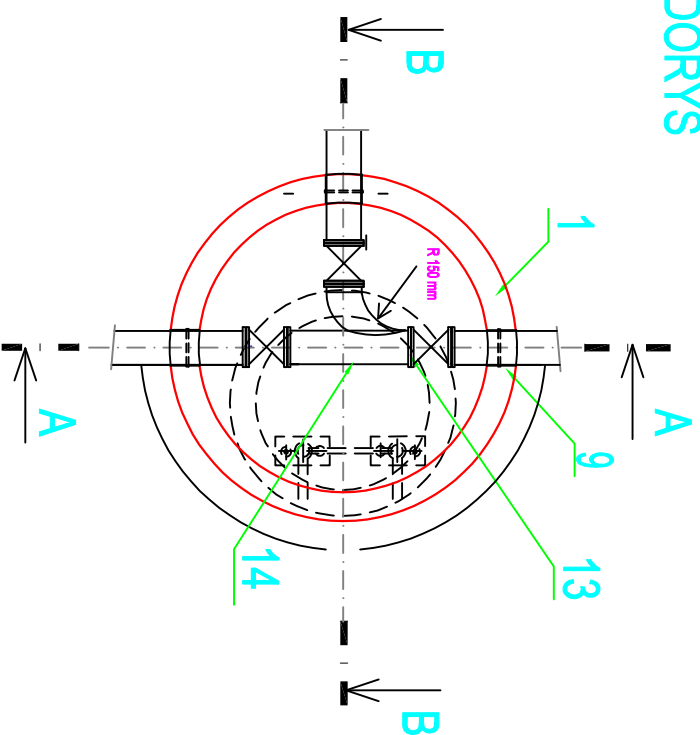


IKKO Hradec Králové, s.r.o. Bratří Štefanů 238, 500 03 Hradec Králové tel. 495 407 520, 495 217 150 e-mail: ikkko@ikkko.cz , http://www.ikkko.cz			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. BOHUSLAV KOUBA	STUPEŇ:	DPS
KONTROLOVAL:	ING. BOHUSLAV KOUBA <i>Koubal</i>	DATA:	2/2019
VYPRACOVAL:	IVA KOUBOVÁ	Č. ZAKÁZKY:	132017
INVESTOR:	MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, PŘELOUČ	MĚŘÍTKO:	1:25
AKCE:	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE MĚLICE S PŘEVEDENÍM ODPADNÍCH VOD DO LOHENIC	FORMÁT:	A4
OBJEKT:	IO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - VÝTLAČNÉ POTRUBÍ	Č. VÝKRESU:	Č. PŘE:
VÝKRES:	NAPLOVNOVACÍ ŠACHTA	D01.b.04	

ŘEZA-A

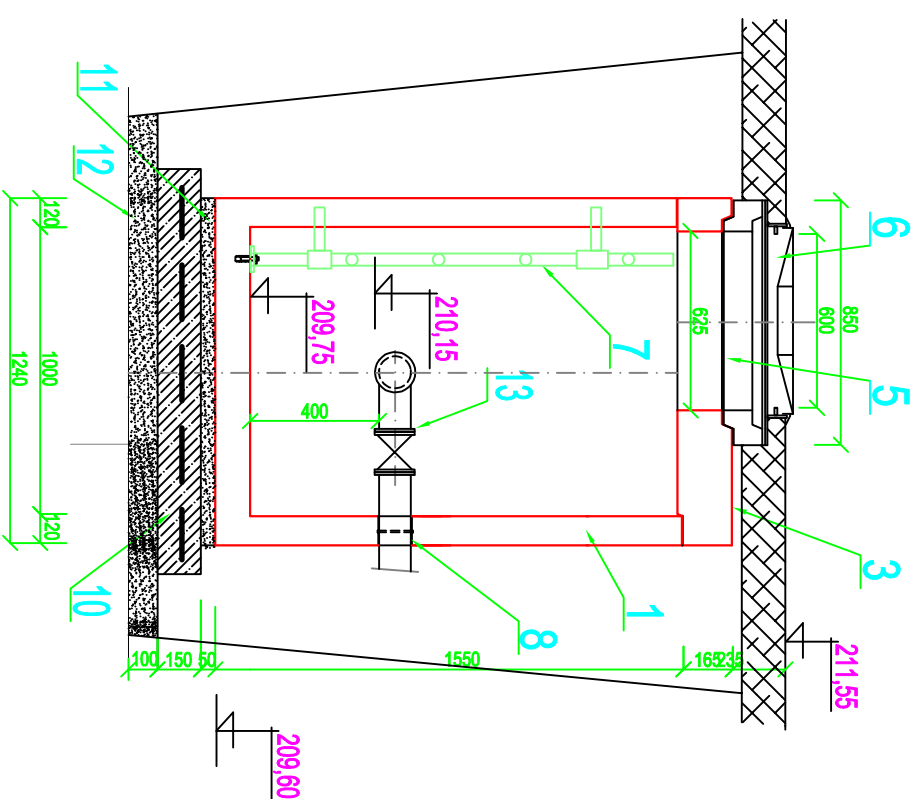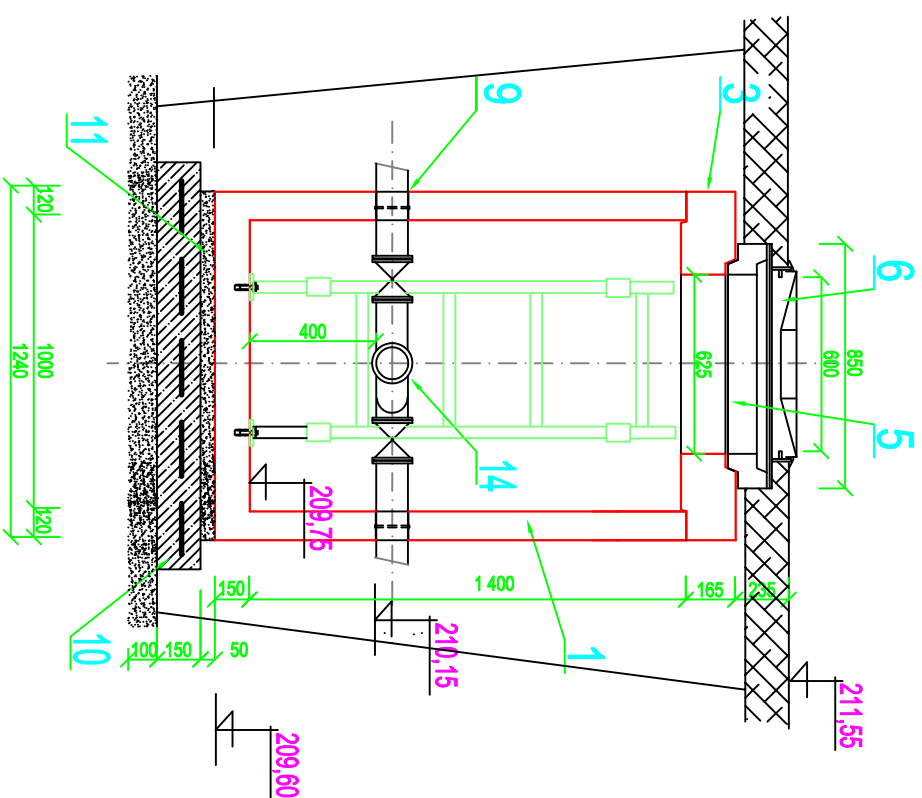


ŘEZ B - B

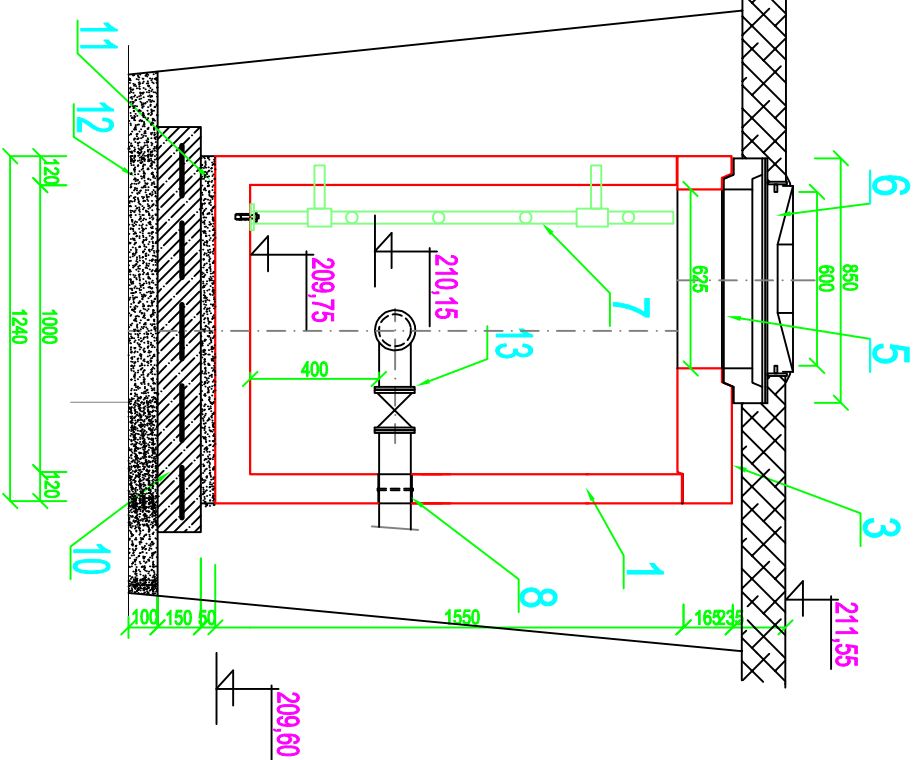


LEGENDA:


- 1 - BETONOVÁ NÁDRŽ S DNEM DN 1000 mm, výška 1550/1400
- 3 - ZAKRYTÁ DESKA - Ø 1240 mm, D 400
- 5 - VYROVNÁVACÍ PRSTENEC - Ø 625 mm
- 6 - LITINOVÝ UZAMKAVATELÝ POKLOP - Ø 625 mm, D 400
- 7 - KOMPOZITOVÝ ŽEBŘÍK - šířka 0,5 m, délky 1400 mm
- 8 - LEMOVÝ NAKRUŽEK S PŘÍRUBOU DN 80 2 ks
- LEMOVÝ NAKRUŽEK S PŘÍRUBOU DN 50 1 ks
- 9 - PRO VYTĚLAČE POTRUBÍ - SEGMENTOVÉ TĚSNĚNÍ DN 80 V PROSTUPU PO ODVŘÁNÍ 2 ks
- PRO VYTĚLAČE POTRUBÍ - SEGMENTOVÉ TĚSNĚNÍ DN 50 V PROSTUPU PO ODVŘÁNÍ 1 ks
- 10 - ZAKLADOVÁ PODKLADNÍ DESKA - BETON C12/15, vyznažena kanti sítí
- 11 - PÍSKOVÝ VYROVNÁVACÍ PODSPR - f. 0-4 mm
- 12 - ŠTĚRKOPÍSKOVÝ HUTNĚNÝ PODSPR - f. 4-16 mm
- 13 - ŠOUPE NA ODPADNÍ VODU DN 50 1 ks
- ŠOUPE NA ODPADNÍ VODU DN 80 2 ks
- 14 - ATYPICKÁ TVAROVKA PŘÍRUBOVÁ S nážetím 80/50

PUDORYS

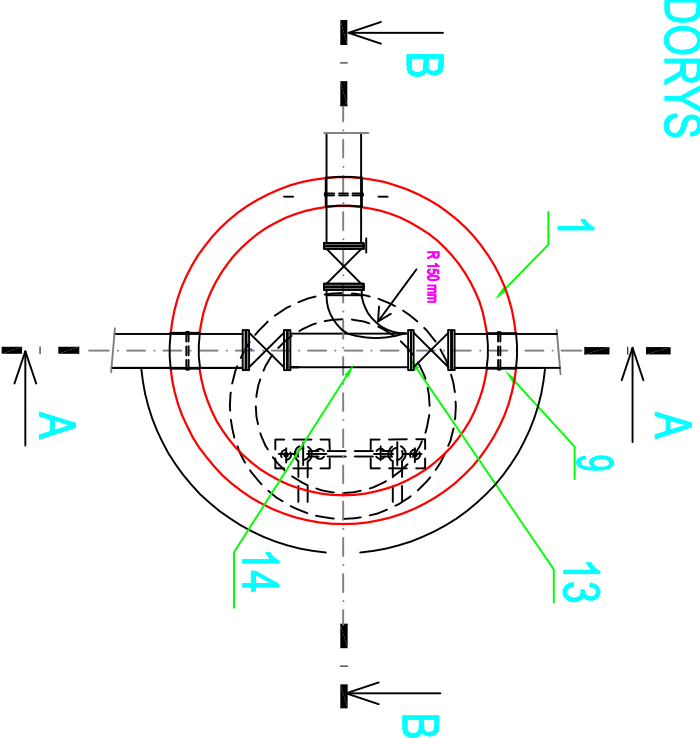


IKKO Hradec Králové, s.r.o. Bratří Štefanů 238, 500 03 Hradec Králové tel. 495 407 520, 495 217 150 e-mail: ikkko@ikkko.cz , http://www.ikkko.cz			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. BOHUSLAV KOUBA	STUPEŇ:	DPS
KONTROLOVAL:	ING. BOHUSLAV KOUBA <i>Koubal</i>	DATA:	2/2019
VYPRACOVAL:	IVA KOUBOVÁ	Č. ZAKÁZKY:	132017
INVESTOR:	MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, PŘELOUČ	MĚŘÍTKO:	1:25
AKCE:	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE MĚLICE S PŘEVEDENÍM ODPADNÍCH VOD DO LOHENIC	FORMÁT:	A4
OBJEKT:	IO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - VÝTLAČNÉ POTRUBÍ	Č. VÝKRESU:	Č. PŘE:
VÝKRES:	NAPLOVNOVACÍ ŠACHTA	D01.b.04	

ŘEZA-A

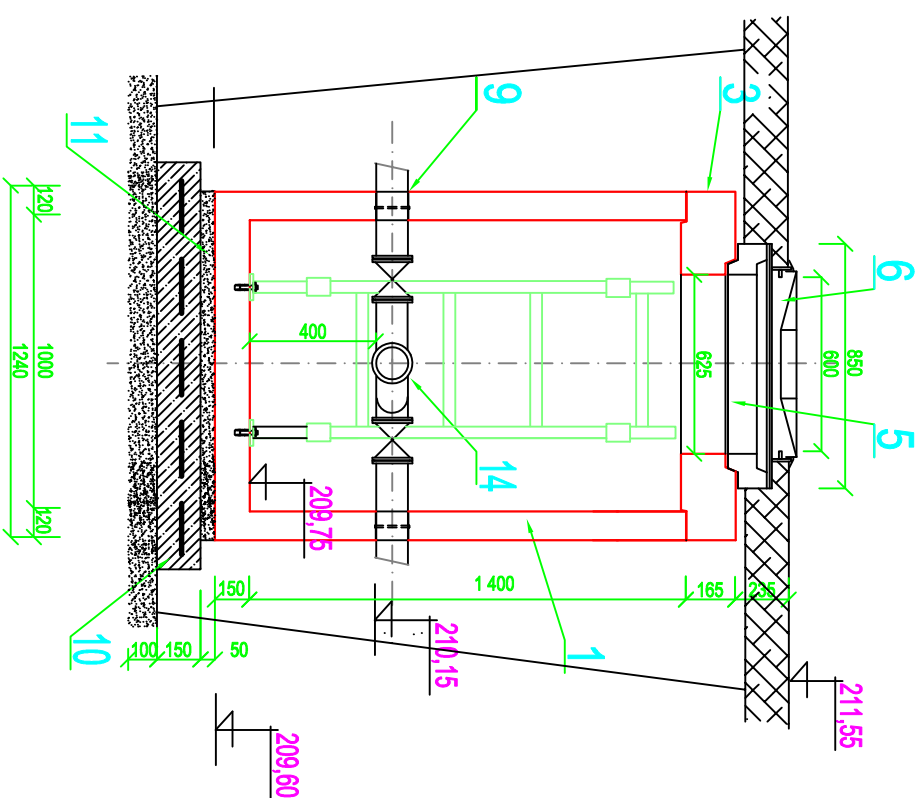


ŘEZ B-B

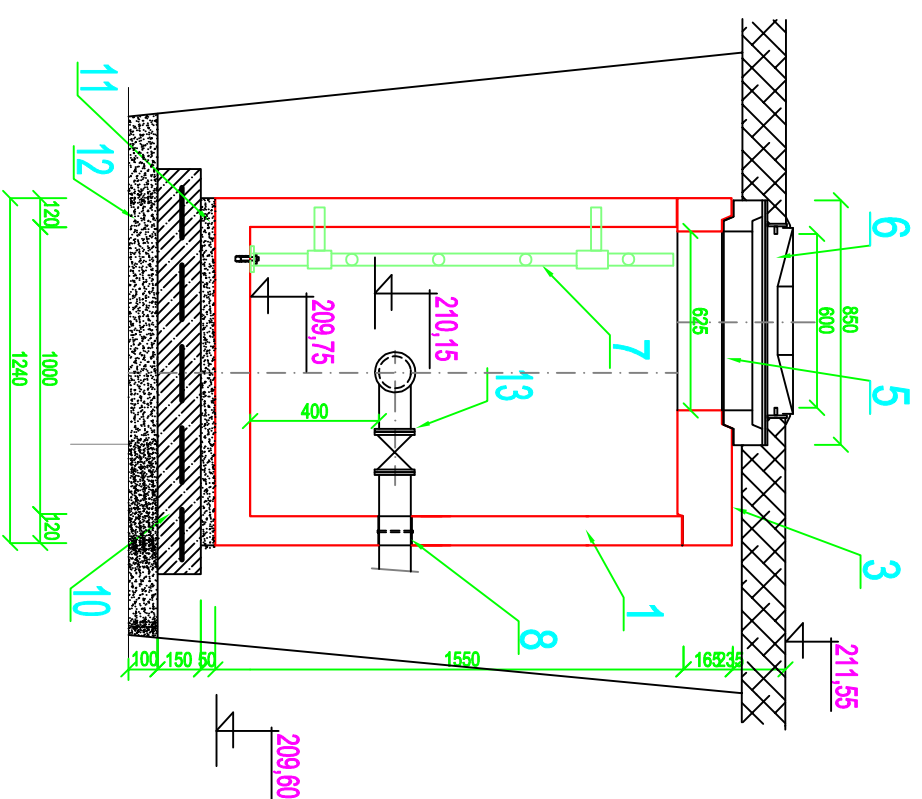


LEGENDA:


- 1 - BETONOVÁ NÁDRŽ S DNEM DN 1000 mm, výška 1550/1400
- 3 - ZAKRYTÁ DESKA - Ø 1240 mm, D 400
- 5 - VYROVNÁVACÍ PRSTENEC - Ø 625 mm
- 6 - LITINOVÝ UZAMKATELÝ POKLOP - Ø 625 mm, D 400
- 7 - KOMPOZITOVÝ ŽEBŘÍK - šířka 0,5 m, délky 1400 mm
- 8 - LEMOVÝ NAKRUŽEK S PŘÍRUBOU DN 80 2 ks
- LEMOVÝ NAKRUŽEK S PŘÍRUBOU DN 50 1 ks
- 9 - PRO VYTĚLAČE POTRUBÍ - SEGMENTOVÉ TĚSNĚNÍ DN 80 V PROSTUPU PO OVRTÁNÍ 2 ks
- PRO VYTĚLAČE POTRUBÍ - SEGMENTOVÉ TĚSNĚNÍ DN 50 V PROSTUPU PO OVRTÁNÍ 1 ks
- 10 - ZAKLADOVÁ PODKLADNÍ DESKA - BETON C12/15, vyznažena kříží
- 11 - PÍSKOVÝ VYROVNÁVACÍ PODSPR - f. 0-4 mm
- 12 - ŠTĚRKOPÍSKOVÝ HUTNĚNÝ PODSPR - f. 4-16 mm
- 13 - ŠOUPE NA ODPADNÍ VODU DN 50 1 ks
- ŠOUPE NA ODPADNÍ VODU DN 80 2 ks
- 14 - ATYPICKÁ TVAROVKA PŘÍRUBOVÁ S nážetím 80/50

PUDORYS

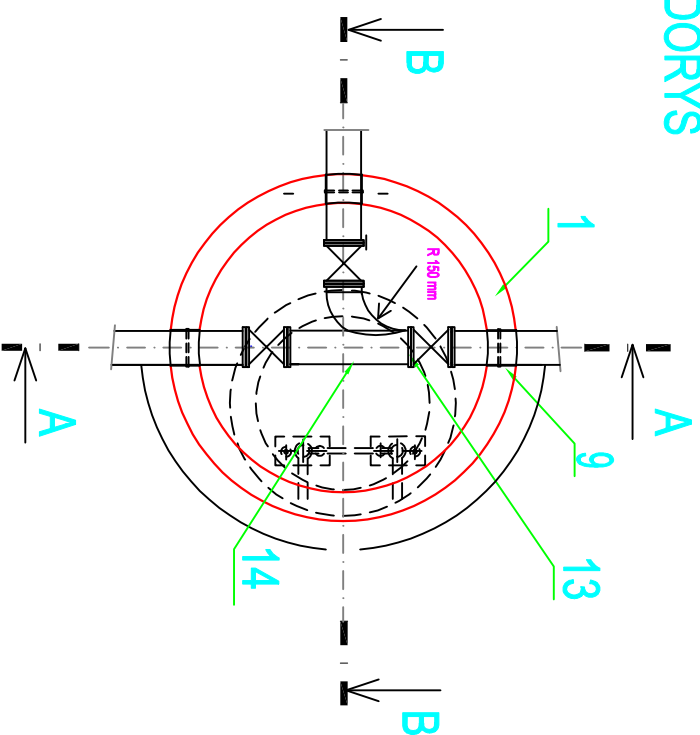


IKKO Hradec Králové, s.r.o. Bratří Štefanů 238, 500 03 Hradec Králové tel. 495 407 520, 495 217 150 e-mail: ikkko@ikkko.cz , http://www.ikkko.cz			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. BOHUSLAV KOUBA	STUPEŇ:	DPS
KONTROLOVAL:	ING. BOHUSLAV KOUBA <i>Koub</i>	DATA:	2/2019
VYPRACOVAL:	IVA KOUBOVÁ	Č. ZAKÁZKY:	132017
INVESTOR:	MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, PŘELOUČ	MĚŘÍTKO:	1:25
AKCE:	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE MĚLICE S PŘEVEDENÍM ODPADNÍCH VOD DO LOHENIC	FORMÁT:	A4
OBJEKT:	IO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - VÝTLAČNÉ POTRUBÍ	Č. VÝKRESU:	Č. PŘE:
VÝKRES:	NAPLOVNOVACÍ ŠACHTA	D01.b.04	

ŘEZA-A

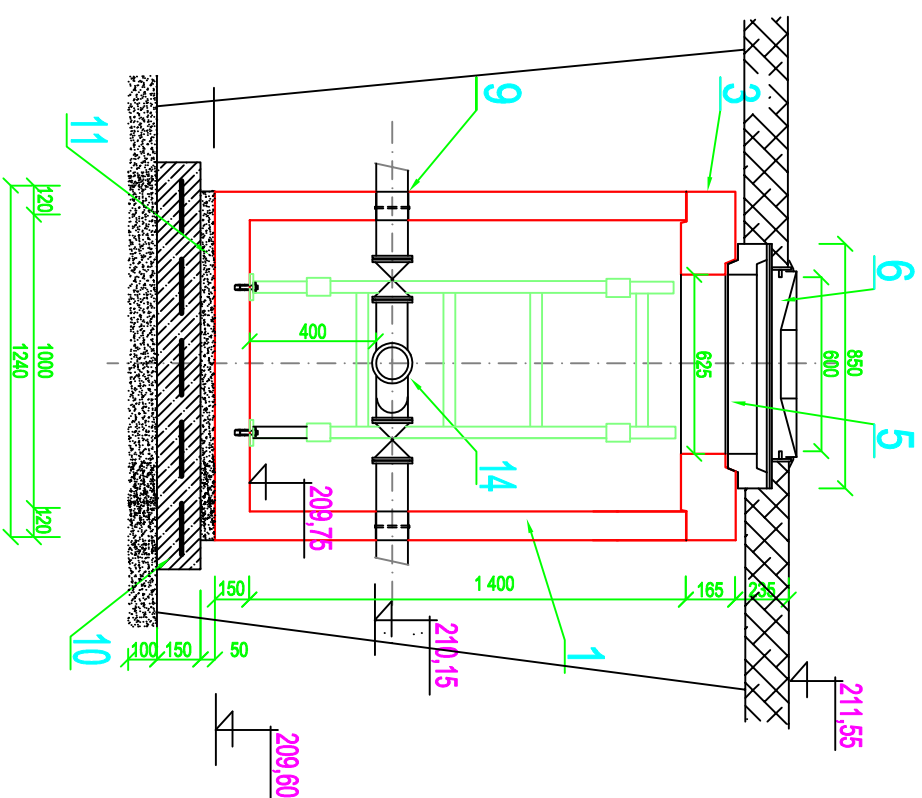


ŘEZ B - B

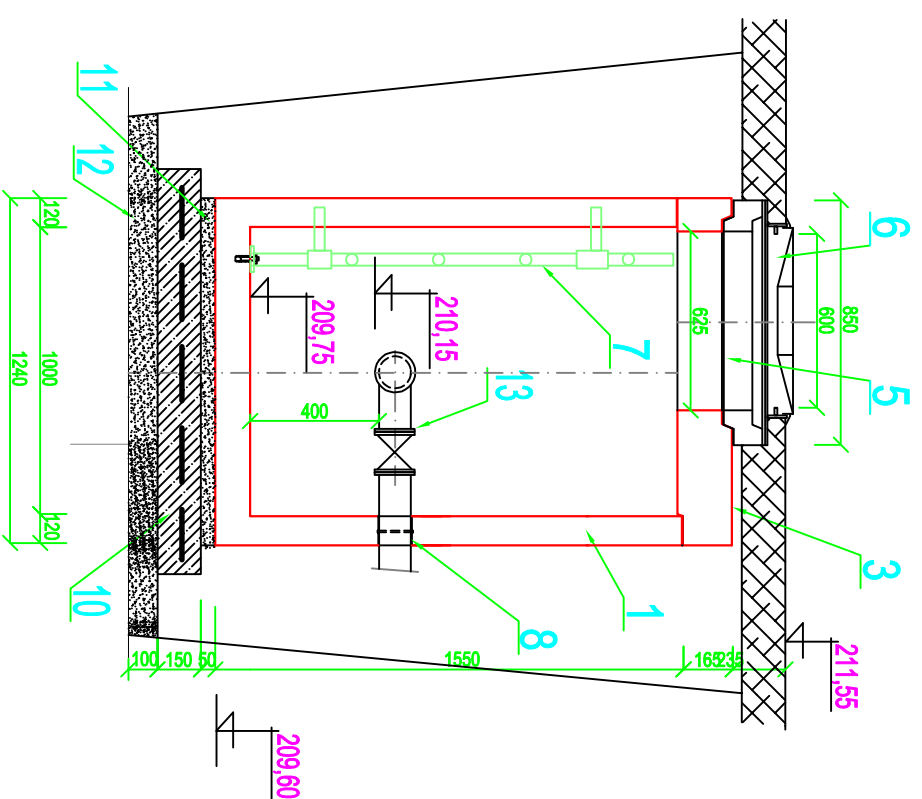


LEGENDA:


- 1 - BETONOVÁ NÁDRŽ S DNEM DN 1000 mm, výška 1550/1400
- 3 - ZAKRYTÁ DESKA - Ø 1240 mm, D 400
- 5 - VYROVNÁVACÍ PRSTENEC - Ø 625 mm
- 6 - LITINOVÝ UZAMKATELÝ POKLOP - Ø 625 mm, D 400
- 7 - KOMPOZITOVÝ ŽEBŘÍK - šířka 0,5 m, délky 1400 mm
- 8 - LEMOVÝ NAKRUŽEK S PŘÍRUBOU DN 80 2 ks
- LEMOVÝ NAKRUŽEK S PŘÍRUBOU DN 50 1 ks
- 9 - PRO VYTĚLAČE POTRUBÍ - SEGMENTOVÉ TĚSNĚNÍ DN 80 V PROSTUPU PO OVRTÁNÍ 2 ks
- PRO VYTĚLAČE POTRUBÍ - SEGMENTOVÉ TĚSNĚNÍ DN 50 V PROSTUPU PO OVRTÁNÍ 1 ks
- 10 - ZAKLADOVÁ PODKLADNÍ DESKA - BETON C12/15, vyznažena kanti sítí
- 11 - PÍSKOVÝ VYROVNÁVACÍ PODSTUP - f. 0-4 mm
- 12 - ŠTĚRKOPÍSKOVÝ HUTNĚNÝ PODSTUP - f. 4-16 mm
- 13 - ŠOUPE NA ODPADNÍ VODU DN 50 1 ks
- ŠOUPE NA ODPADNÍ VODU DN 80 2 ks
- 14 - ATYPICKÁ TVAROVKA PŘÍRUBOVÁ S nážetím 80/50

PUDORYS

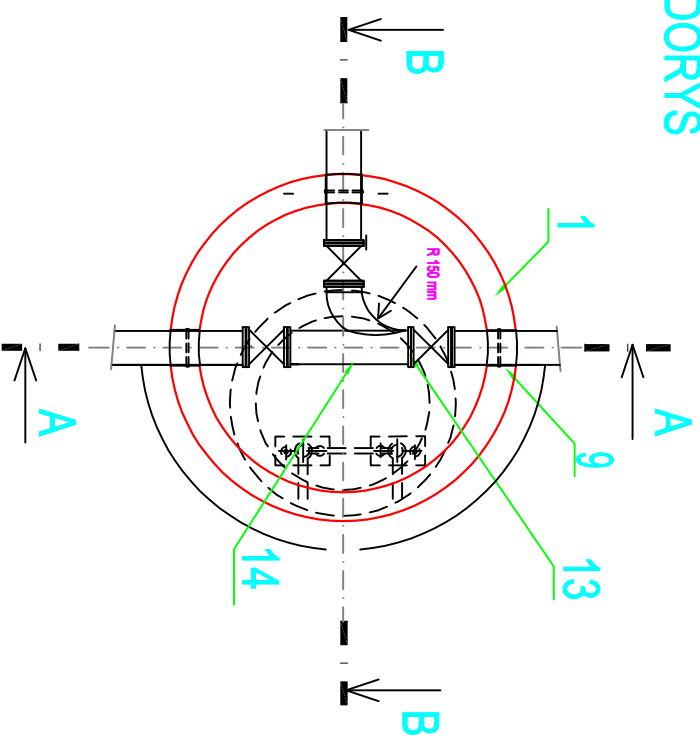


IKKO Hradec Králové, s.r.o. Bratří Štefanů 238, 500 03 Hradec Králové tel. 495 407 520, 495 217 150 e-mail: ikkko@ikkko.cz , http://www.ikkko.cz			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. BOHUSLAV KOUBA	STUPEŇ:	DPS
KONTROLOVAL:	ING. BOHUSLAV KOUBA <i>Koubal</i>	DATA:	2/2019
VYPRACOVAL:	IVA KOUBOVÁ	Č. ZAKÁZKY:	132017
INVESTOR:	MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, PŘELOUČ	MĚŘÍTKO:	1:25
AKCE:	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE MĚLICE S PŘEVEDENÍM ODPADNÍCH VOD DO LOHENIC	FORMÁT:	A4
OBJEKT:	IO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - VÝTLAČNÉ POTRUBÍ	Č. VÝKRESU:	Č. PŘE:
VÝKRES:	NAPLOVNOVACÍ ŠACHTA	D01.b.04	

ŘEZA-A

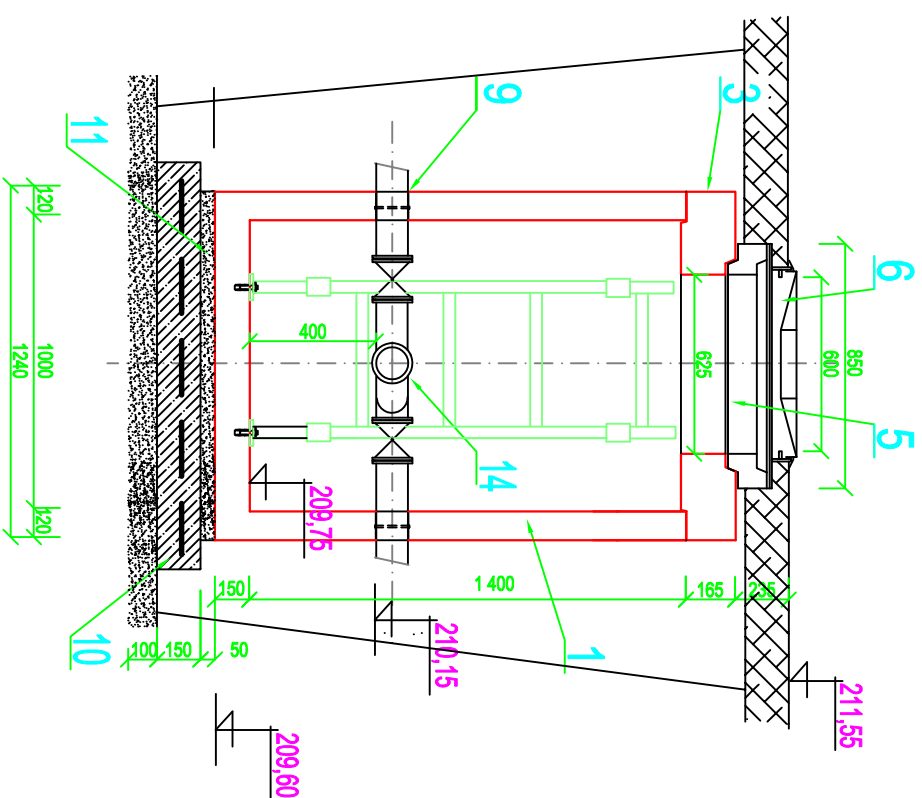


ŘEZ B - B

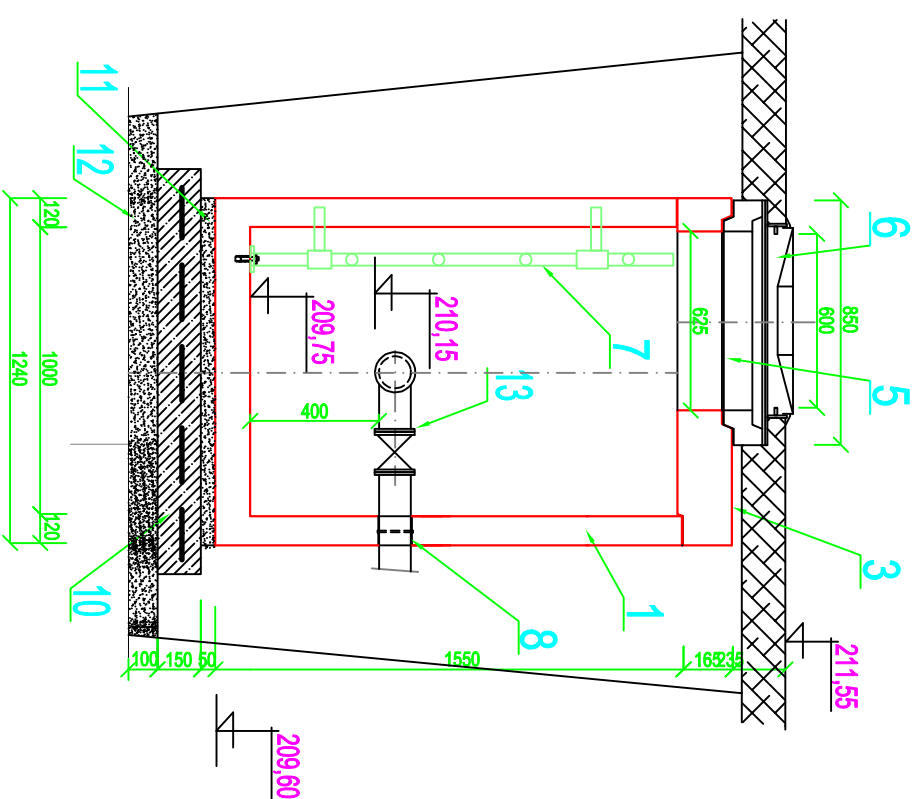


LEGENDA:


- 1 - BETONOVÁ NÁDRŽ S DNEM DN 1000 mm, výška 1550/1400
- 3 - ZAKRYTÁ DESKA - Ø 1240 mm, D 400
- 5 - VYROVNÁVACÍ PRSTENEC - Ø 625 mm
- 6 - LITINOVÝ UZAMKATELÝ POKLOP - Ø 625 mm, D 400
- 7 - KOMPOZITOVÝ ŽEBŘÍK - šířka 0,5 m, délky 1400 mm
- 8 - LEMOVÝ NAKRUŽEK S PŘÍRUBOU DN 80 2 ks
- LEMOVÝ NAKRUŽEK S PŘÍRUBOU DN 50 1 ks
- 9 - PRO VYTĚLAČE POTRUBÍ - SEGMENTOVÉ TĚSNĚNÍ DN 80 V PROSTUPU PO OVRTÁNÍ 2 ks
- PRO VYTĚLAČE POTRUBÍ - SEGMENTOVÉ TĚSNĚNÍ DN 50 V PROSTUPU PO OVRTÁNÍ 1 ks
- 10 - ZAKLADOVÁ PODKLADNÍ DESKA - BETON C12/15, vyznažena kanti sítí
- 11 - PÍSKOVÝ VYROVNÁVACÍ PODSTUP - f. 0-4 mm
- 12 - ŠTĚRKOPÍSKOVÝ HUTNĚNÝ PODSTUP - f. 4-16 mm
- 13 - ŠOUPE NA ODPADNÍ VODU DN 50 1 ks
- ŠOUPE NA ODPADNÍ VODU DN 80 2 ks
- 14 - ATYPICKÁ TVAROVKA PŘÍRUBOVÁ S nážetím 80/50

PUDORYS

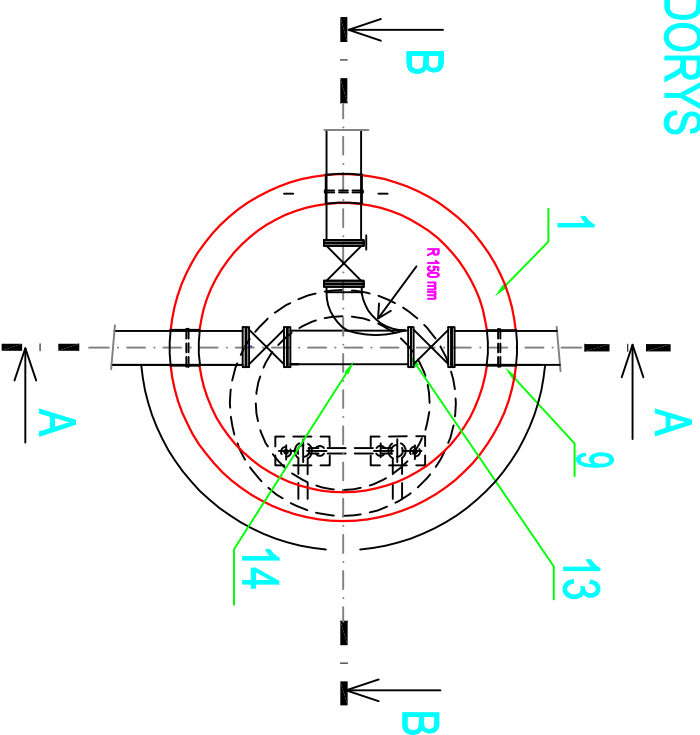


IKKO Hradec Králové, s.r.o. Bratří Štefanů 238, 500 03 Hradec Králové tel. 495 407 520, 495 217 150 e-mail: ikkko@ikkko.cz , http://www.ikkko.cz			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. BOHUSLAV KOUBA	STUPEŇ:	DPS
KONTROLOVAL:	ING. BOHUSLAV KOUBA <i>Koubal</i>	DATA:	2/2019
VYPRACOVAL:	IVA KOUBOVÁ	Č. ZAKÁZKY:	132017
INVESTOR:	MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, PŘELOUČ	MĚŘÍTKO:	1:25
AKCE:	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE MĚLICE S PŘEVEDENÍM ODPADNÍCH VOD DO LOHENIC	FORMÁT:	A4
OBJEKT:	IO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - VÝTLAČNÉ POTRUBÍ	Č. VÝKRESU:	Č. PŘE:
VÝKRES:	NAPLOVNOVACÍ ŠACHTA	D01.b.04	

ŘEZA-A

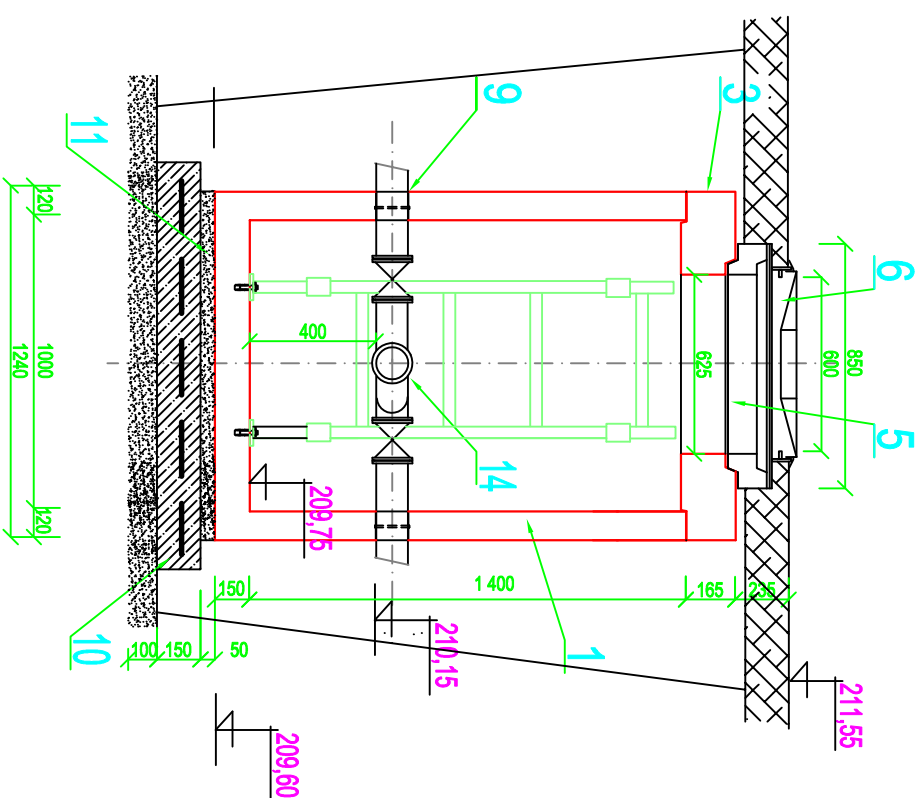


ŘEZ B - B

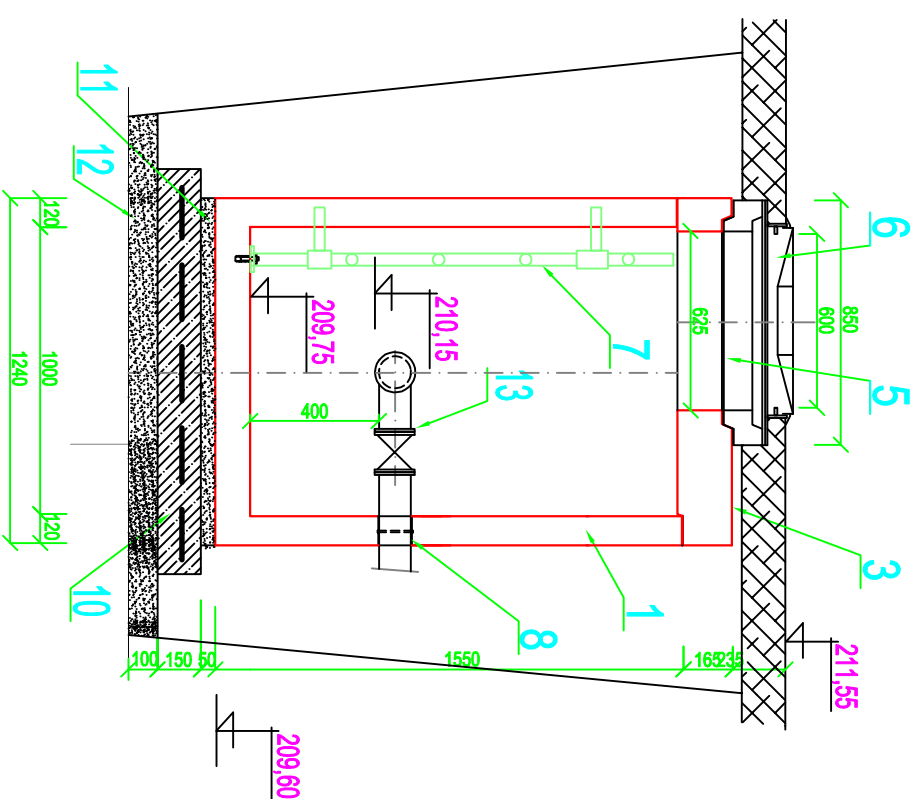


LEGENDA:


- 1 - BETONOVÁ NÁDRŽ S DNEM DN 1000 mm, výška 1550/1400
- 3 - ZAKRYTÁ DESKA - Ø 1240 mm, D 400
- 5 - VYROVNÁVACÍ PRSTENEC - Ø 625 mm
- 6 - LITINOVÝ UZAMKATELÝ POKLOP - Ø 625 mm, D 400
- 7 - KOMPOZITOVÝ ŽEBŘÍK - šířka 0,5 m, délky 1400 mm
- 8 - LEMOVÝ NAKRUŽEK S PŘÍRUBOU DN 80 2 ks
- LEMOVÝ NAKRUŽEK S PŘÍRUBOU DN 50 1 ks
- 9 - PRO VYTĚLAČE POTRUBÍ - SEGMENTOVÉ TĚSNĚNÍ DN 80 V PROSTUPU PO OVRTÁNÍ 2 ks
- PRO VYTĚLAČE POTRUBÍ - SEGMENTOVÉ TĚSNĚNÍ DN 50 V PROSTUPU PO OVRTÁNÍ 1 ks
- 10 - ZAKLADOVÁ PODKLADNÍ DESKA - BETON C12/15, vyznažena kanti sítí
- 11 - PÍSKOVÝ VYROVNÁVACÍ PODSTUP - f. 0-4 mm
- 12 - ŠTĚRKOPÍSKOVÝ HUTNĚNÝ PODSTUP - f. 4-16 mm
- 13 - ŠOUPE NA ODPADNÍ VODU DN 50 1 ks
- ŠOUPE NA ODPADNÍ VODU DN 80 2 ks
- 14 - ATYPICKÁ TVAROVKA PŘÍRUBOVÁ S nážetím 80/50

PUDORYS

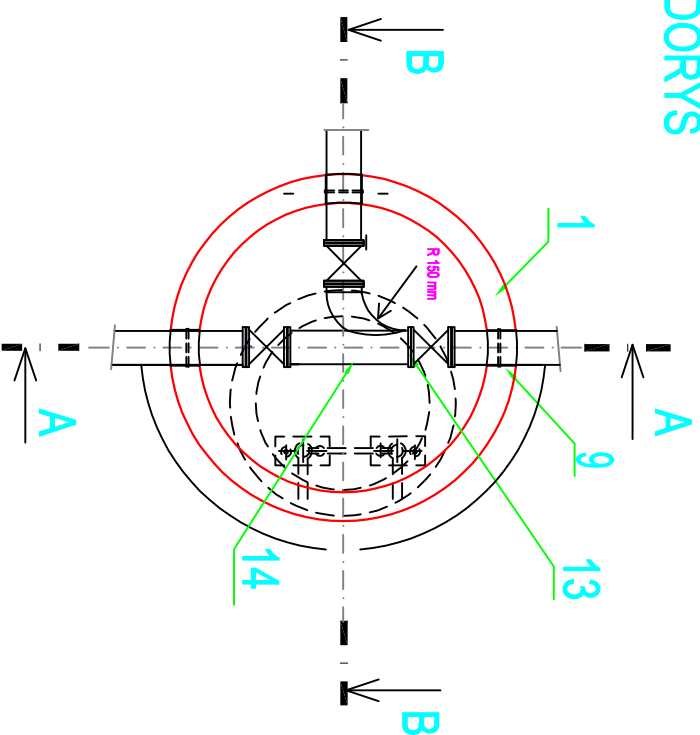


IKKO Hradec Králové, s.r.o. Bratří Štefanů 238, 500 03 Hradec Králové tel. 495 407 520, 495 217 150 e-mail: ikkko@ikkko.cz , http://www.ikkko.cz			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. BOHUSLAV KOUBA	STUPEŇ:	DPS
KONTROLOVAL:	ING. BOHUSLAV KOUBA <i>Koubal</i>	DATA:	2/2019
VYPRACOVAL:	IVA KOUBOVÁ	Č. ZAKÁZKY:	132017
INVESTOR:	MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, PŘELOUČ	MĚŘÍTKO:	1:25
AKCE:	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE MĚLICE S PŘEVEDENÍM ODPADNÍCH VOD DO LOHENIC	FORMÁT:	A4
OBJEKT:	IO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - VÝTLAČNÉ POTRUBÍ	Č. VÝKRESU:	Č. PŘE:
VÝKRES:	NAPLOVNOVACÍ ŠACHTA	D01.b.04	

ŘEZA-A

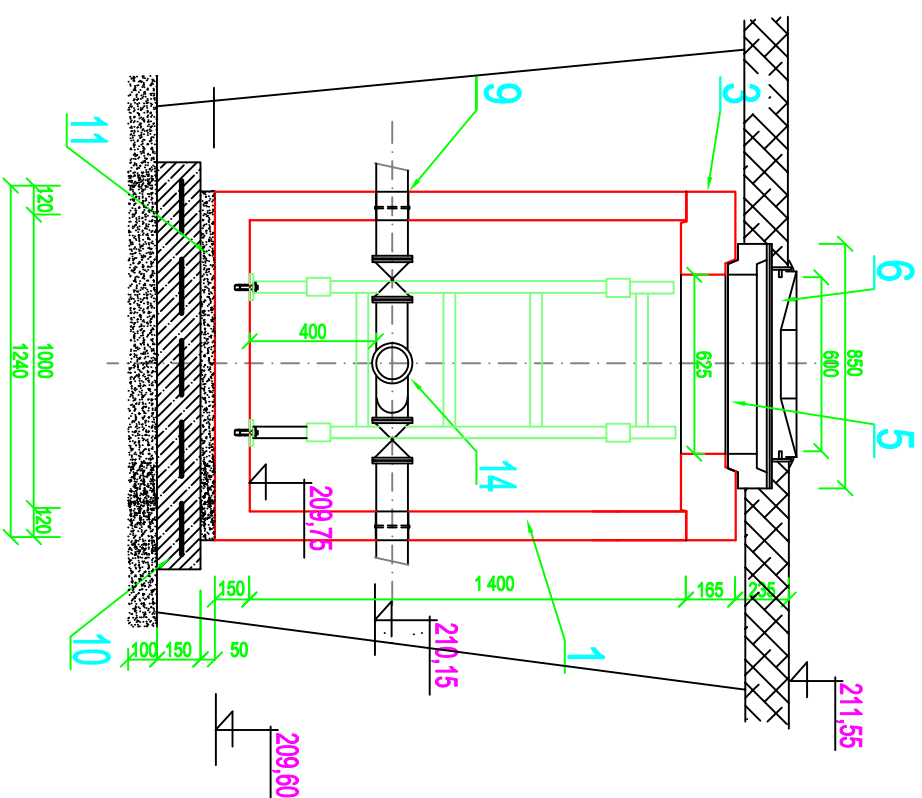


ŘEZ B - B

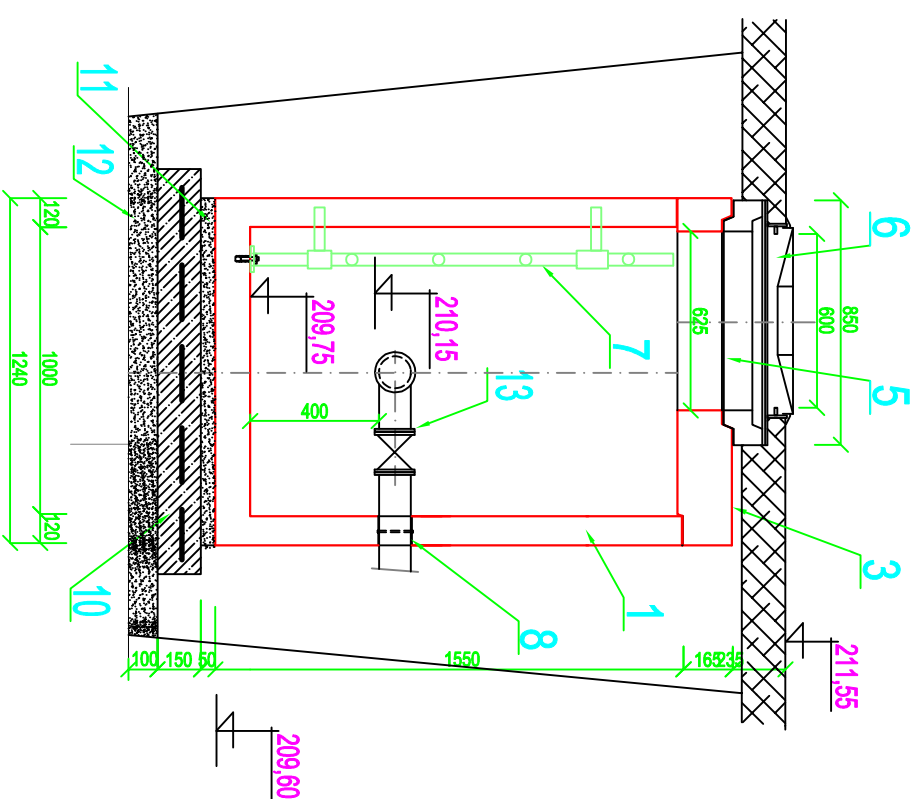


LEGENDA:

- 1 - BETONOVÁ NÁDRŽ S DNEM DN 1000 mm, výška 1550/1400
- 3 - ZAKRYTÁ DESKA - Ø 1240 mm, D 400
- 5 - VYROVNÁVACÍ PRSTENEC - Ø 625 mm
- 6 - LITINOVÝ UZAMKATELÝ POKLOP - Ø 625 mm, D 400
- 7 - KOMPOZITOVÝ ŽEBŘÍK - šířka 0,5 m, délky 1400 mm
- 8 - LEMOVÝ NAKRUŽEK S PŘÍRUBOU DN 80 2 ks
- LEMOVÝ NAKRUŽEK S PŘÍRUBOU DN 50 1 ks
- 9 - PRO VYTĚLAČE POTRUBÍ - SEGMENTOVÉ TĚSNĚNÍ DN 80 V PROSTUPU PO OVRTÁNÍ 2 ks
- PRO VYTĚLAČE POTRUBÍ - SEGMENTOVÉ TĚSNĚNÍ DN 50 V PROSTUPU PO OVRTÁNÍ 1 ks
- 10 - ZAKLADOVÁ PODKLADNÍ DESKA - BETON C12/15, vyznažena kanti sítí
- 11 - PÍSKOVÝ VYROVNÁVACÍ PODSTUP - f. 0-4 mm
- 12 - ŠTĚRKOPÍSKOVÝ HUTNĚNÝ PODSTUP - f. 4-16 mm
- 13 - ŠOUPE NA ODPADNÍ VODU DN 50 1 ks
- ŠOUPE NA ODPADNÍ VODU DN 80 2 ks
- 14 - ATYPICKÁ TVAROVKA PŘÍRUBOVÁ S nážetím 80/50

PUDORYS

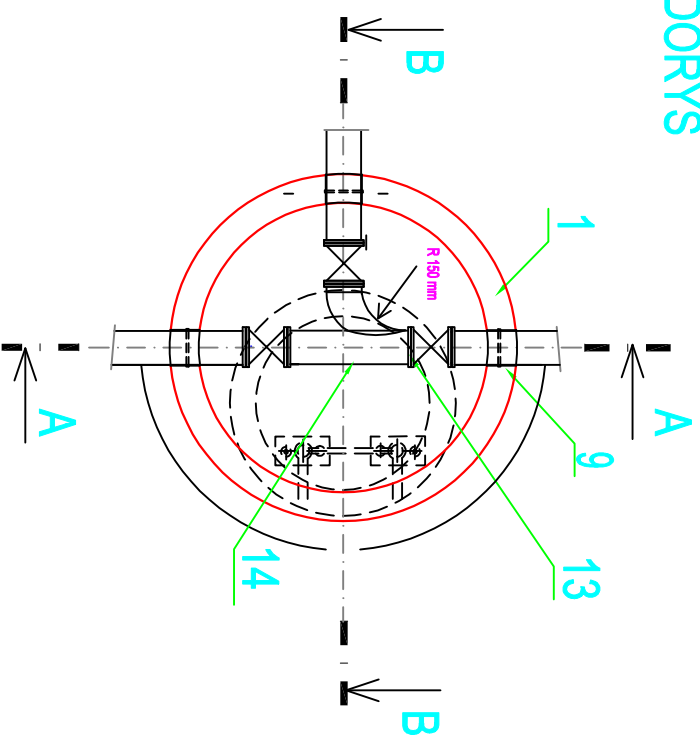

IKKO Hradec Králové, s.r.o. Bratří Štefanů 238, 500 03 Hradec Králové tel. 495 407 520, 495 217 150 e-mail: ikkko@ikkko.cz , http://www.ikkko.cz			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. BOHUSLAV KOUBA	STUPEŇ:	DPS
KONTROLOVAL:	ING. BOHUSLAV KOUBA <i>Koubal</i>	DATA:	2/2019
VYPRACOVAL:	IVA KOUBOVÁ	Č. ZAKÁZKY:	132017
INVESTOR:	MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, PŘELOUČ	MĚŘÍTKO:	1:25
AKCE:	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE MĚLICE S PŘEVEDENÍM ODPADNÍCH VOD DO LOHENIC	FORMÁT:	A4
OBJEKT:	IO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - VÝTLAČNÉ POTRUBÍ	Č. VÝKRESU:	Č. PŘE:
VÝKRES:	NAPLOVNOVACÍ ŠACHTA	D01.b.04	