


PŮDORYS M 1:100

NAPĚŤOVÁ HLADINA:
3PEN~50Hz,400V/TN-C

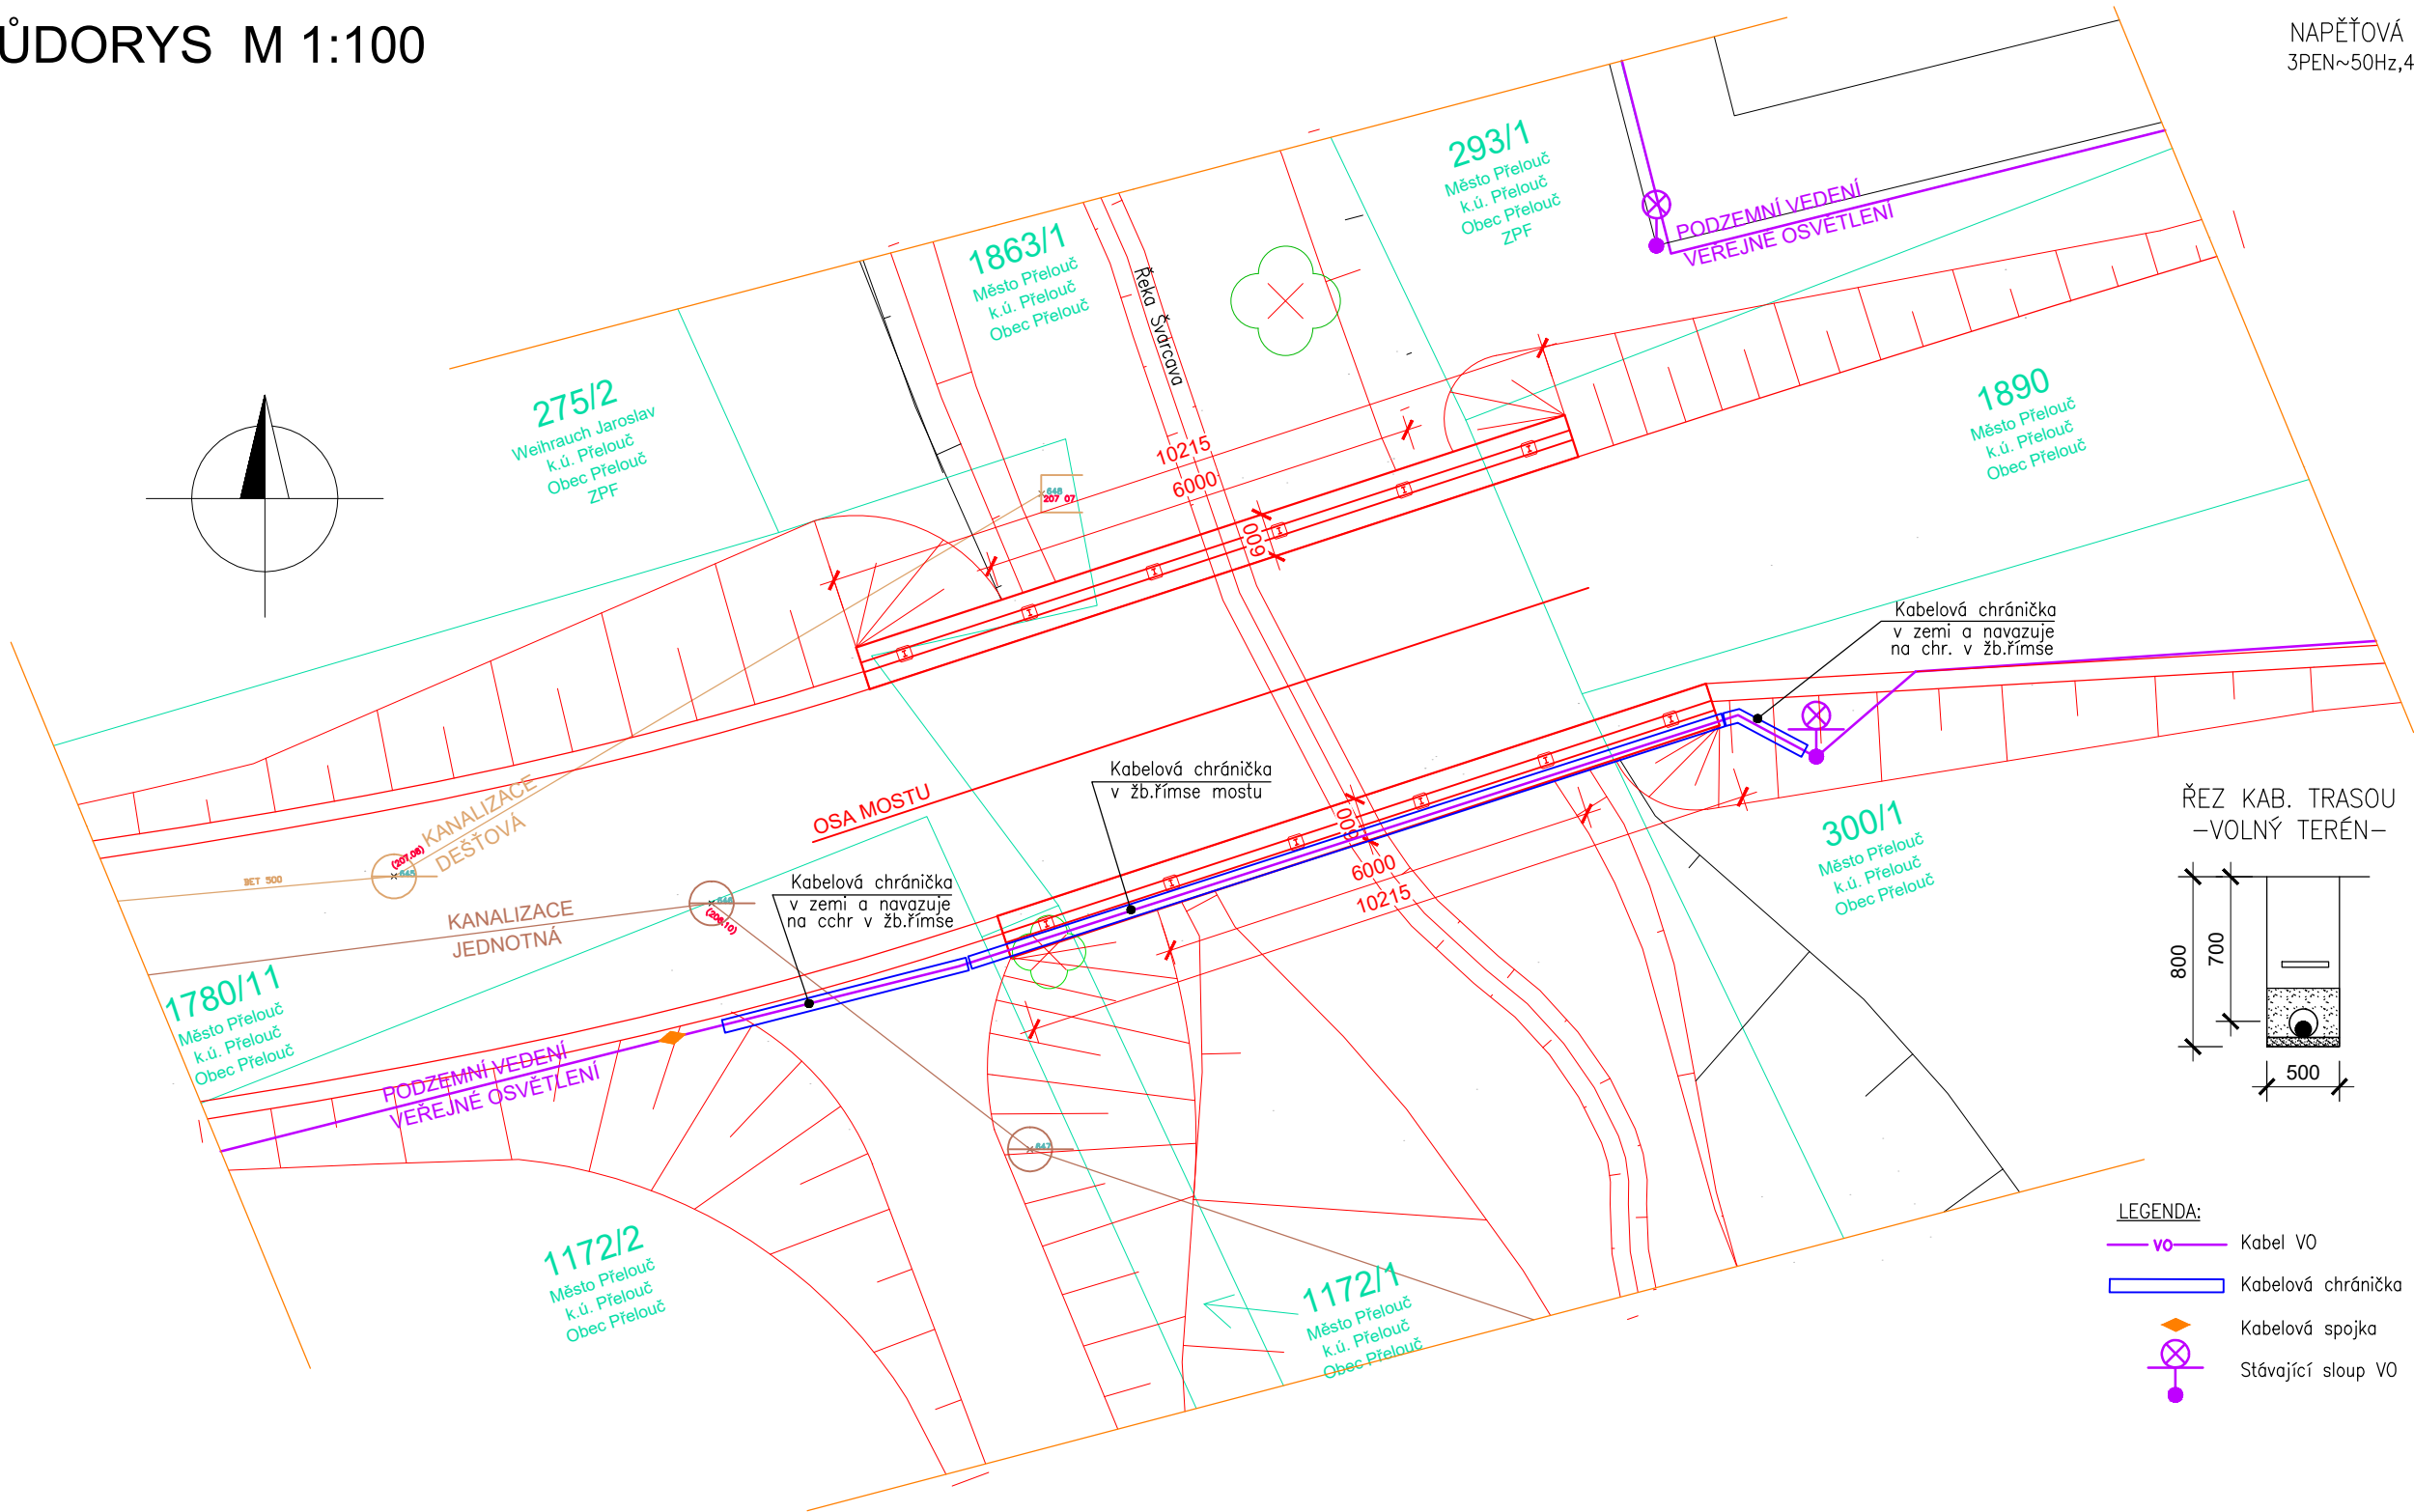

ŘEZ KAB. TRASOU
-VOLNÝ TERÉN-

LEGENDA:

- Kabel VO
- Kabelová chránička
- Kabelová spojka
- Stávající sloup VO

±0,00 = 283,25 BpV

GENERÁLNÍ PROJEKTANT	Odp. projektant ING. PAVEL MENHARD <i>P. Menhard</i>	Techn. kontrola ING. JAN CIHLÁŘ <i>J. Cihlár</i>	VRV VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4 150 56 Praha 5
PROJEKTANT	Vypracoval Bc. PAVEL BOHUNĚK	Odp. projektant Bc. PAVEL BOHUNĚK	dipont DIPONT s.r.o. Klíšská 1432/18 400 01 Ústí nad Labem
Kraj	Pardubický		Obec Přelouč
Investor	Město Přelouč	k.ú. Přelouč	Soubor D.2.3.2_Prelozka_VO.dwg
Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 – 0,668) D.2.1 – SO 01.2 Zkapacitnění mostu AKM 0.415			Formát 3xA4 Datum 02/2021 Stupeň DPS Zakázka 3850/002
PŘELOŽKA VO			Měřítko 1:100 Výkres č.: D.2.3.2