


Legenda použitých značek:

- nové LED svítidlo na sadovém stožáru
 - nové LED svítidlo na výložníku a stožáru
 - nové LED svítidlo na výložníku pro osvětlení přechodu pro chodce
 - LED svítidlo nevhodné pro dotaci
- 001-001
0°
2300 lm
DM50
Typ ...
- číslo osv. bodu : č. rozvaděče - pořadové číslo osv. bodu v ulici
- úhel náklonu svítidla
- světelný tok
- optika :
- typ navrženého sv.
- DN - úzká optika
DM - střední optika
DW - široká optika dopředu a dozadu
DX - extra široká optika
DPR - asymetrická optika

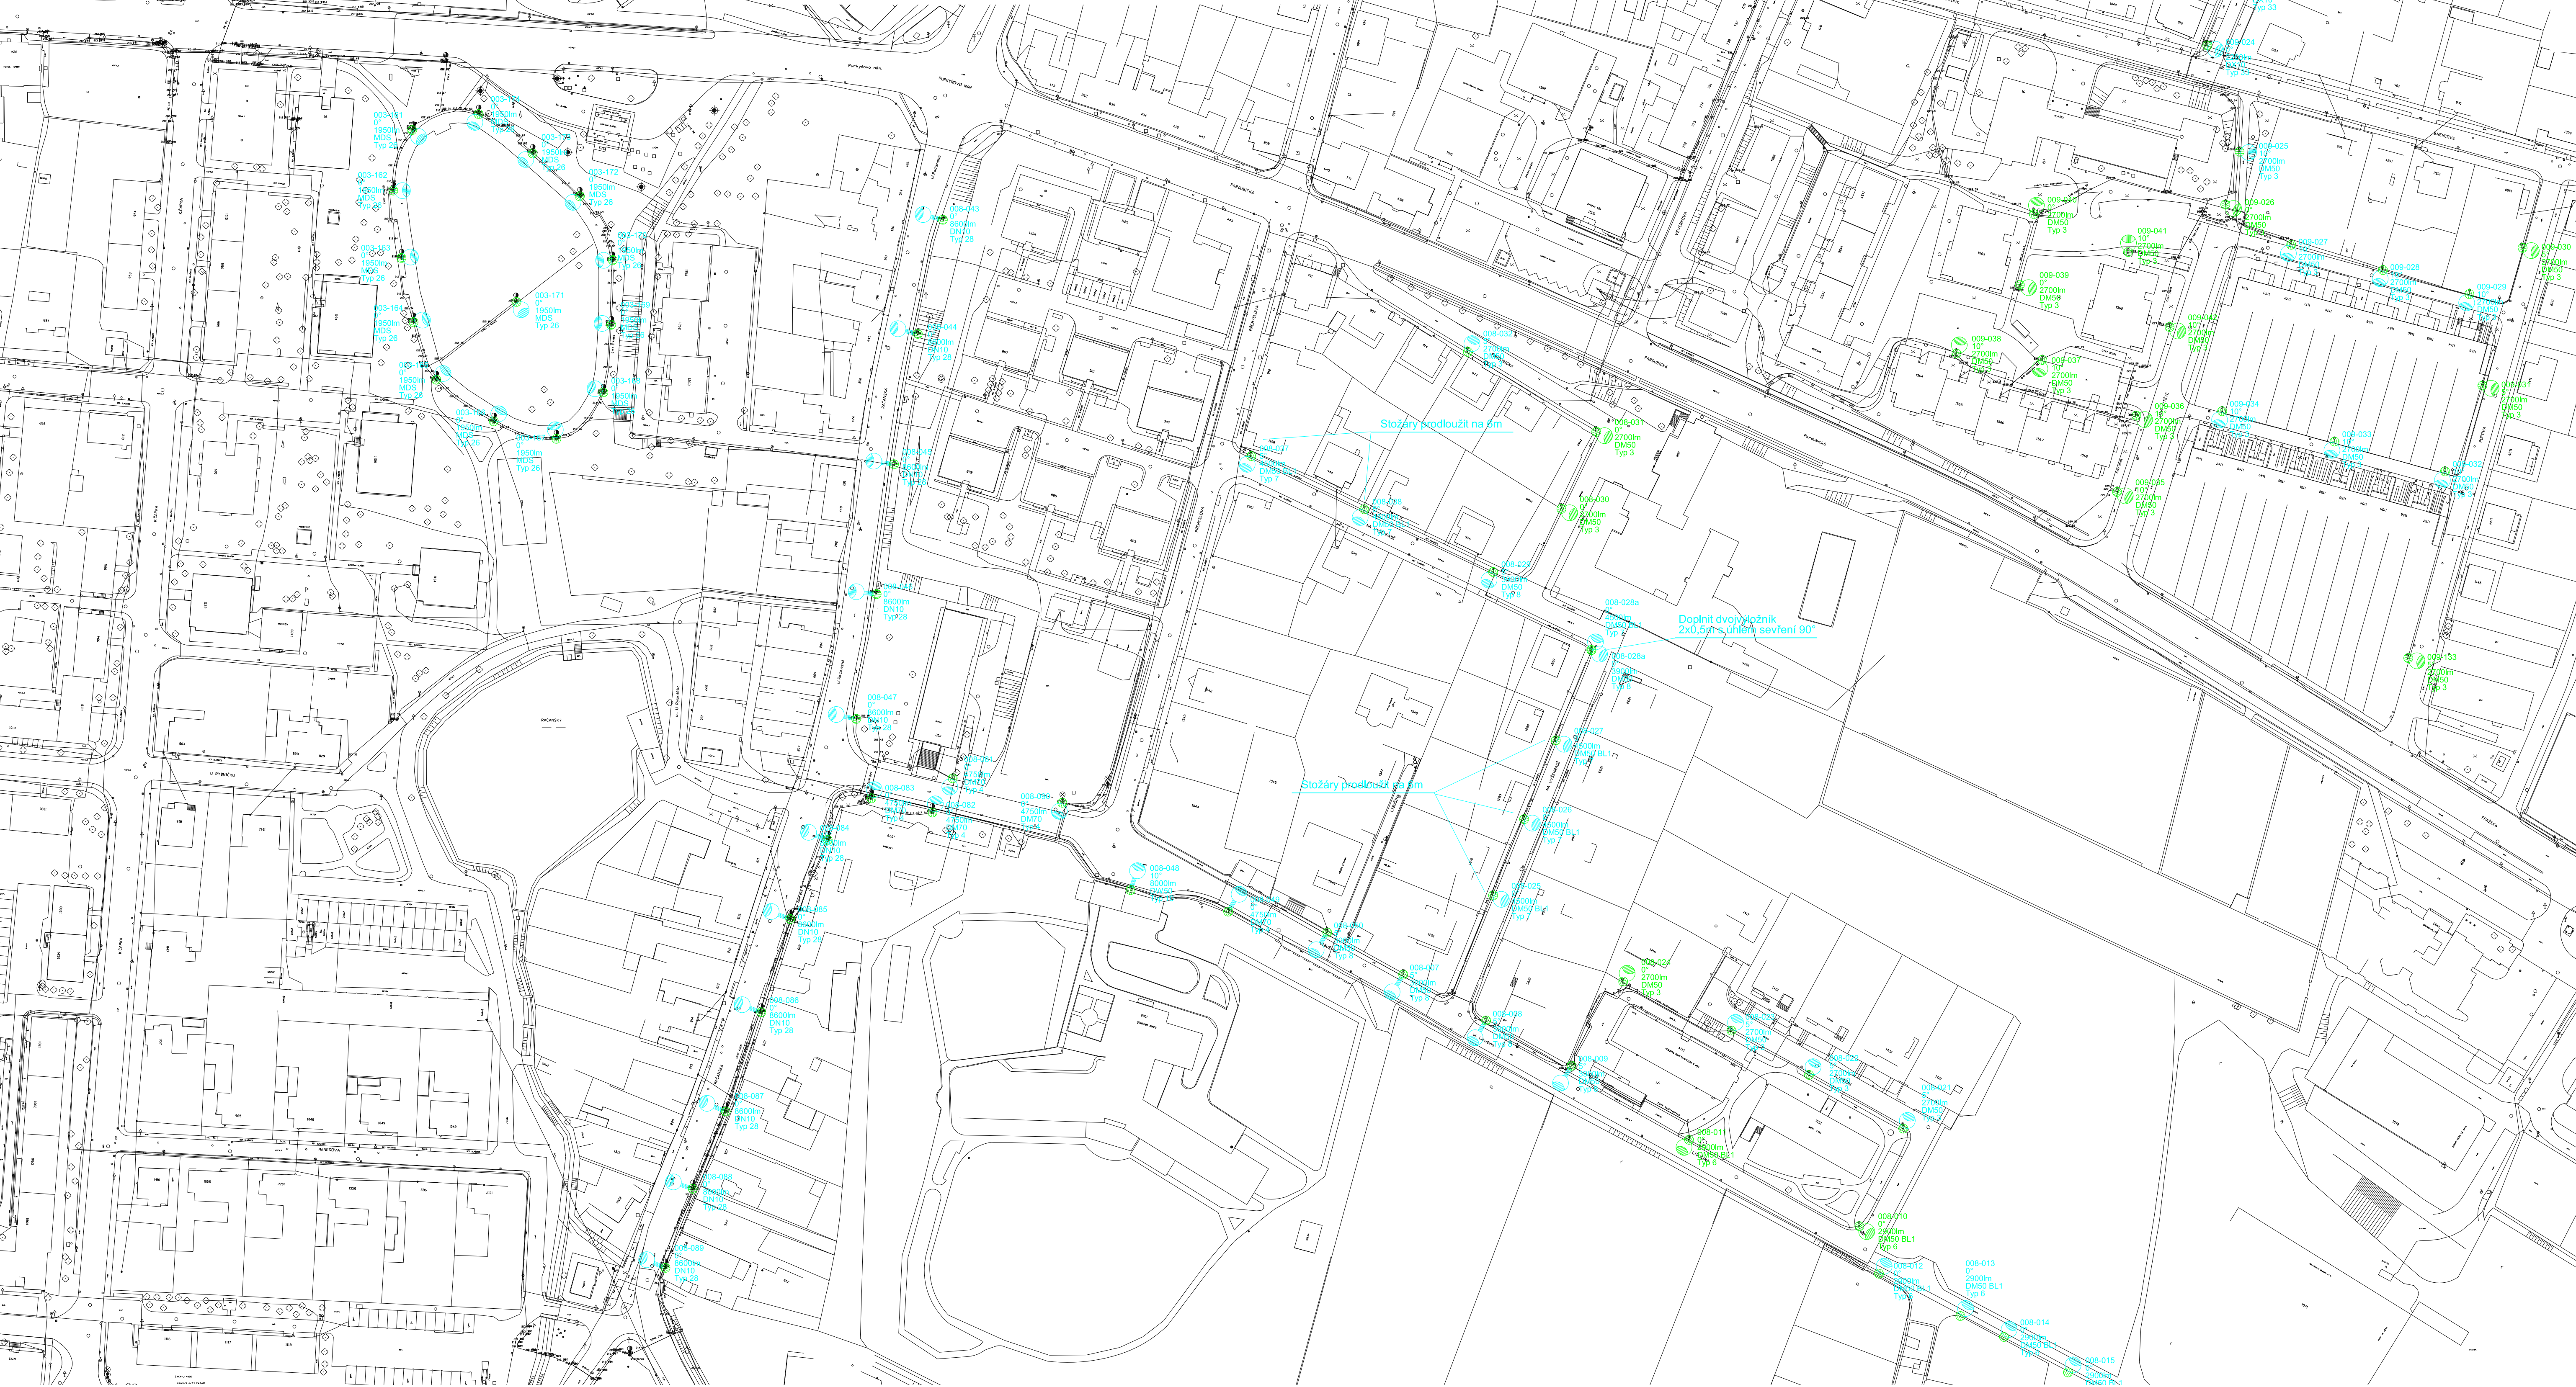

Rozvodná soustava: 3 PEN AC 50 Hz, 230/400V, TN-C-S

Ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2:
ochranné opatření - automatickým odpojením od zdroje,

Stávající svítidla dle ČSN 34 1010:
ochrana nulováním

Vnější prostory dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 - prostor nebezpečný.

MANAŽER PROJEKTU:			 Sokolovská 682 516 01 Rychnov nad Kněžnou kontakt: +420 484 531 538 dabona@dabona.eu www.dabona.eu	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL :	KONTROLA :		
PROFESSE : ELEKTRO	JIRI LOCKER	JIRI LOCKER		
OBEC: PŘELOUČ			KRAJ : PARDUBICKÝ	
INVESTOR : MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, 535 33 PŘELOUČ			ČÍSLO ZAKÁZKY : 202214	
NÁZEV AKCE : MĚSTO PŘELOUČ - SNIŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, ETAPA 2022			FORMÁT A4	8A4
ČÁST : ELEKTROINSTALACE			DRUH PROJEKTU	PS
			DATUM	9/2022
			MĚRITKO	1:1000
NÁZEV VÝKRESU : D.EL.02 Situace VO.sch			ČÍSLO VÝKRESU : D.EL.02.2	PARÉ Č.:
SITUACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - ČÁST 2				