


ÚZEMÍ
POVRCH ÚZEMÍ
VZDÁLENOST ŠACHET
NÁZVY ŠACHET

k.ú. Štěpánov u Přelouče 76340	
asfaltová komunikace	
23.50	34.50
nezpev.	



Podélný profil stoky C


MĚŘÍTKO 1:1000 / 1:100

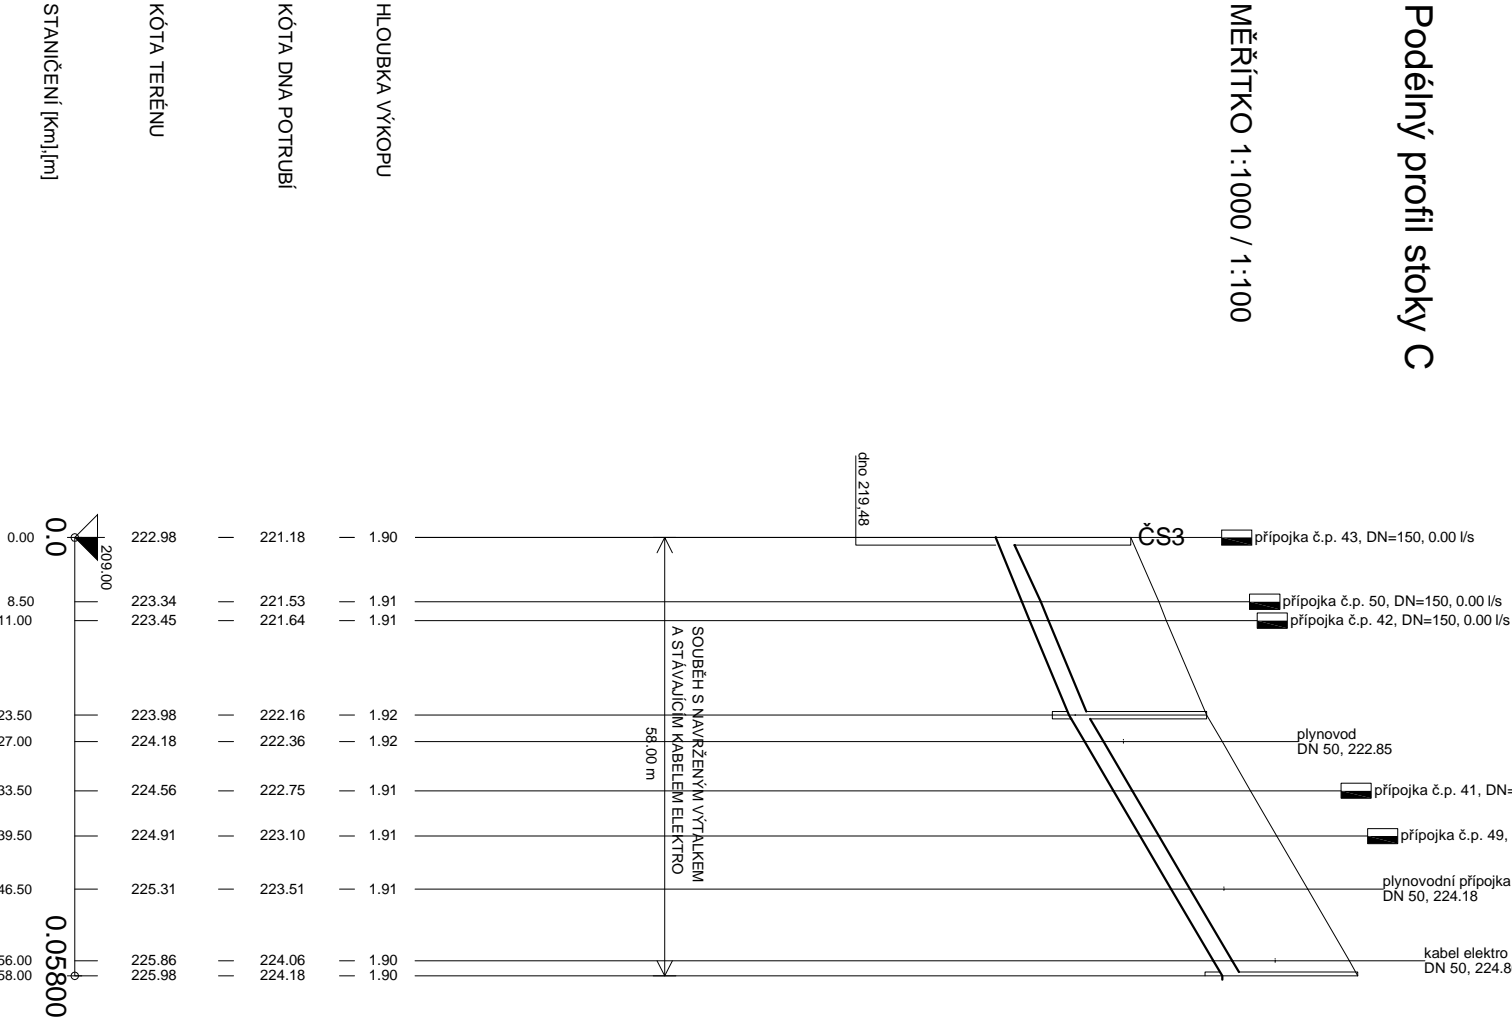

SKLON [promile] - DÉLKA [m]
DN [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m]
KAPACITA [l/s] - RYCHLOST [m/s] (dle: Colebrook)

41.70 - 23.50	58.55 - 34.50
250 - PLNOSTĚNNÉ PVC-U SN 12 - 58.00	
171.72 - 3.50	204.22 - 4.16

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ Z PVC-U

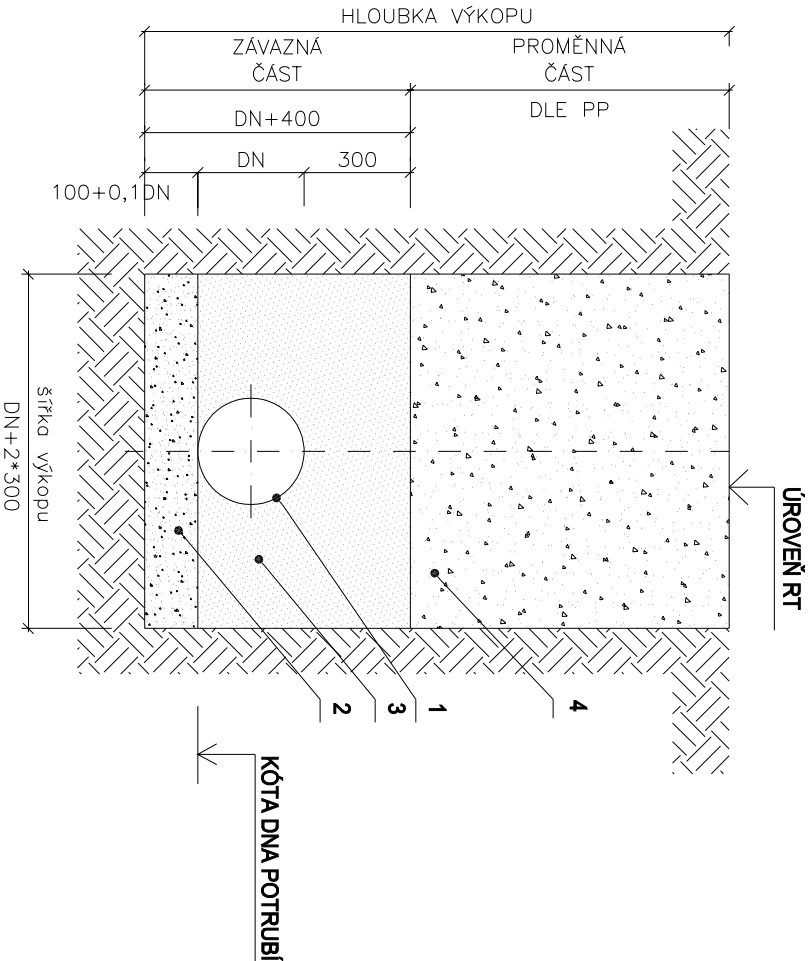

LEGENDA:

- POTRUBÍ Z PVC-U
- PÍSKOVÉ LOŽE (H = 100 + 0,1*DN mm)
- OBSYP POTRUBÍ ŠTEŘKOPÍSKEM
VEL. ZRN DO 30mm (Hmin=300 mm)
- ZÁSYP RÝHY PO ÚROVEŇ HTÚ

UPOZORNĚNÍ :
PRŮBĚH PODZEMNÍCH SÍTÍ JE ZAKRESLEN POUZE INFORMATIVNĚ.
PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNĚ
POŽADAT SPRÁVCE JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ O JEJICH VYTÝČENÍ !!!

IKKO Hradec Králové, s.r.o.


Bratři Štefanů 238, 500 03 Hradec Králové
tel. 495 407 520, 495 217 150
e-mail: ikko@ikko.cz, <http://www.ikko.cz>

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. BOHUSLAV KOUBA
KONTROLOVAL:	ING. BOHUSLAV KOUBA
VYPRACOVAL:	IVA KOUBOVÁ, KATEŘINA BUREŠOVÁ
INVESTOR:	MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, PŘELOUČ

AKCE: **SPLAŠKOVÁ KANALIZACE ŠTĚPÁNOV
S PŘEVEDENÍM ODPADNÍCH VOD DO PŘELOUČE**
OBJEKT: **IO 02 GRAVITAČNÍ KANALIZACE**

VÝKRES:

PODÉLNÝ PROFIL - STOKA C



STUPEŇ:	DPS
DATUM:	08/2023
Č. ZAKÁZKY:	32017
MĚŘÍTKO:	1:1000/100
FORMÁT:	2 A4
Č. VÝKRESU:	Č. PARÉ:

D02.b.04