


PŮDORYS

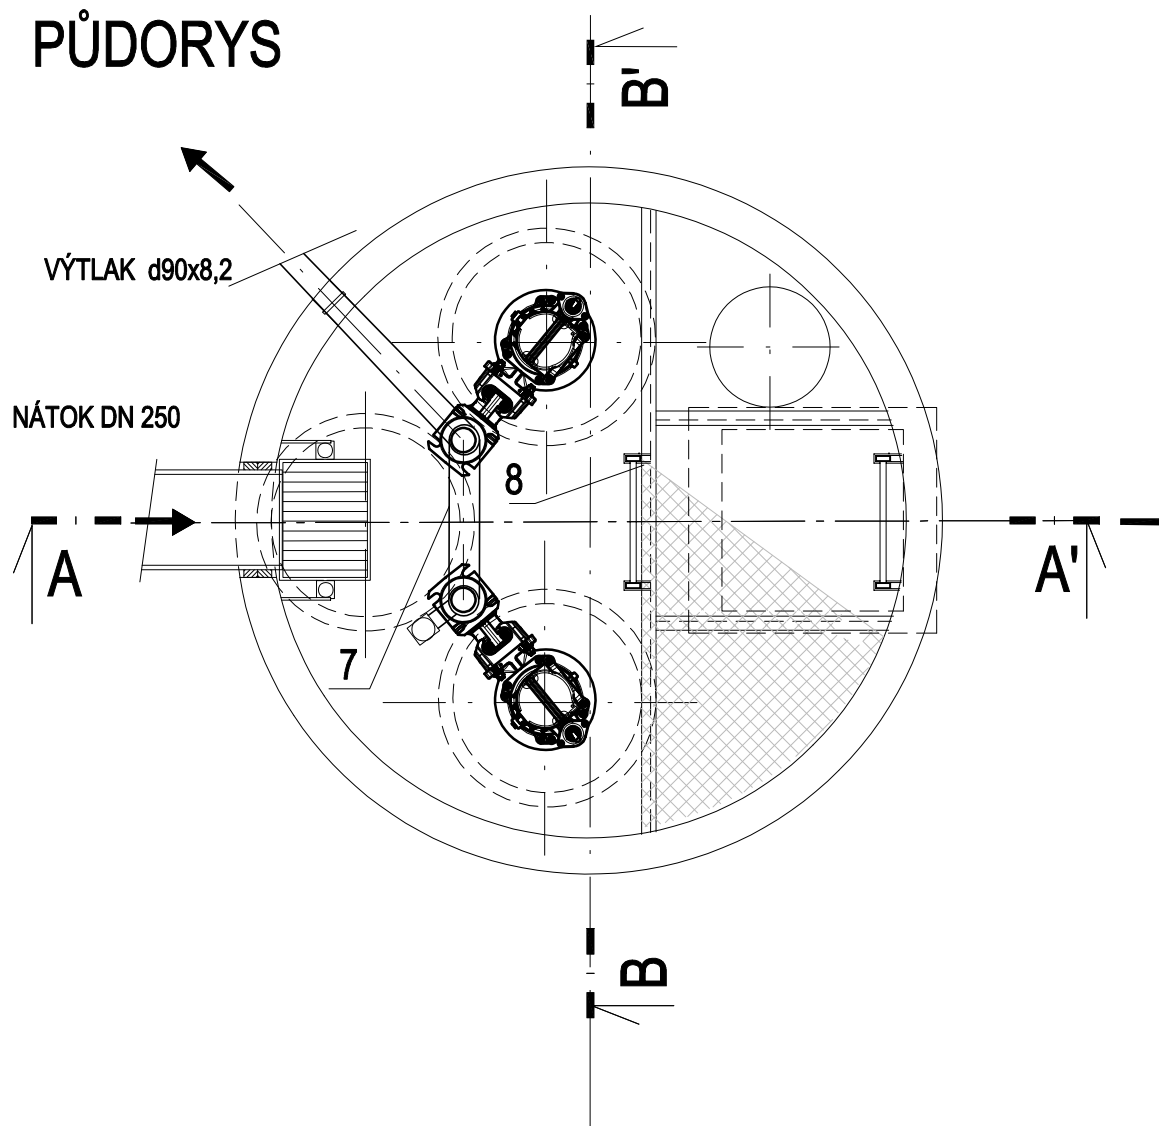

POZNÁMKA

OBĚ ČERPADLA BUDOU VYTAHOVÁNA POMOCÍ ŘETĚZŮ O DÉLCE 5,0 m, VČETNĚ ZÁVĚSU PO 1,0 m
ŘETĚZY BUDOU POVĚŠENY NA SKOBĚ VE VYROVNÁVACÍM PRSTENCI
ŠROUBY A MATICE NEREZOVÉ

LEGENDA

- 1 - 2x PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLODO MOKRÉ JÍMKY - Q=3,8 l/s, H=12,1 m, P 1,0 kW, l=4,8 A
- 2 - OCELOVÉ NEREZOVÉ POTRUBÍ DN 65 - VAŘENO
- 3 - 2x REDUKCE DN 80/65
- 4 - 2x KULOVÁ ZPĚTNÁ Klapka DN 80/PN 100
- 5 - 2x NEREZOVÉ NOŽOVÉ ŠOUPÁTKO NA ODPADNÍ VODU DN 80
- 6 - OCELOVÁ NEREZOVÁ TVAROVKA T 80/80
- 7 - OCELOVÉ NEREZOVÉ POTRUBÍ DN 80 - VAŘENO
- 8 - NEREZOVÝ (KOMPOZITOVÝ) ŽEBŘÍK S PROTISKLIZOVÝMI STUPADLY - délka 1,5 m, šířka 0,5 m
- NEREZOVÝ (KOMPOZITOVÝ) ŽEBŘÍK S PROTISKLIZOVÝMI STUPADLY - délka 1,85 m, šířka 0,5 m
- 9 - PŘÍTOKOVÉ POTRUBÍ DN 250 mm
- 10 - KULOVÝ KOHOUT DN 50/PN 10, HADICOVÁ KONCOVKA DN 50 - C52
- 11 - ČESLICOVÝ KOŠ S PŘICHYCENÍM A ZVEDACÍM ZAŘÍZENÍM 400x300x700, PRŮLINY 30mm
- 12 - 2x PATKOVÉ KOLENO DN 65 mm, PN 16
- 13 - 2x ŘETĚZ Z KOROZIVZDORNÉ OCELI Ø 6 mm DÉLKA 6,0 m, VČETNĚ ZÁVĚSU PO 1,0 m
- 14 - ODTOKOVÉ POTRUBÍ PE 90x8,2 mm
- 15 - POROROŠT Z NEREZI
- 16 - RÁM PODESTY Z NEREZI
- 17 - SPOUŠTĚCÍ ZAŘÍZENÍ - VODÍCÍ TYČE

IKKO Hradec Králové, s.r.o. Bratří Štefanů 238, 500 03 Hradec Králové tel. 495 407 520, 495 217 150 e-mail: ikko@ikko.cz, http: www.ikko.cz			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. BOHUSLAV KOUBA	STUPEŇ:	DPS
KONTROLOVAL:	ING. BOHUSLAV KOUBA	DATUM:	08/2023
VYPRACOVAL:	IVA KOUBOVÁ, KATEŘINA BUREŠOVÁ	Č. ZAKÁZKY:	32017
INVESTOR:	MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, PŘELOUČ	MĚŘÍTKO:	1:25
AKCE:	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE ŠTĚPÁNOV S PŘEVEDENÍM ODPADNÍCH VOD DO PŘELOUČE	FORMÁT:	4 A4
OBJEKT :	PS 01 PŘEČERPÁVACÍ STANICE - STROJNÍ TECHNOLOGIE	Č. VÝKRESU:	Č. PARÉ:
VÝKRES:	PŘEČERPÁVACÍ STANICE ODPADNÍCH VOD PSOV2		
		PS 01.b.02	