



VÝZTUŽ PRŮVLAKU P2.2 – 1 KS

POHLED

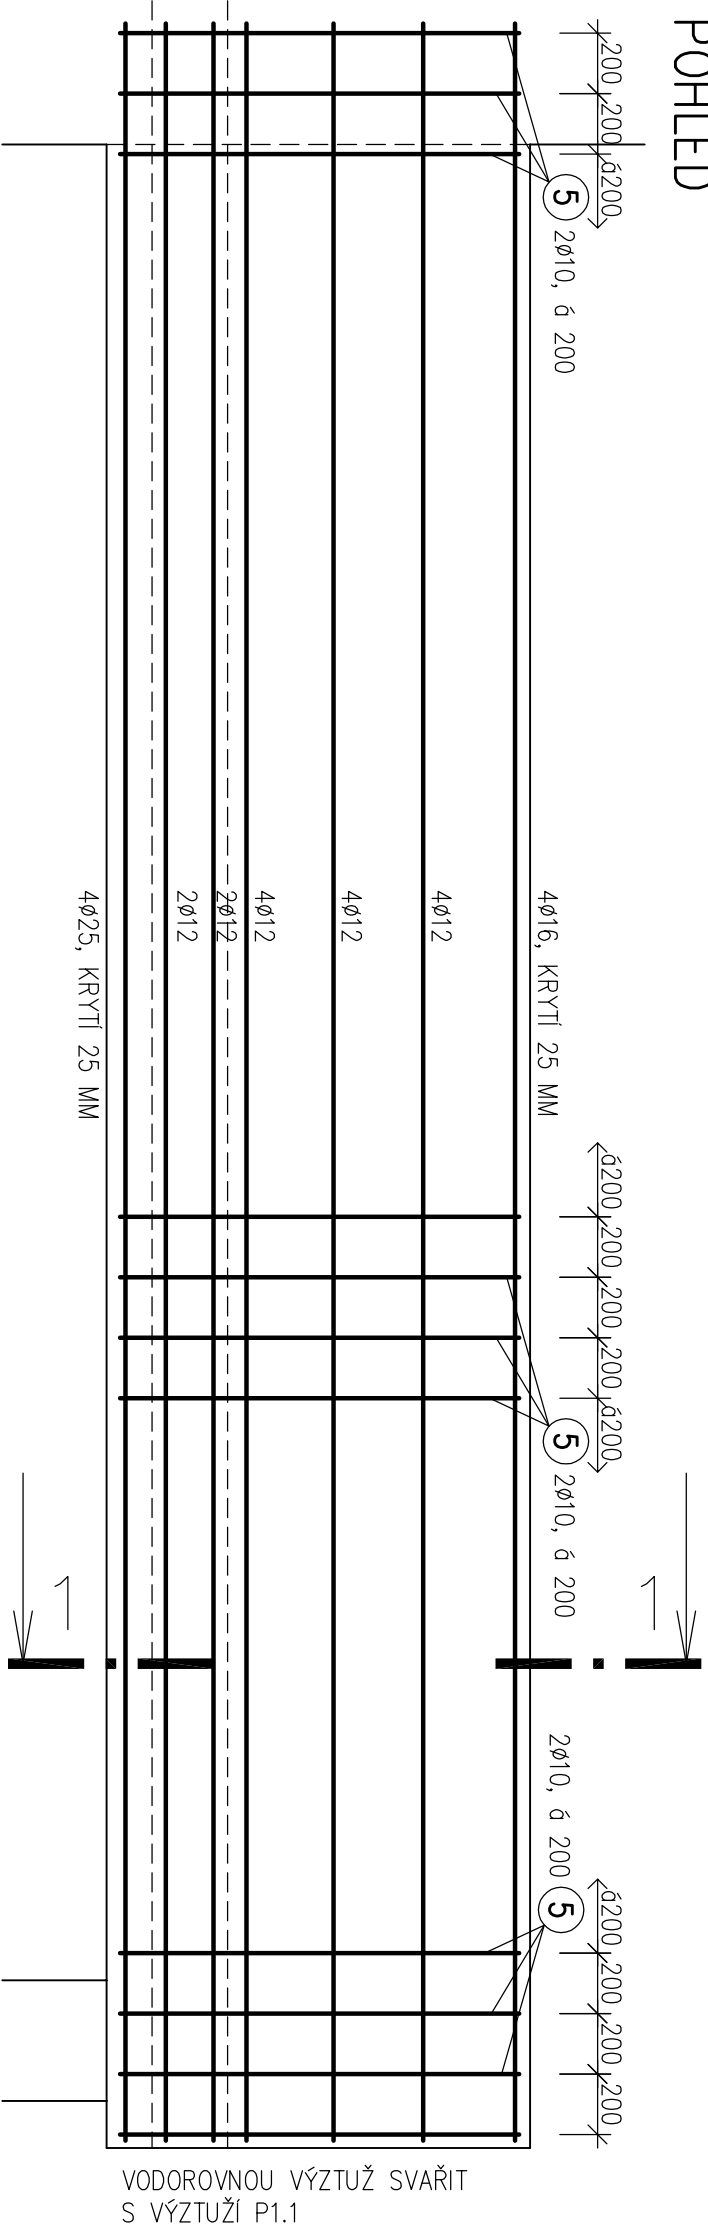

- | | | |
|---|---|------|
| 1 | 4ø16, DL.7000, KS 4
ZKRÁTIT DLE POTŘEBY | 7000 |
| 2 | 4+4+4ø12, DL.7000, KS 12+4
ZKRÁTIT DLE POTŘEBY | 7000 |
| 2 | 2+2ø12, DL.7000, KS 4
ZKRÁTIT DLE POTŘEBY | 7000 |
| 3 | 4ø25, DL.7000, KS 4
ZKRÁTIT DLE POTŘEBY | |

ŘEZ 1-1

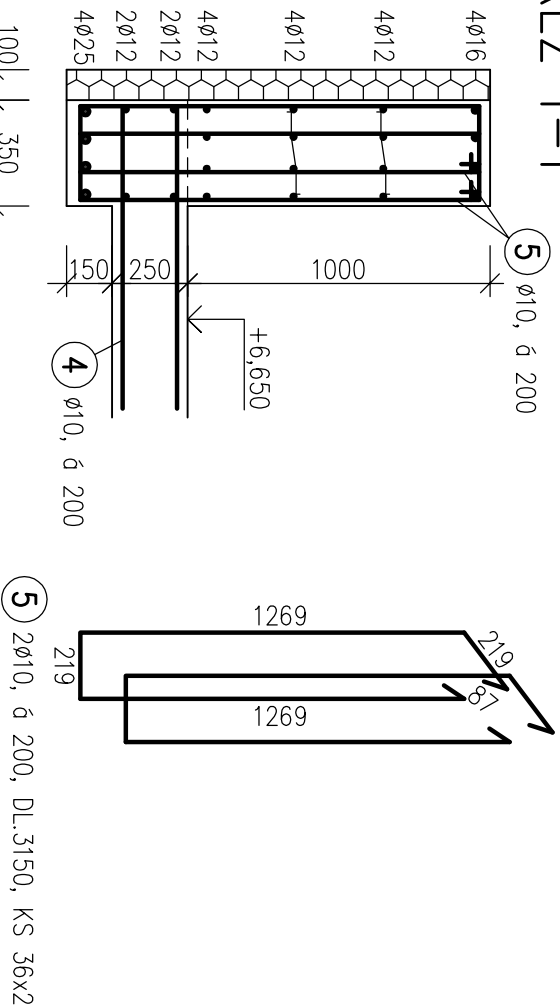

VÝPIS VÝZTUŽE							
OCCEL BST500							
POL	PROFIL	DL.	KS	10	12	16	25
1	16	7,00	4			28,00	
2	12	7,00	16		112,00		
3	25	7,00	4				28,00
4	10	2,20	36	79,20			
5	10	3,15	72	226,80			
CELKOVÁ DELKA (M)				306,00	112,00	28,00	28,00
HMOTNOST 1m² (KG)				0,616	0,887	1,578	3,851
CELKOVÁ HMOTNOST (KG)				188,6	99,4	44,2	107,8
SPOTŘEBA CELKEM (KG)							440 KG

BETON C30/37 XC1
OCEL BST500

PRÍVLAK P2.2

M 1:25 Č.v. D1.2.6/7

DOSTAVBA MŠ ZA FONTÁNOU V PŘELOUCHI

VÝPIS VÝZTUŽE							
OCCEL BST500							
POL	PROFIL	DL.	KS	10	12	16	25
1	16	7,00	4			28,00	
2	12	7,00	16		112,00		
3	25	7,00	4				28,00
4	10	2,20	36	79,20			
5	10	3,15	72	226,80			
CELKOVÁ DELKA (M)				306,00	112,00	28,00	28,00
HMOTNOST 1m² (KG)				0,616	0,887	1,578	3,851
CELKOVÁ HMOTNOST (KG)				188,6	99,4	44,2	107,8
SPOTŘEBA CELKEM (KG)							440 KG

PRÍVLAK P2.2

M 1:25 Č.v. D1.2.6/7

DOSTAVBA MŠ ZA FONTÁNOU V PŘELOUCHI