



TABULKA VPUSTÍ

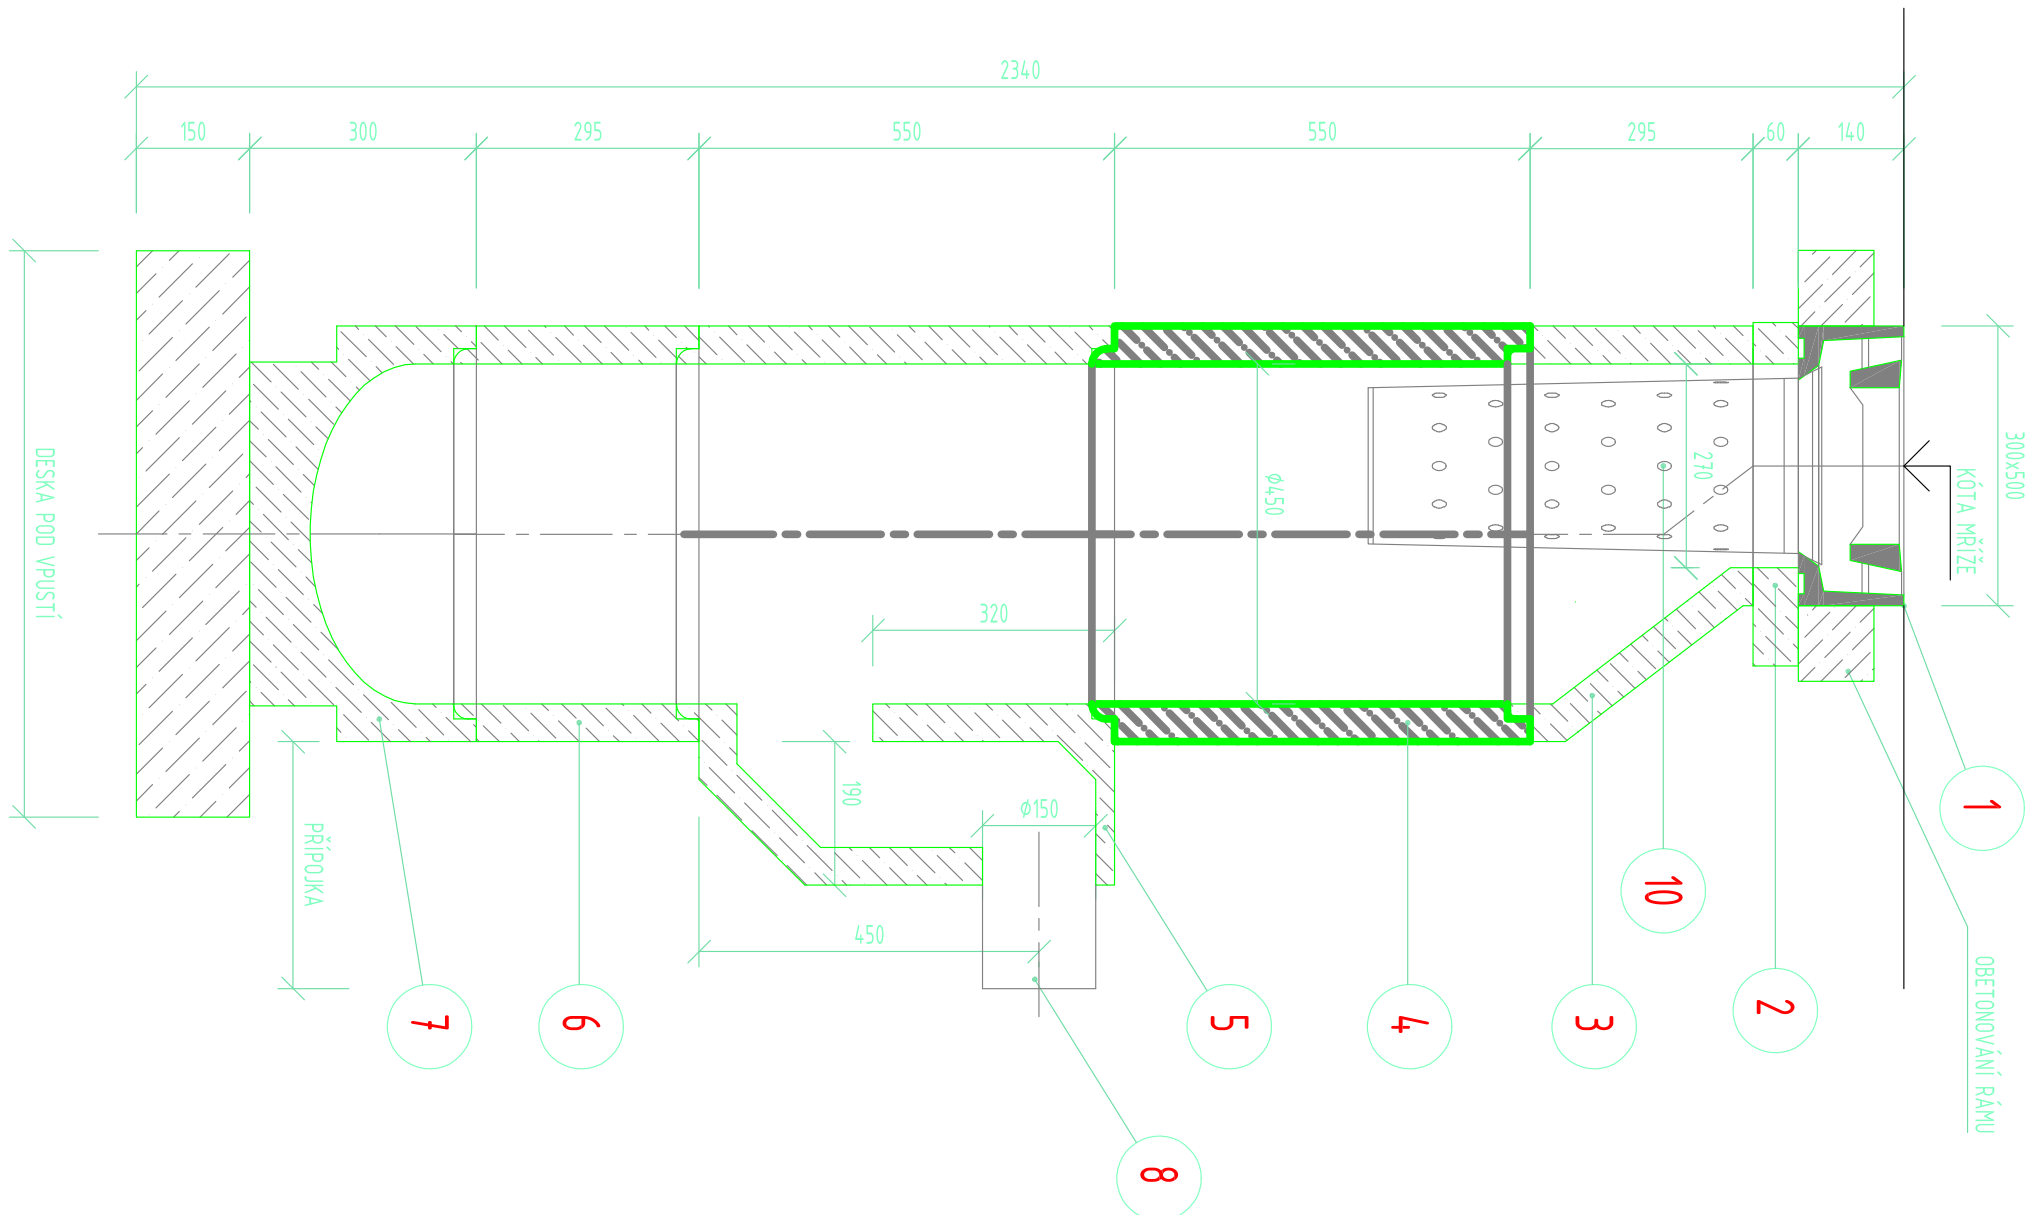

LEGENDA

[illegible]

TABULKA VPUSTÍ

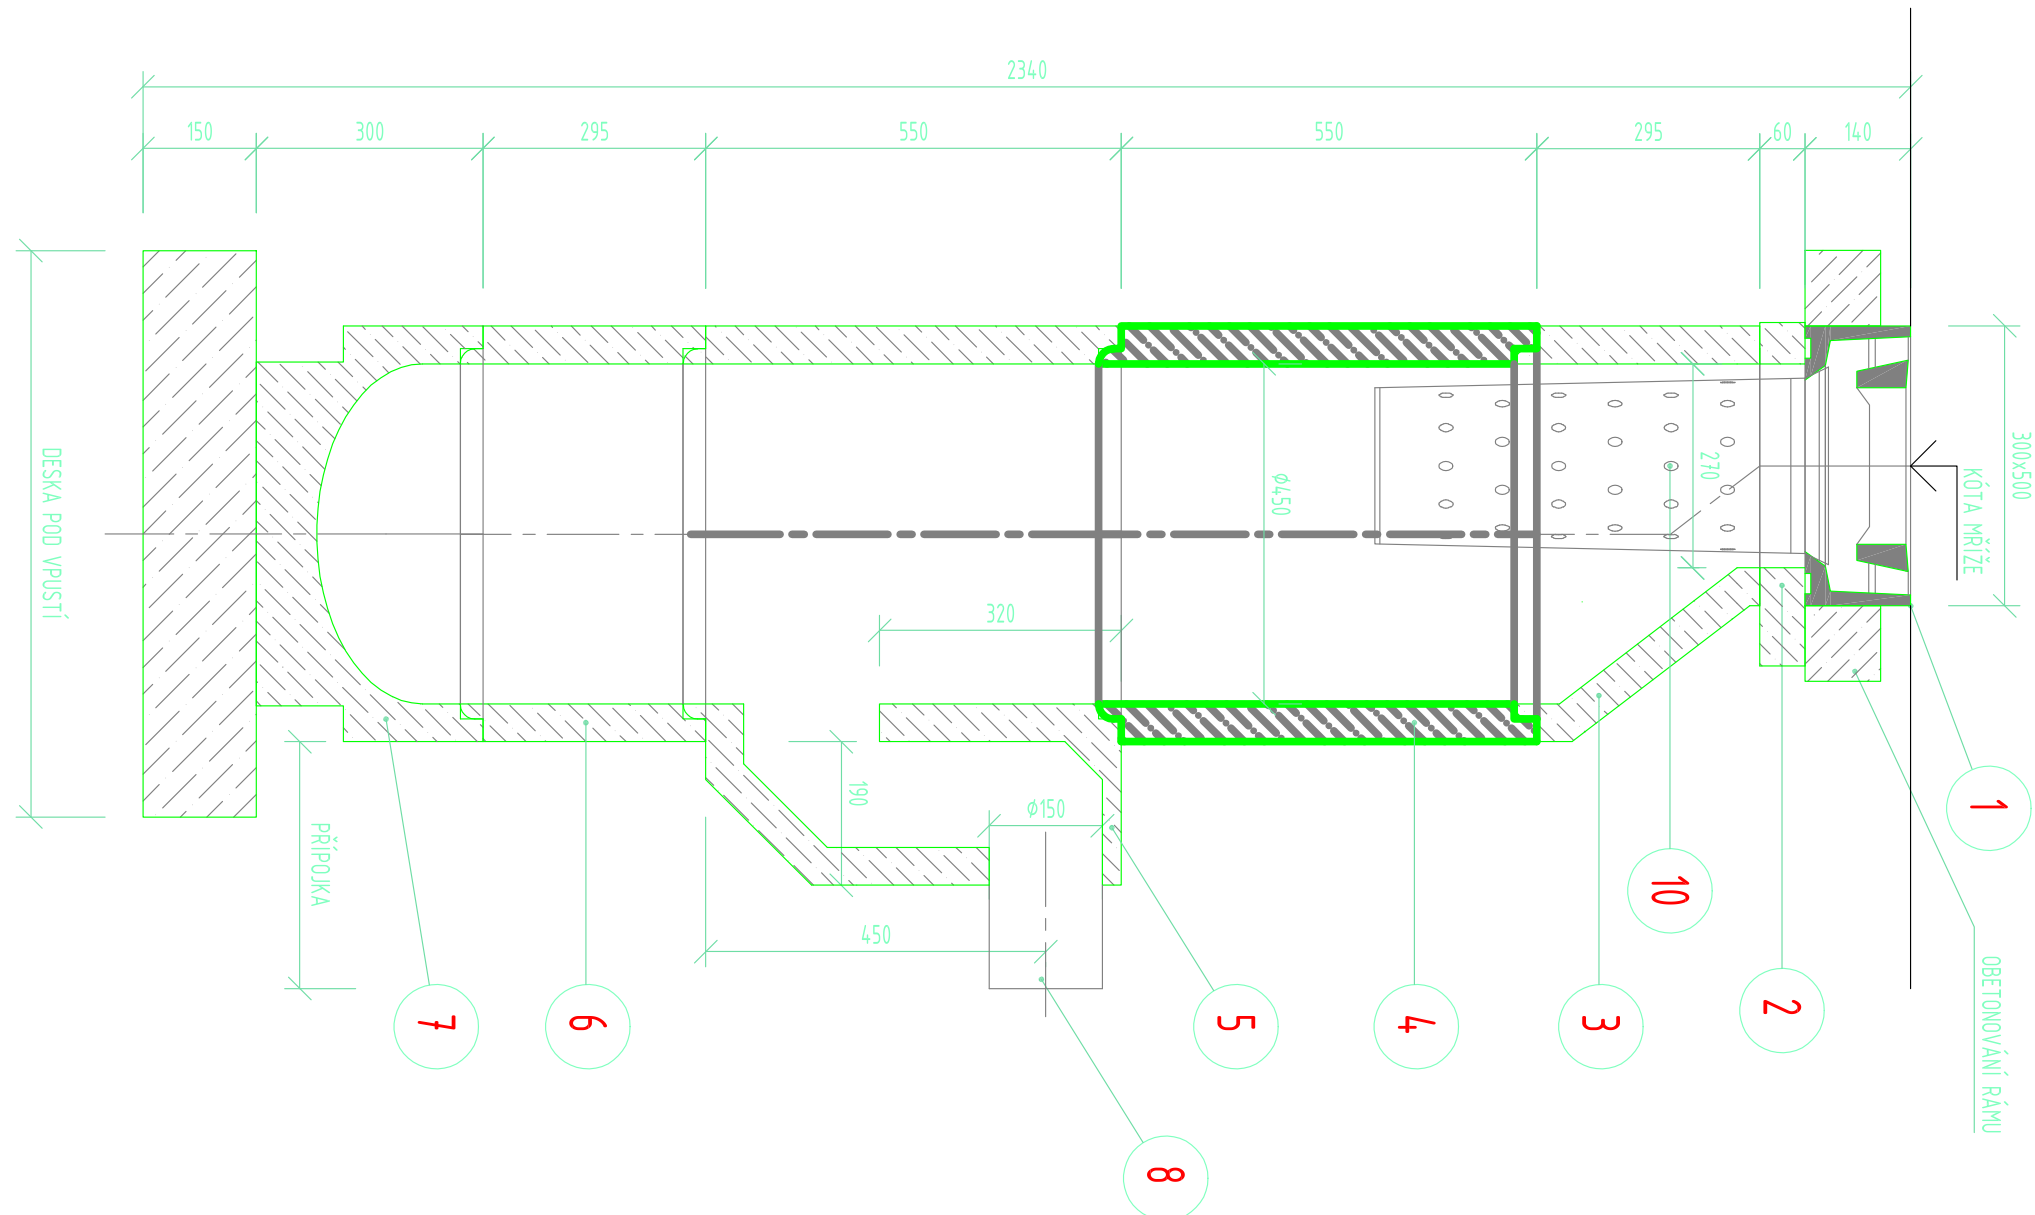

LEGENDA

	Číslo vpusti	Číslo přípojky	Profil přípojeky DN	Materiál přípojeky	Kóta mřížě	Kóta odtoku	Kóta napojení	Délka (m)	Spád (%)	Výška stávajícího terénu u vpusti	Výška stáv. terénu u napojení	Přůměrná hloubka výkopu (m)	Výkop pro přípojku (m3)	Středová skruž TBV-Q 450/295/6a	Středová skruž TBV-Q 450/570/6d	Vyrovnávací prstenec TBV-Q 270/60/10b	Přechodová skruž TBV-Q 450-270/295/11	Sifon DN150 TBV-Q 450/570/2z	Dno s kalovou prohlubní TBV-Q 450/300/2a	Uliční mříž s rámem 300x500mm, ř. zatížení Q400	Kalový koš D1 pozinkovaný	Odbočka 90° 250/160	Oblouk segmentový 30° DN150	Průchodka DN150	Vložka do průchovek DN150	Způsob napojení	Popisná kóta napojení dle skutečnosti, min., spád přípojeky 2‰; kritérií ČerM	
UV0	DP0		160x138	HDPETKp SN8	220,80	219,58	218,80	1,3	min. 20	220,80	220,80	1,76	2,52	1	1	1	1	1	1	1	1				1	navržená	kóta napojení dle skutečnosti, min., spád přípojeky 2‰; kritérií ČerM	
UV1	DP1		160x138	HDPETKp SN8	221,26	220,64	219,18	7/6	113	221,25	221,10	1,72	14,34	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	\$5 - odbočka A4300/HDPET50 90° soudárst kanalizace; potrubí vest. s rovinou s Tpe 20/24; kritérií VO		
UV2	DP2		160x138	HDPETKp SN8	220,30	218,78	218,29	4/2	117	220,30	220,20	1,87	8,62	2	1	1	1	1	1	1	1	1				odbočka A4300/HDPET50 55 soudárst kanalizace		
UV3	DP3		160x138	HDPETKp SN8	220,42	218,65	218,38	10,0	270	220,45	220,40	2,06	2,27	1	2	1	1	1	1	1	1	1			1	potrubí vest. s rovinou s Tpe 20/24		
UV4	DP4		160x138	HDPETKp SN8	219,75	218,33	217,78	3,0	150	219,75	219,80	1,92	6,54	2	1	1	1	1	1	1	1	1			1	odbočka A4300/HDPET50 90° soudárst kanalizace; kritérií S2		
UV5	DP5		160x138	HDPETKp SN8	219,75	218,33	217,83	5,1	137	219,75	219,80	1,75	9,79	1	1	1	1	1	1	1	1	1				odbočka A4300/HDPET50 90° soudárst kanalizace; potrubí vest. s rovinou s Tpe 20/24		
UV6	DP6		160x138	HDPETKp SN8	219,25	217,73	217,38	2,1	167	219,25	219,30	1,87	4,32	2	1	1	1	1	1	1	1	1				odbočka A4300/HDPET50 90° soudárst kanalizace; kritérií S2		
UV7	DP7		160x138	HDPETKp SN8	219,21	217,29	217,27	4/5	138	219,25	219,25	1,69	8,39	1	1	1	1	1	1	1	1	1				odbočka A4300/HDPET50 90° soudárst kanalizace; kritérií S2		
UV8			160x138	HDPETKp SN8	219,55	218,33	218,33	0,0		219,55	219,55	1,37	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1				st. přípojka napojení na stávající potrubí		
UV9	DP9		160x138	HDPETKp SN8	220,80	219,58	219,80	0,0		220,80	220,80	1,76	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1				st. přípojka		
UV10	DP10		160x138	HDPETKp SN8	220,76	219,11	219,11	2,4	179	220,75	220,75	1,58	4,16	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	kritérií S2 vodovodem		
UV11	DP11-2		160x138	HDPETKp SN8	221,31	219,79	219,60	7/5	25	221,30	221,25	1,73	14,27	2	1	1	1	1	1	1	1	1				DP11-1.		
																										S22	kritérií S2 vodovodem; potrubí stáv. přípojeky vybraná a odvětví na skládku	
			160x138	HDPETKp SN8				38,7																				
																											před výtahem; odvětví vlnu napojení stáv. přípojeky do S57 - přebobtné na kótě 218,98 mm; kritérií ČerM;	
	DP11-1		250x216	HDPETKp SN8	219,55		219,03	24,9	21	221,26	220,78	1,88	56,17														\$50 na st. S57 - přebobtné na kótě 218,98 mm; kritérií ČerM; odvětví vlnu; na přípojeky vypáčený šachty S21 a S22	
Celkem			250x216	HDPETKp SN8			24,9						131,18	16	13	12	12	12	12	12	12	12	1	2	1	1		

VÝKRES ULIČNÍCH VPUSTÍ

[illegible]

VÝKRES ULIČNÍCH VPUSTŮ

[illegible]