

Legenda pozic:

- 1.1 kotel Vaillant VU 306/5-5 ecoTEC plus 32 kW, vč. odkouření ø 80/125
1.2 nepřímotopný zásobníkový ohřivač TUV Vaillant VIH R 150/6
1.3 expanzní nádoba o objemu 25 l

Legenda potrubí:

- přívodní potrubí
- - - - - vratné potrubí
- ■ - ■ - expanzní potrubí
- - - - - kanalizační potrubí HT
- . - . - . studená voda nová
- - . - - studená voda stávající

Tloušťka izolace potrubí

DN	tloušťka izolace	vnitřní ø izolace
15	20	22
20	25	28
25	25	35
32	25	42

Uložení potrubí:


DN (-)	ø (mm)	potrubí ocelové	potrubí měděné	potrubí PN16 PPr (pro 20°C)
10	17,2 x 2,3	1,4 m	1,25 m	0,8 m
15	21,3 x 2,6	1,6 m	1,5 m	0,9 m
20	26,9 x 2,6	1,8 m	2 m	0,95 m
25	33,7 x 3,2	2,1 m	2,25 m	1,1 m
32	42,4 x 3,2	2,4 m	2,75 m	1,2 m
40	48,3 x 3,2	2,6 m	3 m	1,35 m
50	60,3 x 3,2	3,0 m	3,5 m	1,55 m

Legenda:

Potrubní rozvod bude proveden z měděného potrubí, např. Supersan.
Potrubí vedené v 1.PP v kotelně bude izolováno.
Prostupy stavebními konstrukcemi bude provedeno skrz chráničky.
Jednotlivá otopná tělesa budou připojena potrubím 15x1.
Připojení k otopnému tělesu např. přes Vekotec 3/4" přímý.
Všechna otopná tělesa budou opatřena termostatickou hlavicí, např. HEIMEIER termostatická hlavice K s nulovou polohou.
Potrubí bude vedeno ve spádu 0,1% směrem ke kotli.

Legenda těles:

202-3	číslo tělesa
22-060140-60	typ tělesa – výška tělesa, délka tělesa – připojení VK
TRV 3,5/ RŠ	regulace tělesa

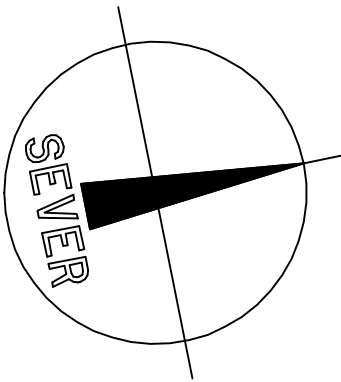

VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	MIRAPE, v.o.s. voda – topení – plyn Na Vyšehradě 1259, Přelouč mira.pe.prelouc@tiscali.cz www.mirape.cz	
Ing. M. HOLÝ	Ing. P. MINÁŘIK		
D1-ÚT ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ		FORMÁT	6A4
INVESTOR: MĚSTO PŘELOUČ ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665 PŘELOUČ 53501		DATUM	4/2017
NÁZEV AKCE:		STUPEŇ	DSJ
Rekonstrukce ústředního topení a zdroje TUV v objektu DDM Přelouč, č.p. 752		Č.ZAKÁZKY	
		SPECIALIZACE: ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ	
		MĚŘÍTKO	1:50
NÁZEV VÝKRESU:		Č.ARCHIVNÍ	Č.VÝKRESU
Půdorys 1.PP			ÚT03