



ULOŽENÍ KABELU 1kV
VZOROVÉ ŘEZY ČSN 33 2000-5-52 ed.2, 73 6005


VOLNÝ TERÉN




PODCHOD POD VJEZDEM




CHODNÍK




KŘÍŽENÍ KABEL 1kV/1kV




KŘÍŽENÍ KABEL 1kV/DO 10kV




KŘÍŽOVATKA S VOZOVKOU



KŘÍŽENÍ KABEL 1kV/DO 35kV




KŘÍŽENÍ SE SDĚLOVACÍMI KABELY




DOVOLENÉ SVISLÉ VZDÁLENOSTI PŘI KŘÍŽENÍ ČSN 73 6005

KŘÍŽENÍ KABEL 1kV/VODOVOD

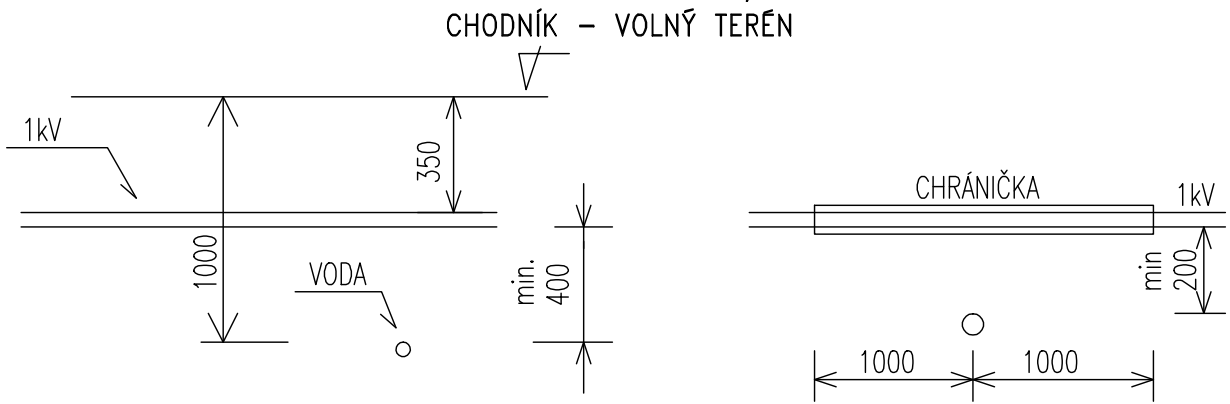

KŘÍŽENÍ KABEL 1kV/PLYN

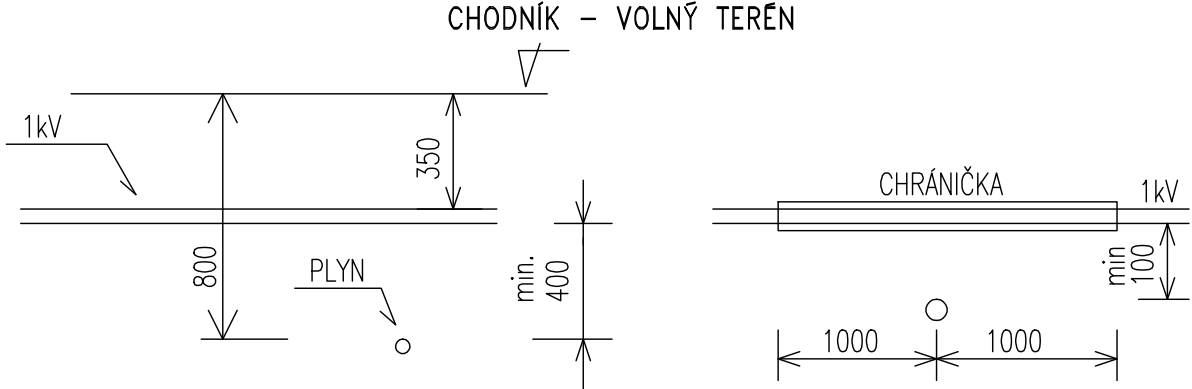

Odpov. proj.	Kontroloval	Vypracoval	Archív	<div>E-dir</div> <div>s.r.o.</div> <div>Kasalice č.p.1 533 41 Lázně Bohdaneč IČ: 259 95 138 Tel.: 466 616 761 www.edir.cz</div>		
Ing. J. Lněnička	Pavel Novák	Martin Haupt	217 ULOŽ. KAB.			
Autorizace: 0701194						
Investor	Město Přelouč	Kraj	Pardubický			
<div>REKONSTRUKCE UL. TYLOVA PŘELOUČ SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ</div> <div>DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A REALIZACI STAVBY</div>				Zak.č.	217/11/14	
				Stupeň	DSP+PDPS	
				Datum	09-2014	
				Měřítko	—	
				Formát	2 x A4	kopie
Č. přílohy						
Obsah				C.2.3		
ULOŽENÍ KABELŮ						