ULOŽENÍ KABELU 1kV
VZOROVÉ ŘEZY ČSN 33 2000-5-52 ed.2, 73 6005
DOVOLENÉ SVISLÉ VZDÁLENOSTI PŘI KŘÍŽENÍ ČSN 73 6005

VOLNÝ TERÉN
"1-1"

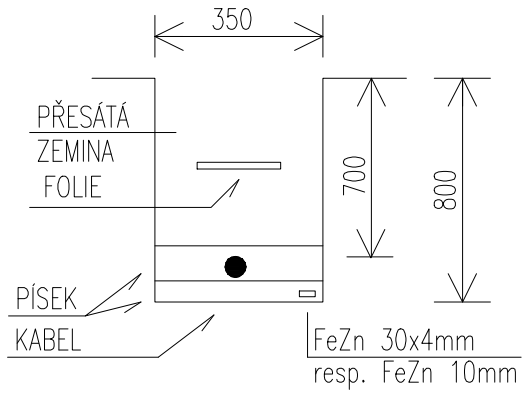

VOLNÝ TERÉN
"2-2"

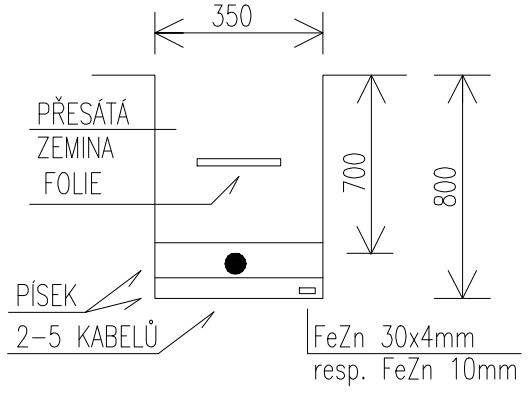

KŘÍŽENÍ KABEL 1kV/1kV

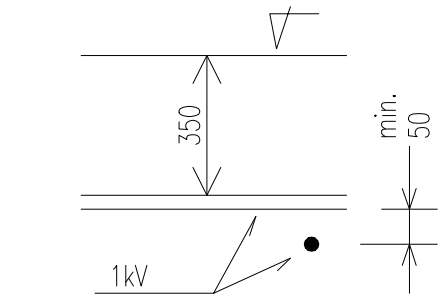

KŘÍŽENÍ KABEL 1kV/DO 10kV

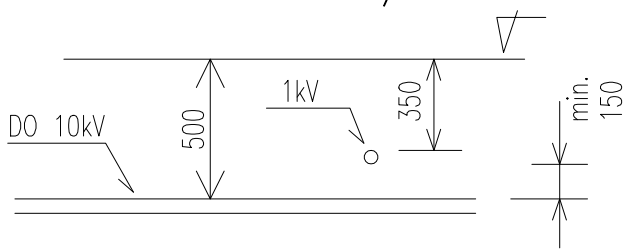

KŘÍŽENÍ KABEL 1kV/DO 35kV

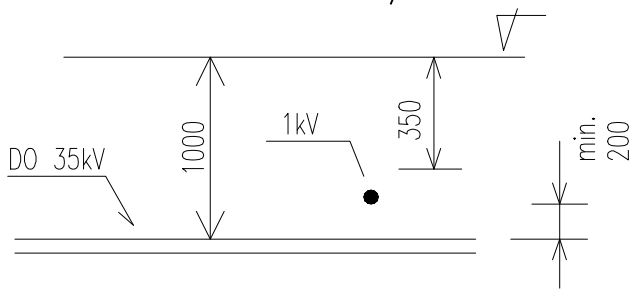

KŘÍŽENÍ SE SDĚLOVACÍMI KABELY

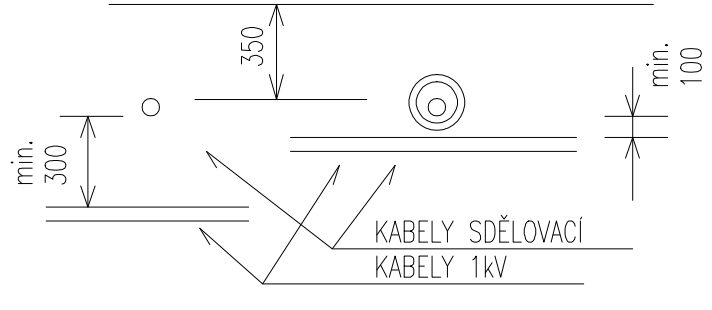

KŘÍŽENÍ KABEL 1kV/VODOVOD
CHODNÍK - VOLNÝ TERÉN

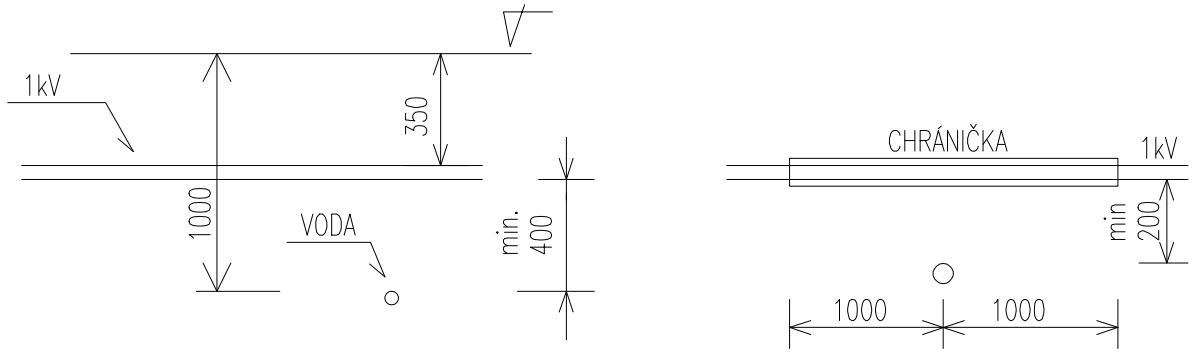

KŘÍŽENÍ KABEL 1kV/PLYN
CHODNÍK - VOLNÝ TERÉN

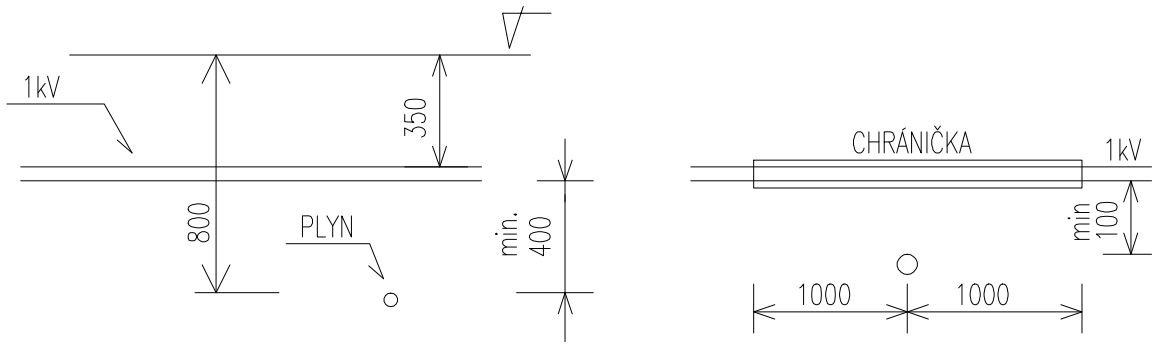

Ved. projektant	Odpov. projektant	Vypracoval	Archív
		Ing. J. Lněnička	

Objednatel: **Pardubické centrum topné techniky, Staré Hradiště 403**

E-dir s.r.o.
Kasalice čp.1
533 41 Lázně Bohdaneč
IČO: 259 95 138
Tel.: 466 616 761
edir.novak@seznam.cz

Přelouč,
Osvětlení hřiště - Rugby

Zak.č.	623/02/17
Stupeň	DPS
Datum	04/2017
Měřítko	-
Formát	2 x A4 kopie

Obsah
Uložení kabelů

Část	Číslo příl.
D.2.	04