




vzorový řez kabelovou kynetou

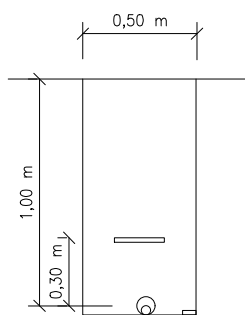

POZNÁMKY:

- PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ POŽÁDAT O VYTÝČENÍ SPRÁVCE PODZEMNÍCH SÍTÍ
- ZAKRESLENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ
- PŘI PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ A UKLÁDÁNÍ VEDENÍ JE NUTNÉ DBÁT POKYNU UVEDENÝCH VE VYJADŘOVACÍCH PROTOKOLECH SPRÁVCŮ JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ
- KABELOVÉ VEDENÍ BUDE ULOŽENO DLE ČSN 33 2000–5–52 A ČSN 73 6005
- DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2 BUDE PROVEDENO UZEMNĚNÍ VODIČE PEN NA HODNOTU 5Ω

NEJMENŠÍ DOVOLENÉ KRYTÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ (V m)

	CHODNÍK	VOZOVKA, KRAJNICE	VOLNÝ TERÉN
SILOVÉ KABELY 1kV	0,35	1	0,7
uložení	pískové lože,folie	krytí chráničkou,folie	pískové lože,folie

NEJMENŠÍ DOVOLENÉ VODOROVNÉ/SVISLÉ VZDÁLENOSTI PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽOVÁNÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ (v m)

DRUH VEDENÍ	SILOVÉ KABELY 1kV	SILOVÉ KABELY 35kV	SDEĽ. KABELY	STOKY	VODOVOD	PLYN do 0.005 Mpa do 0.3 Mpa
SILOVÉ KABELY 1kV	0,05/0,05	0,2/0,2	0,3/0,3	0,5/0,3	0,4/0,4	0,4/0,1 0,6/0,1

Legenda sítí:


projektované kabelové vedení VO CYKY–J 4x16,
uložení v celé délce v chráničce D50

- kanalizace nová ve stávající trase
- plynovod stávající
- vodovod nový ve stávající trase
- telekomunikační síť stávající
- kabelové vedení nn stávající

Legenda zařízení:

- Bx** Svítidlo LED DW50 3200/26W WW CLO IP66 IK09, obousměrná GPRS komunikace, SIM, GPS, fotobuňka
- S** stožár VO vetknutý 133/76 o výšce 6m s dvojitým rovným výložníkem 2–1000 o výšce 0,2m, výška bodu 6,12m
- ⊥** spojitý zemnicí vodič FeZn 30/4 + odbočky ke svítidlům FeZn D10
- ◆** kabelová spojka 35mm²
- L** svítidlo pro osvětlení komunikace, dodávka jiné PD (část ulice Jaselské z 04/2018)

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3PEN AC 50Hz, 400V/TN-C
OCHRANA PROTI DOTYKU DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 AUT. ODPOJENÍM

Profese: Zařízení silnoprůdové elektrotechniky		Zpracovatel dílu: ING. DANIEL HAJZLER, Sedliště 31, 570 01		Autorizace / revize:		
Odpovědný projektant:		Hlavní projektant:				
ING. DANIEL HAJZLER		ING. DANIEL HAJZLER				
		LUKÁŠ TŘASÁK, DiS.				
Investor: MĚSTO PŘELOUČ						
Akce: PARKOVIŠTĚ U BISS UL. JASELSKÁ, PŘELOUČ				Zakázkové číslo: 052/2018		Paré:
				Datum: 11 -2018		
				Formát: 2A4		
Objekt: C.2 SO-102 Veřejné osvětlení				Stupeň: DSP		
Obsah: Situace				Měřitko: 1:500		Číslo výkresu: C.2.2