




VOLNÝ TERÉN

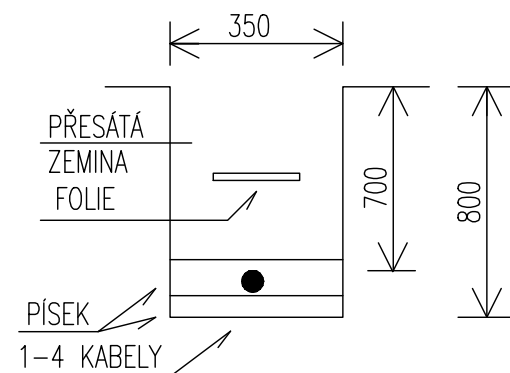


PODCHOD POD VJEZDEM

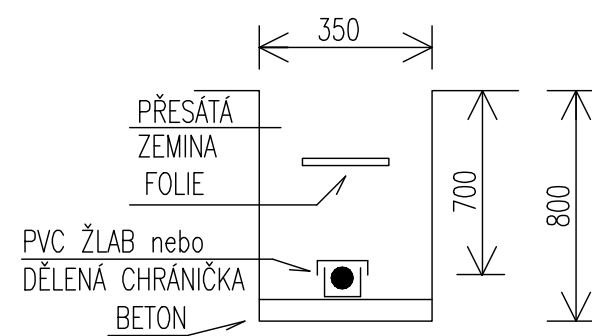


CHODNÍK

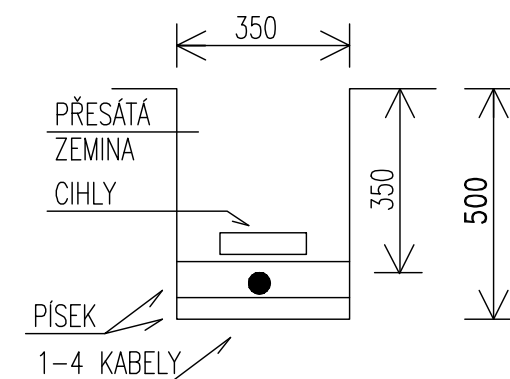


KŘÍŽENÍ KABEL 1kV/1kV

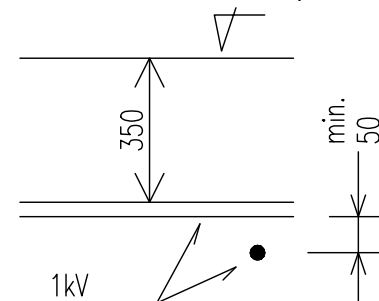


KŘÍŽENÍ KABEL 1kV/DO 10kV

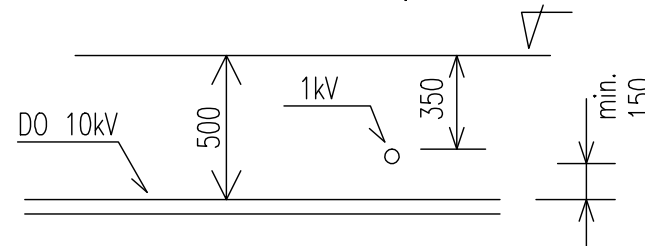


KŘÍŽENÍ KABEL 1kV/DO 35kV

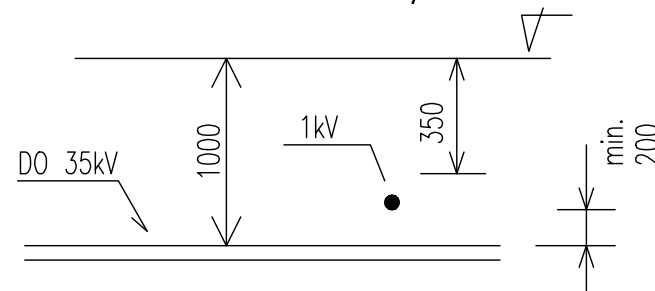

KŘÍŽENÍ SE SDĚLOVACÍMI KABELY

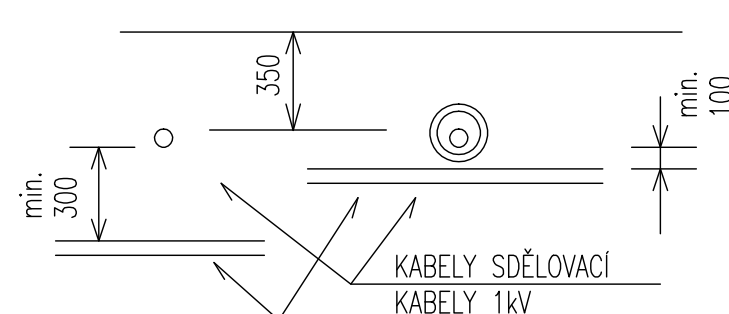

KŘÍŽOVATKA S VOZOVKOU

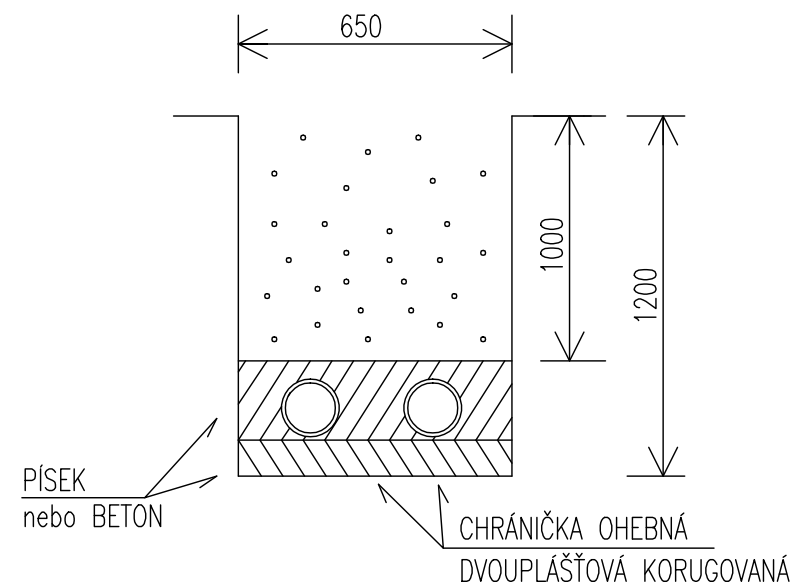


ULOŽENÍ KABELU 1kV


VZOROVÉ ŘEZY ČSN 33 2000-5-52 ed.2, 73 6005

DOVOLENÉ SVISLÉ VZDÁLENOSTI PŘI KŘÍŽENÍ ČSN 73 6005

KŘÍŽENÍ KABEL 1kV/VODOVOD

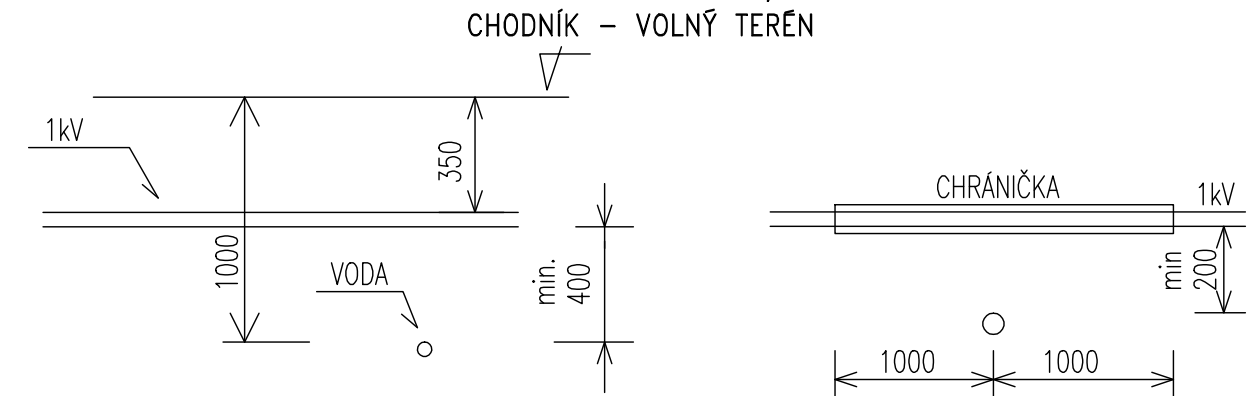

KŘÍŽENÍ KABEL 1kV/PLYN

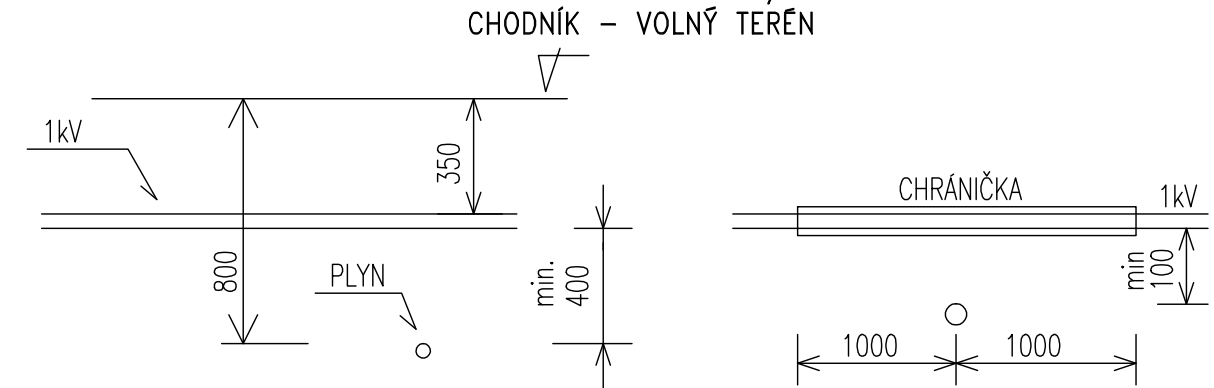

SO 402 - V.O. VE ZBYLÉ ČÁSTI OBCE

Zodp. projektant: Ing. J. Lněnička	Vypracoval: Martin Haupt	E-dir s.r.o. Kasalice č.p.1 533 41 Lázně Bohdaneč IČ: 259 95 138 Tel.: 466 616 761 www.edir.cz	
Autorizace: 0701194			
Obec: Lhota (Lhota pod Přeloučí)	Kraj: Pardubický		
Investor: Město Přelouč			
Veřejného osvětlení v obci Lhota Přelouč Dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a pro provádění stavby Obsah ULOŽENÍ KABELŮ		Zak.č.	163/04/14
		Stupeň	DSP+PDPS
		Datum	06-2014
		Měřítko	—
		Formát	2 x A4
		Č. přílohy	D.2.2.5
		Číslo paré	