



**STANOVISKO č. VS/2019/796/Hav**

**ostatním stavbám, sloučené řízení (územní + stavební)**

**Žadatel:**

Ilona Turková  
Ilona Turková  
Semtín 97  
53353 Pardubice

**Investor:**

Město Přelouč  
Československé armády 1665  
53501 Přelouč

**Název stavby - akce :**

**Dostupné byty, Choceňská ulice 877, Přelouč**  
**Kanalizační přípojka - vnitřní část je zakreslena informativně.**  
**Nad přípojku vody bude postavena rampa.**

Místo stavby : Choceňská 877, 53501 Přelouč

Katastr : Přelouč

Zasíláme orientační zakreslení zařízení ve správě VAK Pardubice v zájmovém území vč. "Obecných podmínek", jež jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.

Vak a.s. stř. Přelouč souhlasí s Vámi navrženou akcí za předpokladu splnění následujících podmínek:

- 1, dojde ke kompletní rekonstrukci - tzn. celé výměně stávající vodovodní přípojky od odbočení z hlavního vodovodního řadu. Stávající přípojka LT 80 je v nevyhovujícím a špatném technickém stavu. Přípojka bude nahrazena materiálem PE 100 SDR 11 d50. U vodoměru budou osazeny nové armatury, vodoměr bude zkapacitněn na DN 25. U fakturačního měřidla bude osazena zpětná klapka, jako samostatná armatura.
- 2, dojde ke kamerové prohlídce stávající kanalizační přípojky pro zjištění jejího technického stavu - následně bude rozhodnuto o jejím případném zachování či výměně
- 3, potřebné výkopové práce budou provedeny investorem akce - provede odborná firma. Vak a.s. stř. Přelouč provede pokládku a montáž nové vodovodní přípojky - toto na náklady investora akce.
- 4, nad přípojkou vody, ani kanalizace nebude postavena rampa

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.

**Přílohy**

počet grafických příloh: 2  
souborové přílohy:



# VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.

Teplého 2014, 530 02 Pardubice, Česká republika

IČO:60108631; OR KS V HK oddíl B, vložka 999


Vyřizuje: Mgr. Matěj Havrda, DiS. (matej.havrda@vakpce.cz)

Telefon:

Datum: 16.12.2019

**VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.**

Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE  
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631  
OR KS HK, oddíl B, vložka 999



  
Mgr. Matěj Havrda, DiS.  
vedoucí střediska Přelouč



# VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.

Teplého 2014, 530 02 Pardubice, Česká republika

IČO:60108631; OR KS V HK oddíl B, vložka 999

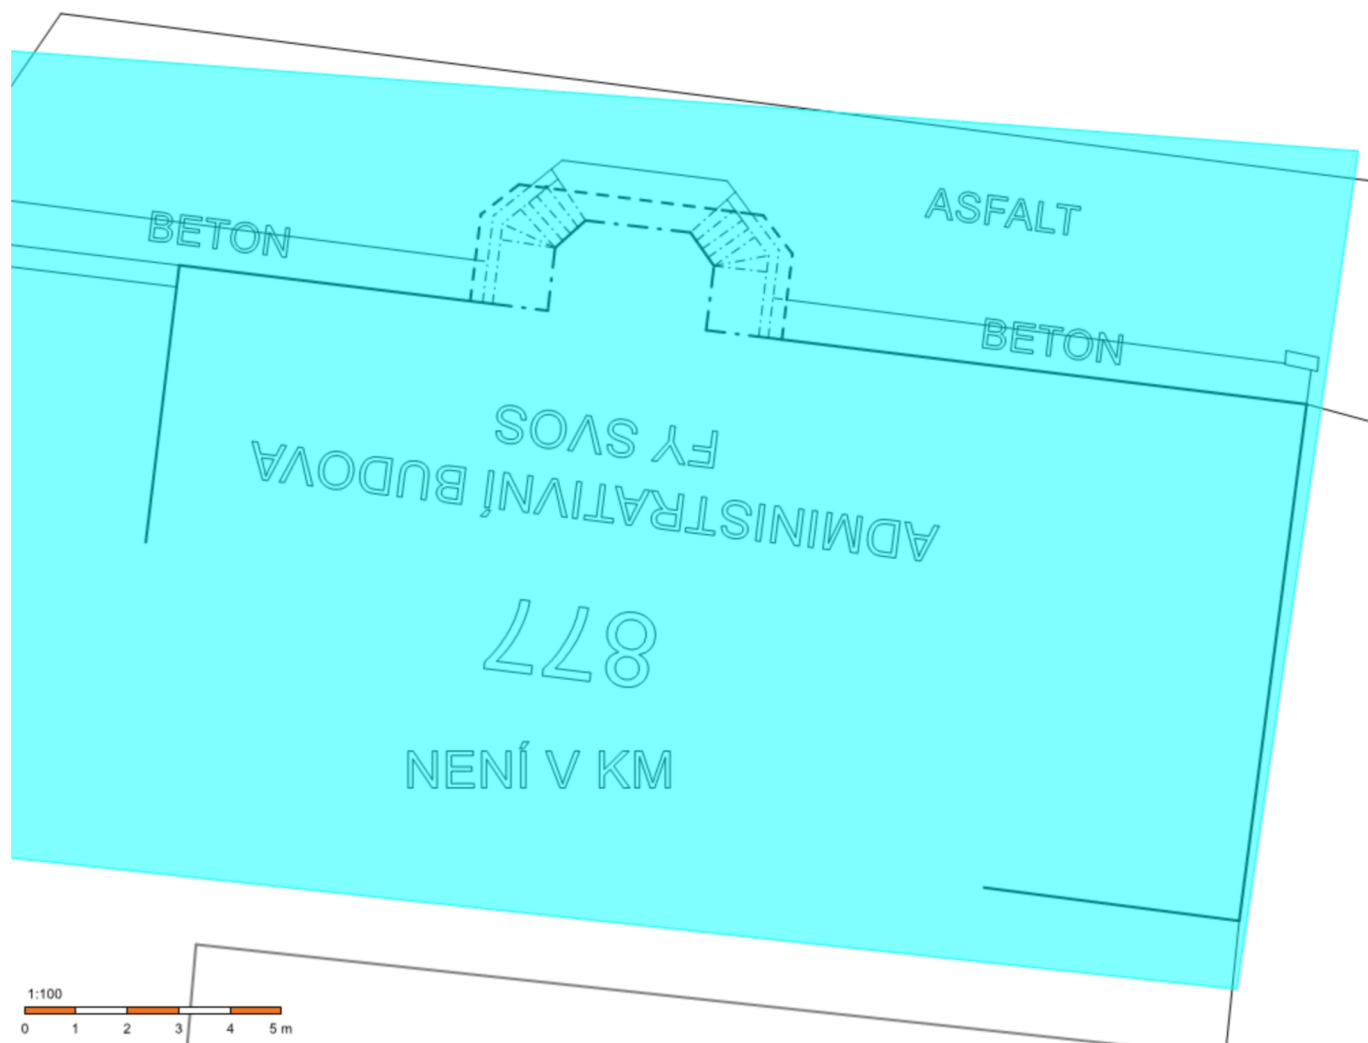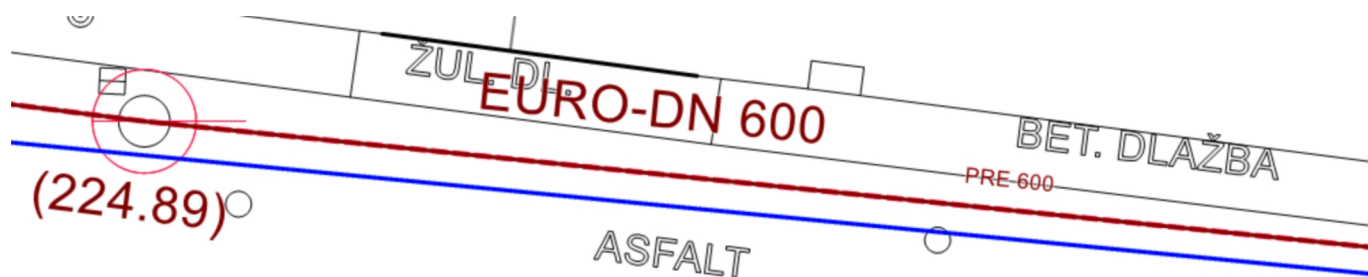



# VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.

Teplého 2014, 530 02 Pardubice, Česká republika

IČO:60108631; OR KS V HK oddíl B, vložka 999

