



STOŽÁR VO VÝŠKY 5m

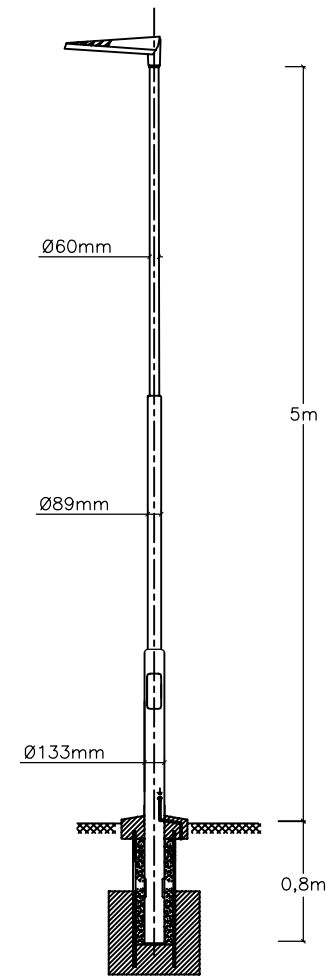


STOŽÁR VO VÝŠKY 7m
S VYLOŽENÍM 1m
ÚHEL SKLONU SVÍTIDLA 0°

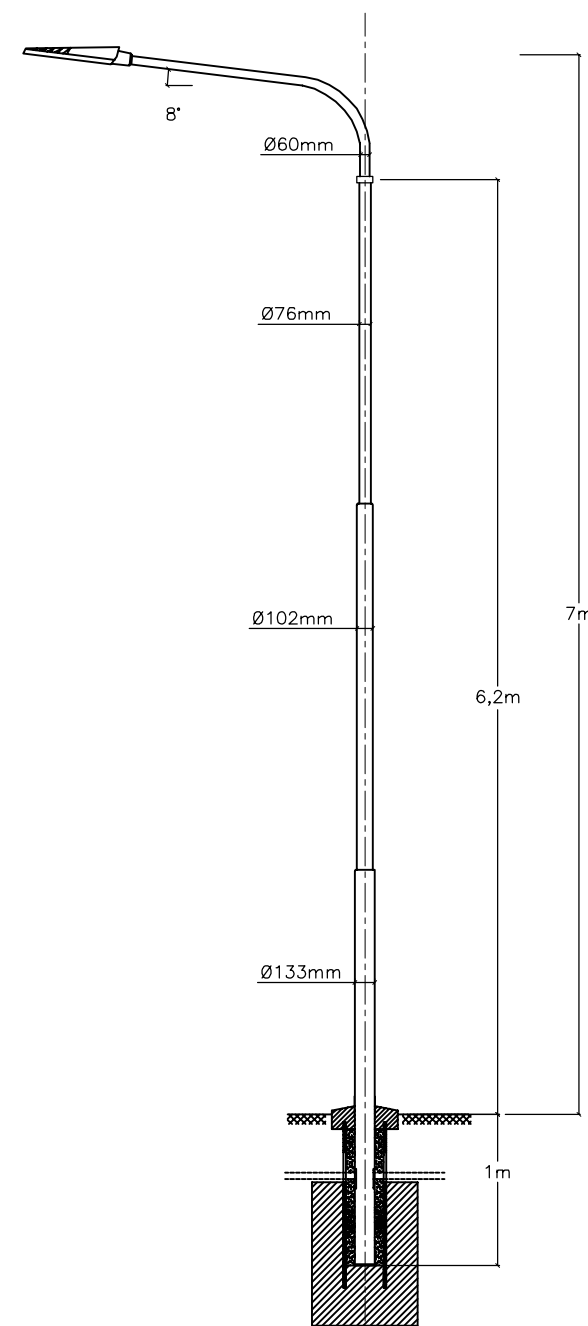


SCHEMA ZÁKLADU PRO STOŽÁR VÝŠKY 5m

- Pozn. – Betonový základ provést z betonu B15
– Otvory pro kabel nutno upravit dle katalogového listu výrobce stožárů

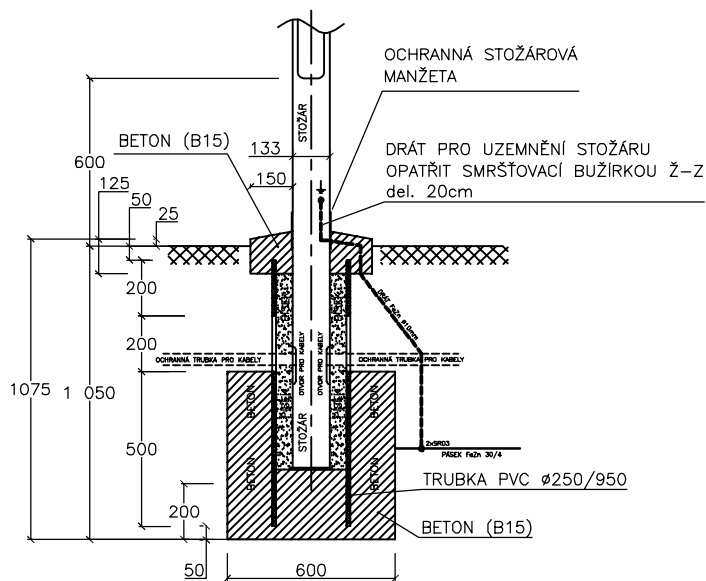

SCHEMA ZÁKLADU PRO STOŽÁR 7m

- Pozn. – Betonový základ provést z betonu B15
– Otvory pro kabel nutno upravit dle katalogového listu výrobce stožárů

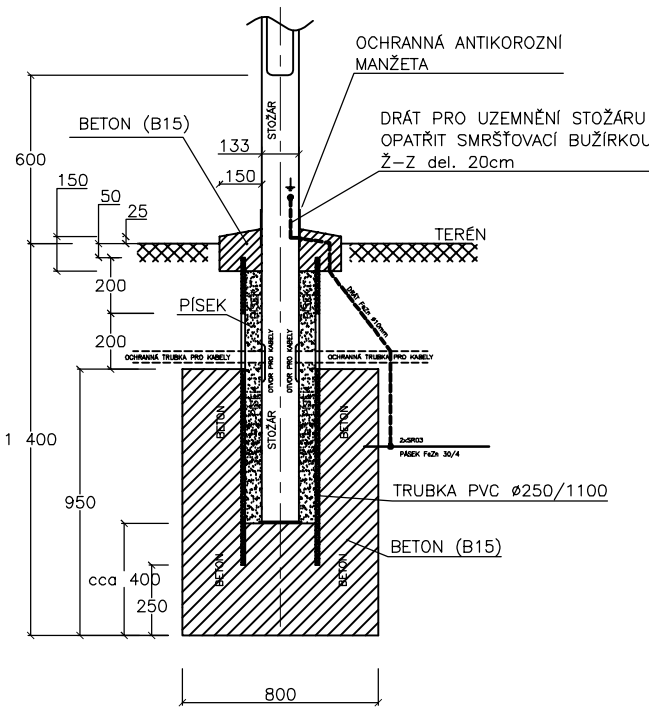

Vpracoval: Ing.Tomáš Srba <i>Grba</i>		Zodp. projektant: Ing.Tomáš Srba <i>Grba</i>		TOMÁŠ SRBA Náměstí Míru 188 Heřmanův Městec 538 03 e-mail: srbatomas@seznam.cz IČO: 04695461
Kraj: Pardubický		Obec: Přelouč		
Investor: Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč				
Stupeň: DUR	Akce: <div>Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Lohenice</div>			Paré:
Formát: A3				
Měřítko: -				
Datum: 11/2019	Název: <div>STOŽÁRY - ŘEZY</div>			Číslo příl.: D.2.7
Zakázkové č.: 19-07				