


Technical drawing of a vertical pole. The drawing shows a side view of the pole with a central dashed line indicating its vertical axis. The pole is divided into three main sections by horizontal lines. The top section is labeled with a diameter of $\varnothing 60\text{mm}$. The middle section is labeled with a diameter of $\varnothing 89\text{mm}$. The bottom section is labeled with a diameter of $\varnothing 133\text{mm}$. A vertical dimension line on the right side indicates a height of 6m for the upper two sections. A cross-section view is shown at the bottom, revealing the internal structure of the pole, which includes a central hollow section and a surrounding solid material. The cross-section is labeled with a diameter of $\varnothing 133\text{mm}$. A vertical dimension line on the right side indicates a height of 0,8m for the bottom section.

Pozn.: ZÁKLADY STOŽÁRŮ VYHOVUJÍ PRO ZEMINY JEMNOZRNNÉ, KONZISTENCE TUHÉ AŽ PEVNÉ. JÍLY SE STŘEDNÍ PLASTICITOU NEBO HLÍNY S VYSOKOU PLASTICITOU, TŘÍDA ZEMNINY F7. POKUD TYTO PODMÍNKY NEBUDOU DODRŽENY, BUDE PROVEDENO STATICKÉ POSOUZENÍ A PŘÍP. ÚPRAVA (ZVĚTŠENÍ) ZÁKLADŮ STOŽÁRŮ.

ZÁKLADY STOŽÁRŮ JSOU VZOROVÉ A MOHOU BÝT UPRAVENY/DODÁNY PODLE POŽADAVKŮ VÝROBCE TYPU DODANÝCH STOŽÁRŮ S OHLEDEM NA PODMÍNKY V ODSŤ. VÝŠE.

Pozn. – Betonový základ provést z betonu B15
– Otvory pro kabel nutno upravit dle katalogového listu výrobce stožárů

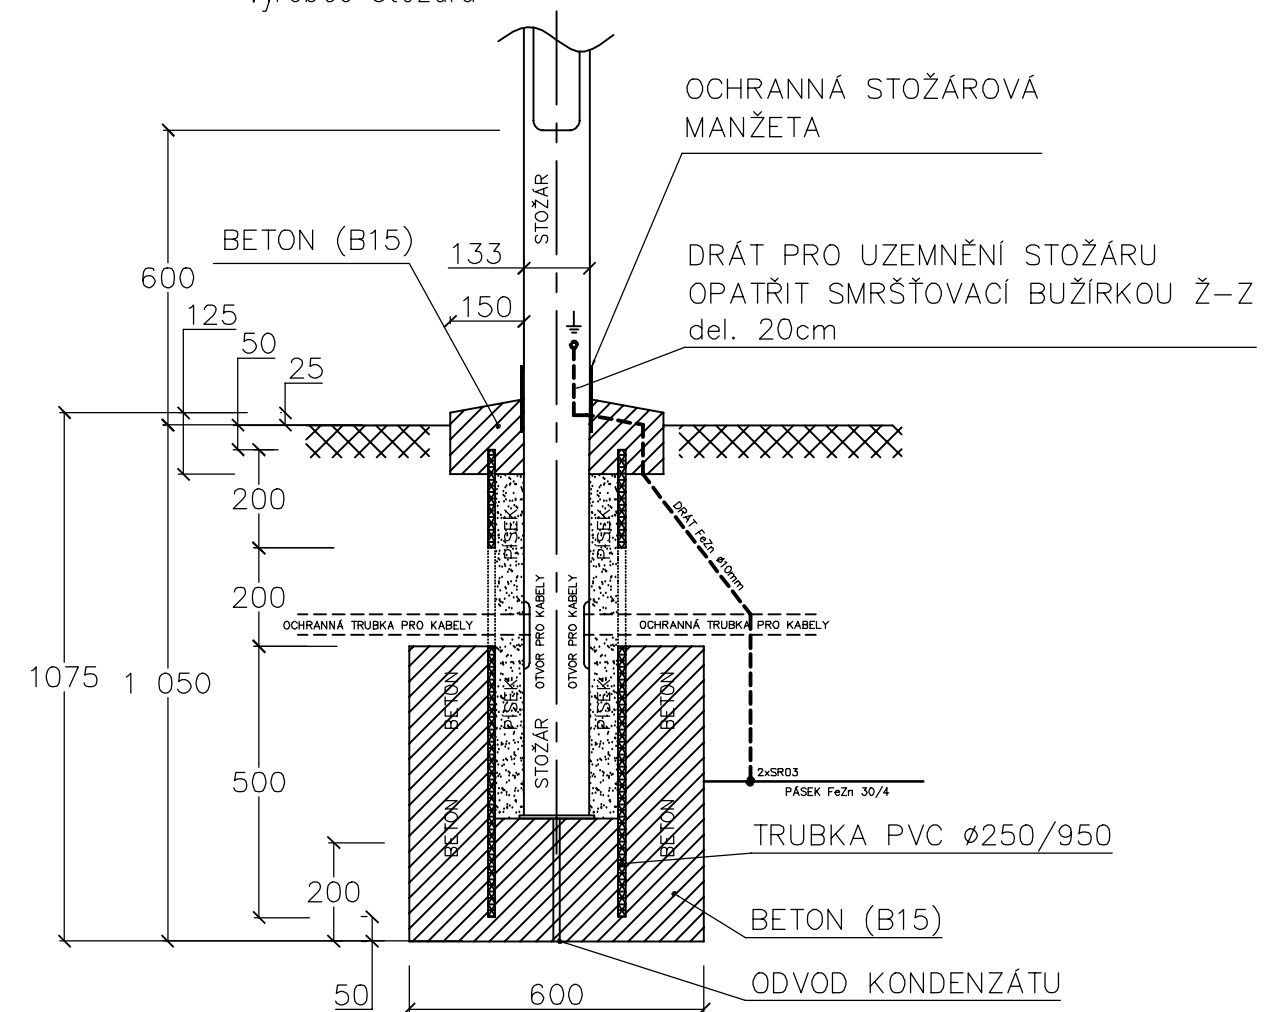

Vypracoval: Ing.Tomáš Srba <i>Giba</i>		Zodp. projektant: Ing.Tomáš Srba <i>Giba</i>	TOMÁŠ SRBA Pokorného 498 Heřmanův Městec 538 03 e-mail: srbalomas@seznam.cz IČO: 04695461
Kraj: Pardubický		Obec: Přelouč	
Investor: Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč			
Stupeň: DUR	Akce: Rekonstrukce ul. Foersterova v Přelouči		Paré:
Formát: A3			
Měřítka: -			
Datum: 05/2024	Název: STOŽÁRY - ŘEZY		Číslo příl.: VO5
Zakázkové č.: 24-02			