




ŘEZ B - B'

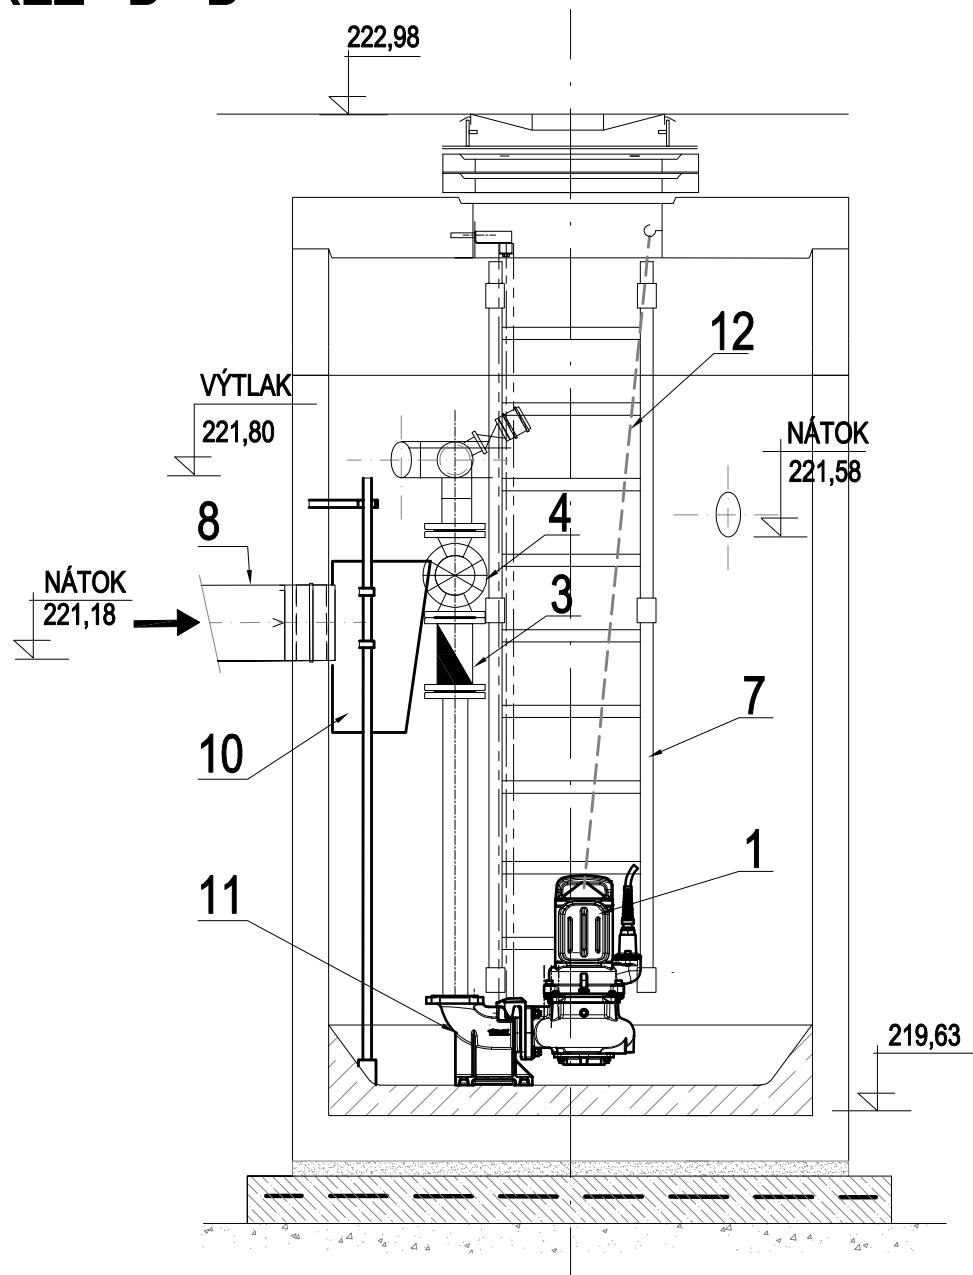

ŘEZ A - A'

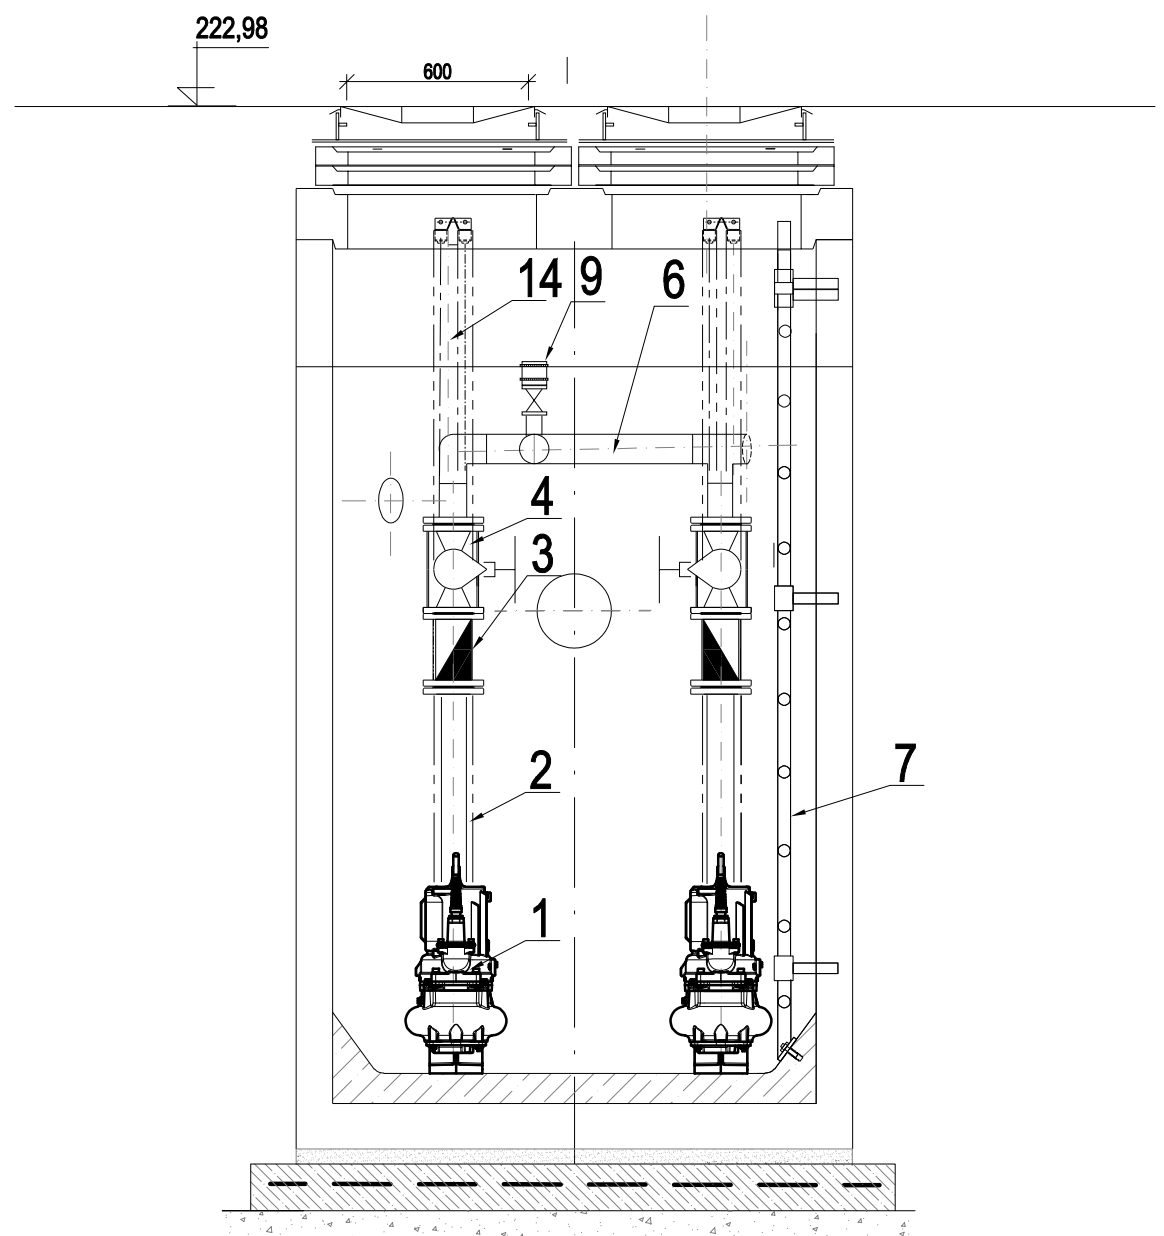

PŮDORYS

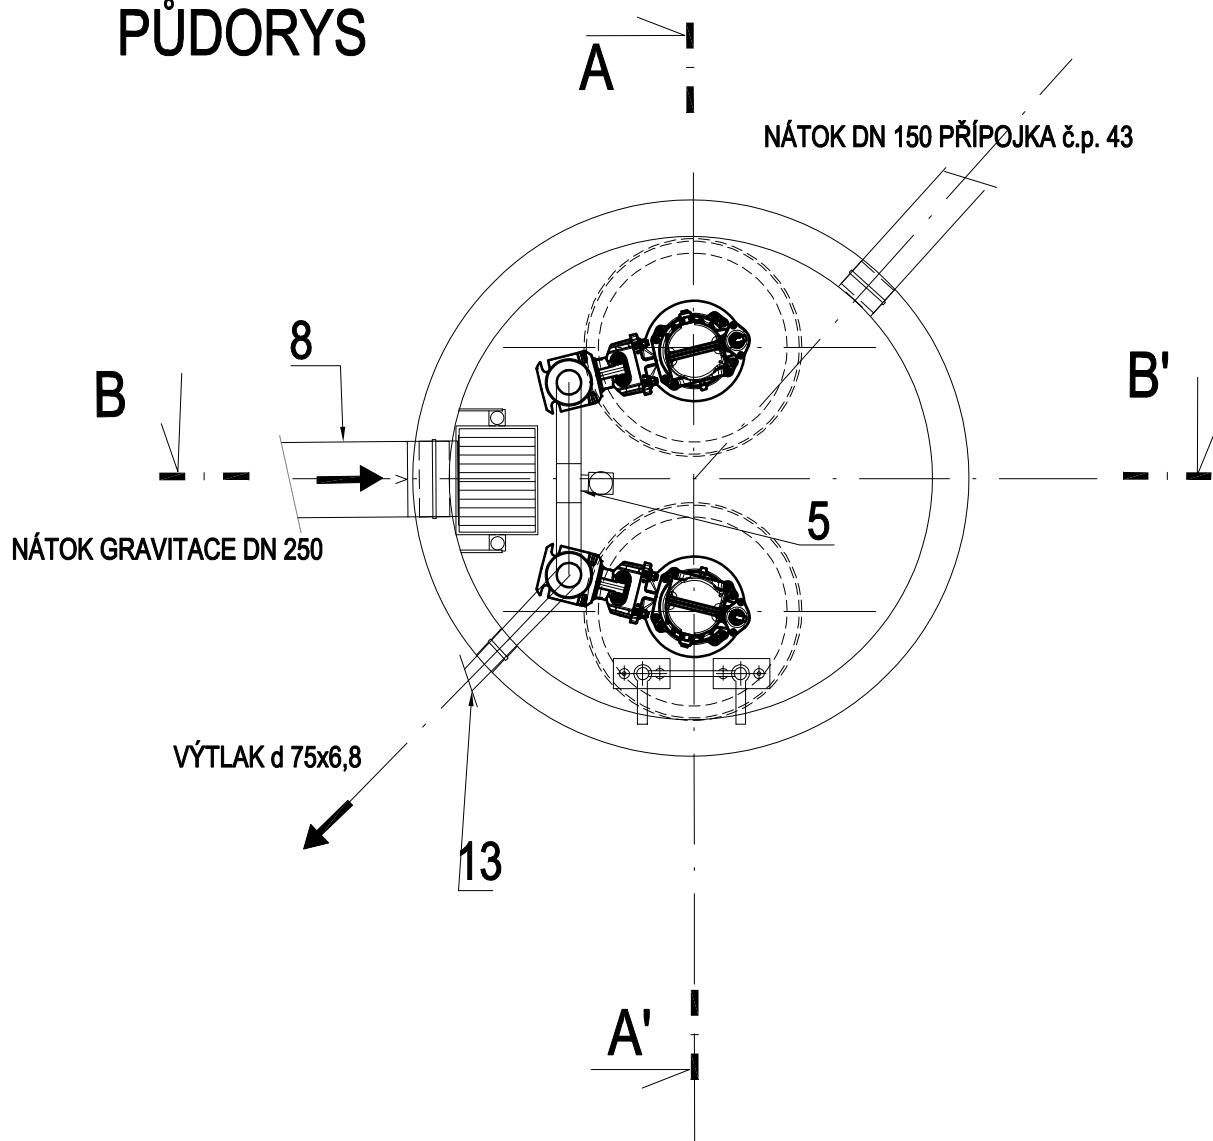

LEGENDA

- 1 - 2x PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO MOKRÉ JÍMKY - Q=3,8 l/s, H=12,1 m, P 1,0 kW, l=4,8 A
- 2 - OCELOVÉ NEREZOVÉ POTRUBÍ DN 65 - VAŘENO
- 3 - 2x KULOVÁ ZPĚTNÁ Klapka DN 65/PN 100
- 4 - 2x NEREZOVÉ NOŽOVÉ ŠOUPÁTKO NA ODPADNÍ VODU DN 65
- 5 - OCELOVÁ NEREZOVÁ TVAROVKA T 65/65
- 6 - OCELOVÉ NEREZOVÉ POTRUBÍ DN 65 - VAŘENO
- 7 - NEREZOVÝ (KOMPOZITOVÝ) ŽEBŘÍK S PROTISKLUZOVÝMI STUPADLY - délka 2,7 m, šířka 0,5 m
- 8 - PŘÍTOKOVÉ POTRUBÍ DN 250 mm
- 9 - KULOVÝ KOHOUT DN 50/PN 10, HADICOVÁ KONCOVKA DN 50 - C52
- 10 - ČESLICOVÝ KOŠ S PŘICHYCENÍM A ZVEDACÍM ZAŘÍZENÍM 400x300x700, PRŮLINY 30mm
- 11 - 2x PATKOVÉ KOLENO DN 65 mm, PN 16
- 12 - 2x ŘETĚZ Z KOROZIVZDORNÉ OCELI Ø 6 mm DÉLKA 6,0 m , VČETNĚ ZÁVĚSU PO 1,0 m
- 13 - ODTOKOVÉ POTRUBÍ PE 75x6,8 mm
- 14 - SPOUŠTĚCÍ ZAŘÍZENÍ - VODÍCÍ TYČE

POZNÁMKA: V PŘÍPADĚ ZASTIŽENÍ HPV VE VYŠŠÍ ÚROVNI VÝKOPU BUDE NÁDRŽ PŘEPOČÍTÁNA NA VZTLAK
V PŘÍPADĚ VÝSKYTU MÁLO ÚNOSNÝCH A SILNĚ STLAČITELNÝCH ZEMIN VE VÝKOPU BUDE ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE
DOPLNĚNO O POLŠTÁŘ Z DRCENÉHO KAMENIVA tl. 200 OBALENÉHO SEPARAČNÍ GEOTEXTILÍ

IKKO Hradec Králové, s.r.o. Bratří Štefanů 238, 500 03 Hradec Králové tel. 495 407 520, 495 217 150 e-mail: ikko@ikko.cz, http: www.ikko.cz			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. BOHUSLAV KOUBA	STUPEŇ:	DPS
KONTROLOVAL:	ING. BOHUSLAV KOUBA <i>Kuba</i>	DATUM:	08/2023
VYPRACOVAL:	IVA KOUBOVÁ, KATEŘINA BUREŠOVÁ	Č. ZAKÁZKY:	32017
INVESTOR:	MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, PŘELOUČ		
AKCE:	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE ŠTĚPÁNOV S PŘEVEDENÍM ODPADNÍCH VOD DO PŘELOUČE		
OBJEKT :	PS 01 PŘEČERPÁVACÍ STANICE - STROJNÍ TECHNOLOGIE		
VÝKRES:	PŘEČERPÁVACÍ STANICE ODPADNÍCH VOD PSOV3	MĚŘÍTKO:	1:25
		FORMÁT:	4 A4
		Č. VÝKRESU:	Č. PARÉ:
		PS 01.b.03	