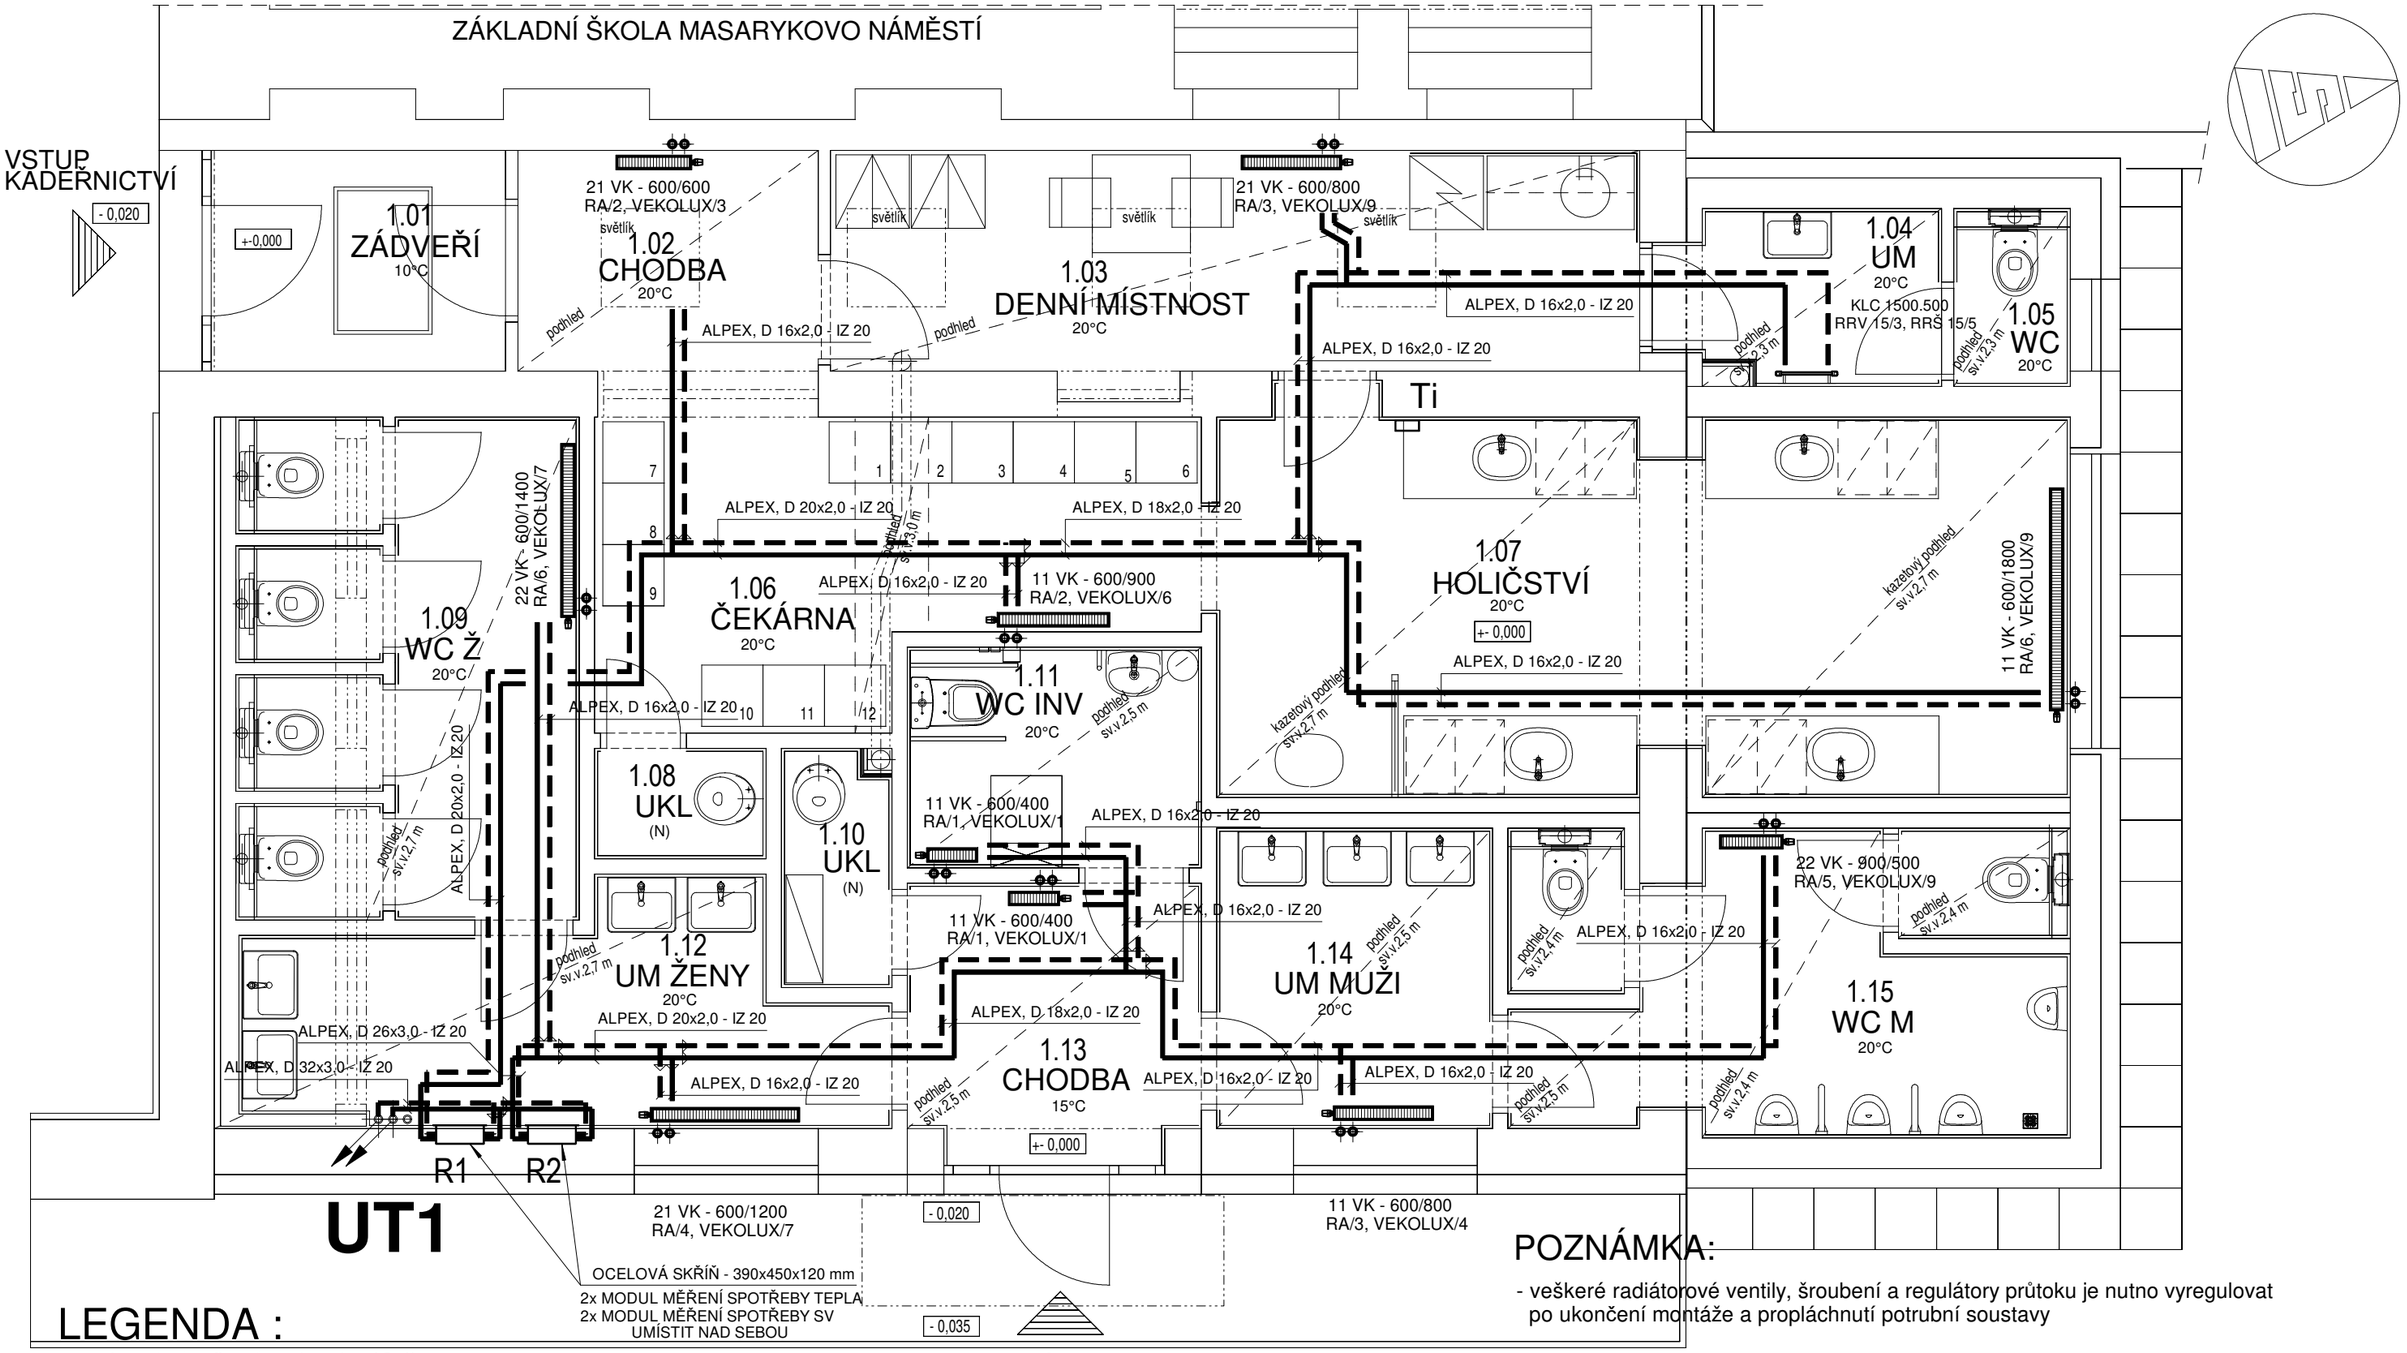

LEGENDA :

- venkovní výpočtová teplota je -12°C
- krajina s intenzívními větry
- **R1** - skříň měření spotřeby tepla a pitné vody, š. 390 mm - holičství
- **R2** - skříň měření spotřeby tepla a pitné vody, š. 390 mm - veřejné WC
- teplotní spád topného média je navržen 70/55°C pro otopná ocelová desková a trubkové těleso
- jednotlivé místnosti budou vytápěny ocelovými deskovými tělesy v provedení s integrovanou radiátorovou armaturou doplněné ocelovým trubkovým tělesem v provedení se spodním děleným připojením
- deskové radiátory typ VK budou na rozvod připojeny rohovou radiátorovou armaturou, EKxDN 3/4"
- trubkové tělaso na WC bude na rozvod připojeno rohovým radiátorovým ventilem a rohovým regulačním šroubením, EKx1/2"
- ventilové armatury otopných těles doplnit termostatickými hlavicemi (+6,5 - +28°C), připojovací závit M 30x1,5 mm, otopné těleso v holičství osaditt ruční ovládací hlavicí
- potrubí vedené v podlaze provést z vícevrstvých trubek spojovaných lisováním potrubí v celé délce tepelně izolovat trubicemi z pěněného PE, tl. stěny 20 mm
- Ti - prostorový přístroj s týdenním programem pro drátové připojení, 230 V

POZNÁMKA:

- veškeré radiátorové ventily, šroubení a regulátory průtoku je nutno vyregulovat po ukončení montáže a propláchnutí potrubní soustavy

±0,000=1.N.P.

ODP. PROJEKTANT	ING. RADEK ČAPSKÝ	
VYPRACOVAL	ING. RADEK ČAPSKÝ	

INVESTOR	MĚSTO PŘELOUČ, ČS. ARMÁDY 1665, 535 33 PŘELOUČ
MÍSTO	MASARYKOVO NÁM. č.p. 1340, 535 01 PŘELOUČ

Ing. Radek Čapský
autorizovaný inženýr
pro techniku prostředí staveb,
specializace technická zařízení
ČKAIT : 0700928, IČO : 698 56 311
Čepí 8, 533 32 Čepí

AKCE
STAVEBNÍ ÚPRAVY HOLIČSTVÍ + PŘÍSTAVBA
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ, č.p. 1340, 535 01 PŘELOUČ

PŘÍLOHA
ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ - PŮDORYS 1.N.P.

ZAK. ČÍSLO	07 / 25
DATUM	02 / 2025
STUPEŇ	PS
FORMÁT	2 A4
MĚŘÍTKO	1 : 50
ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.2.4a 02