




Vypracoval: Ing.Tomáš Srba <i>Srba</i>		Zodp. projektant: Ing.Tomáš Srba <i>Srba</i>		TOMÁŠ SRBA Pokorného 458 Heřmanův Městec 538 03 e-mail: srbatomas@seznam.cz IČO: 04695461	
Kraj: Pardubický		Obec: Přelouč			
Investor: Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč					
Stupeň: DPS	Akce: Osvětlení venkovních sportovních hřišť Přelouč FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ Část: ROZVÁDĚČ RS			Paré:	
Formát: -					
Měřítko: -					
Datum: 06/2025	Název:			Číslo příl.:	
Zakázkové č.: 25-14				D.1.2.1.3	

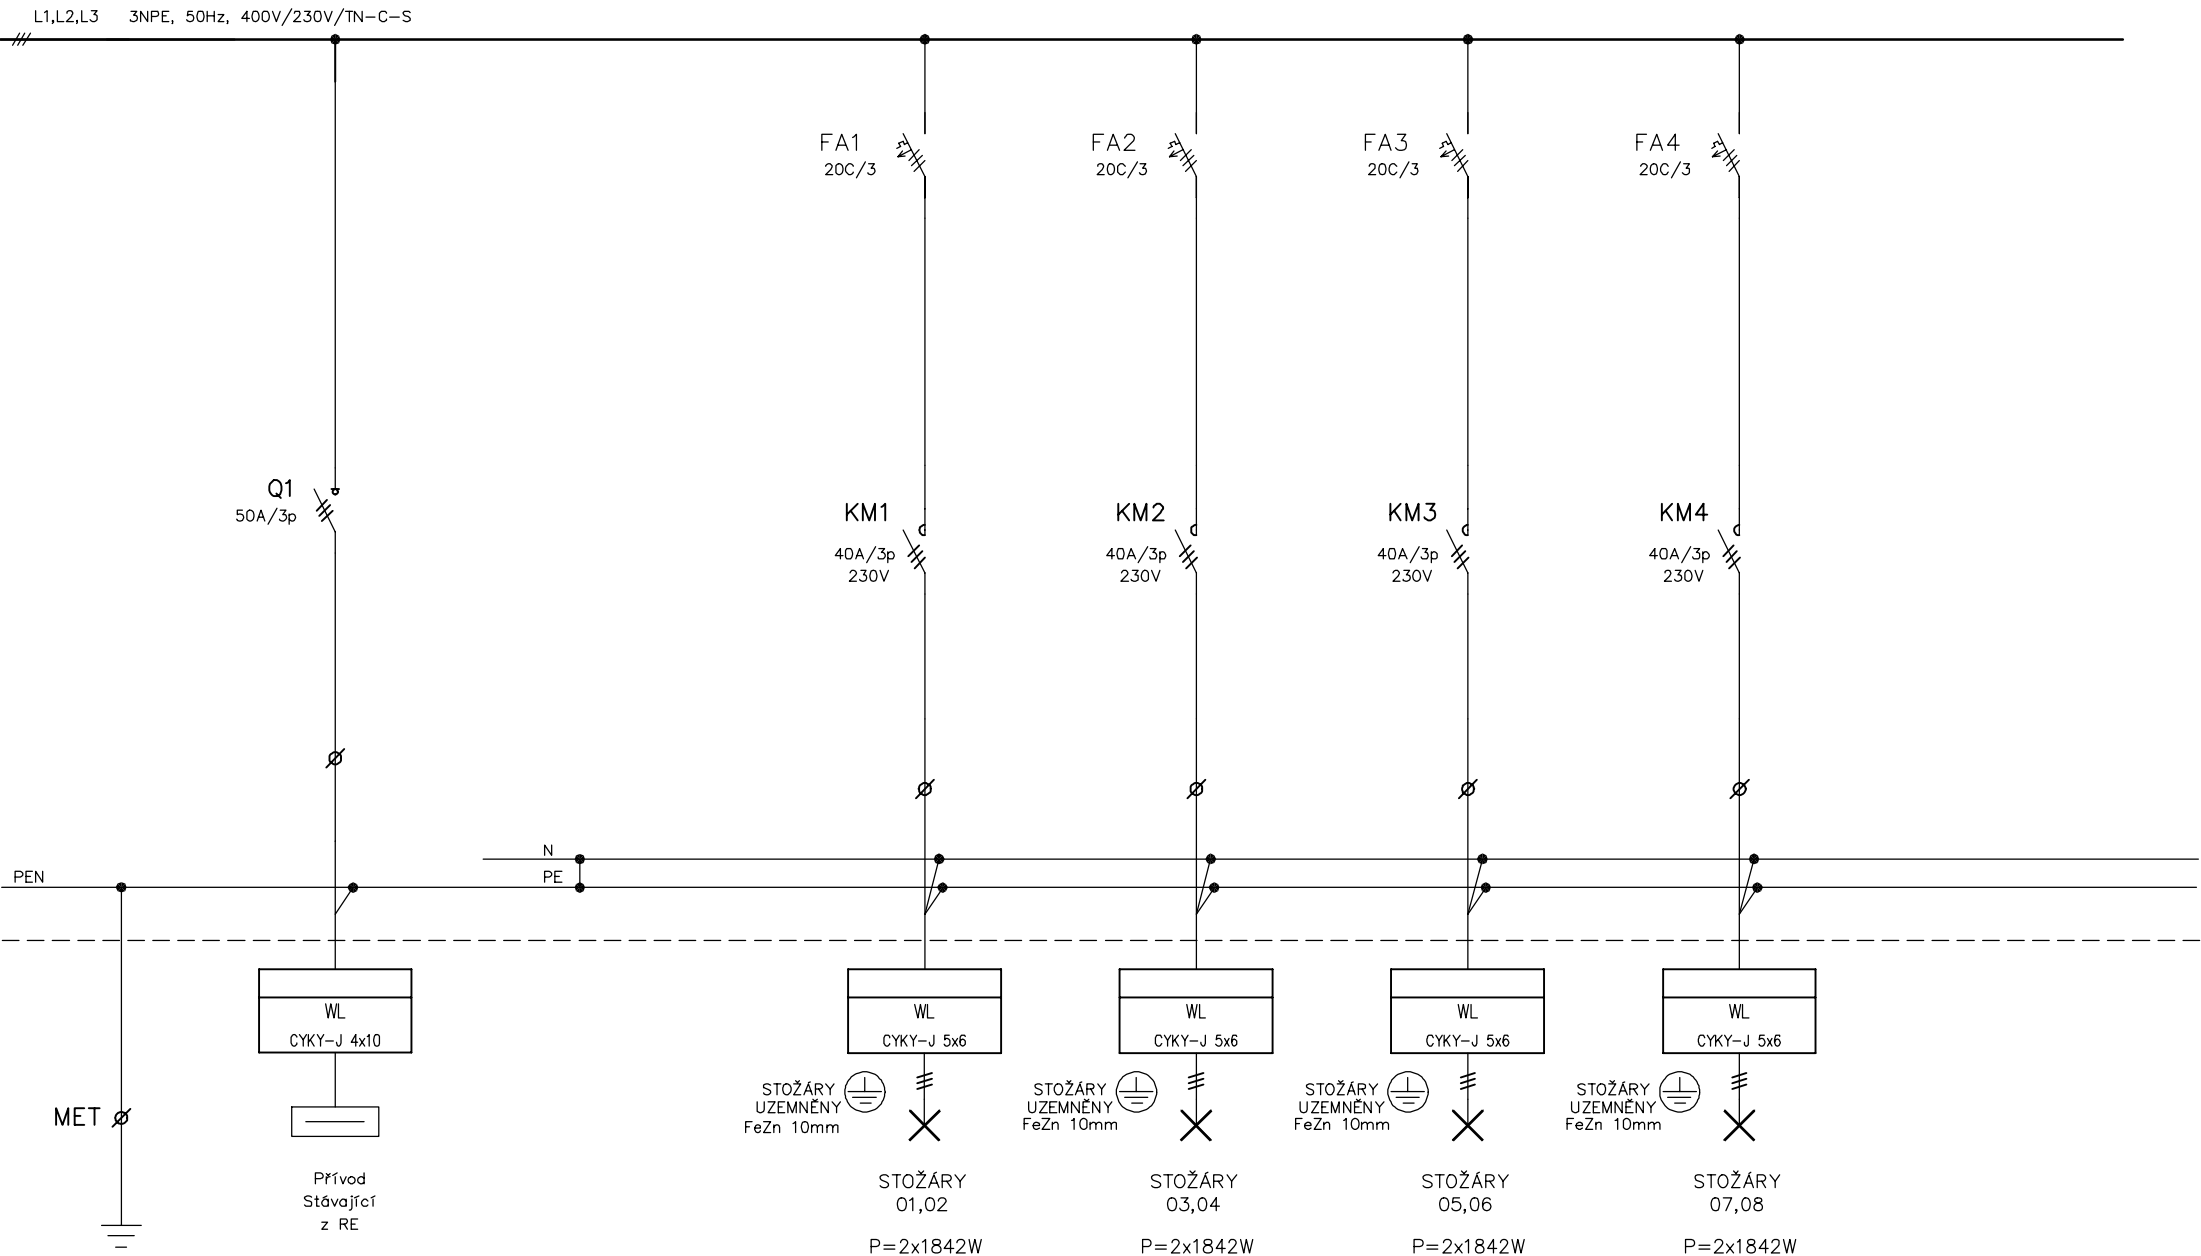

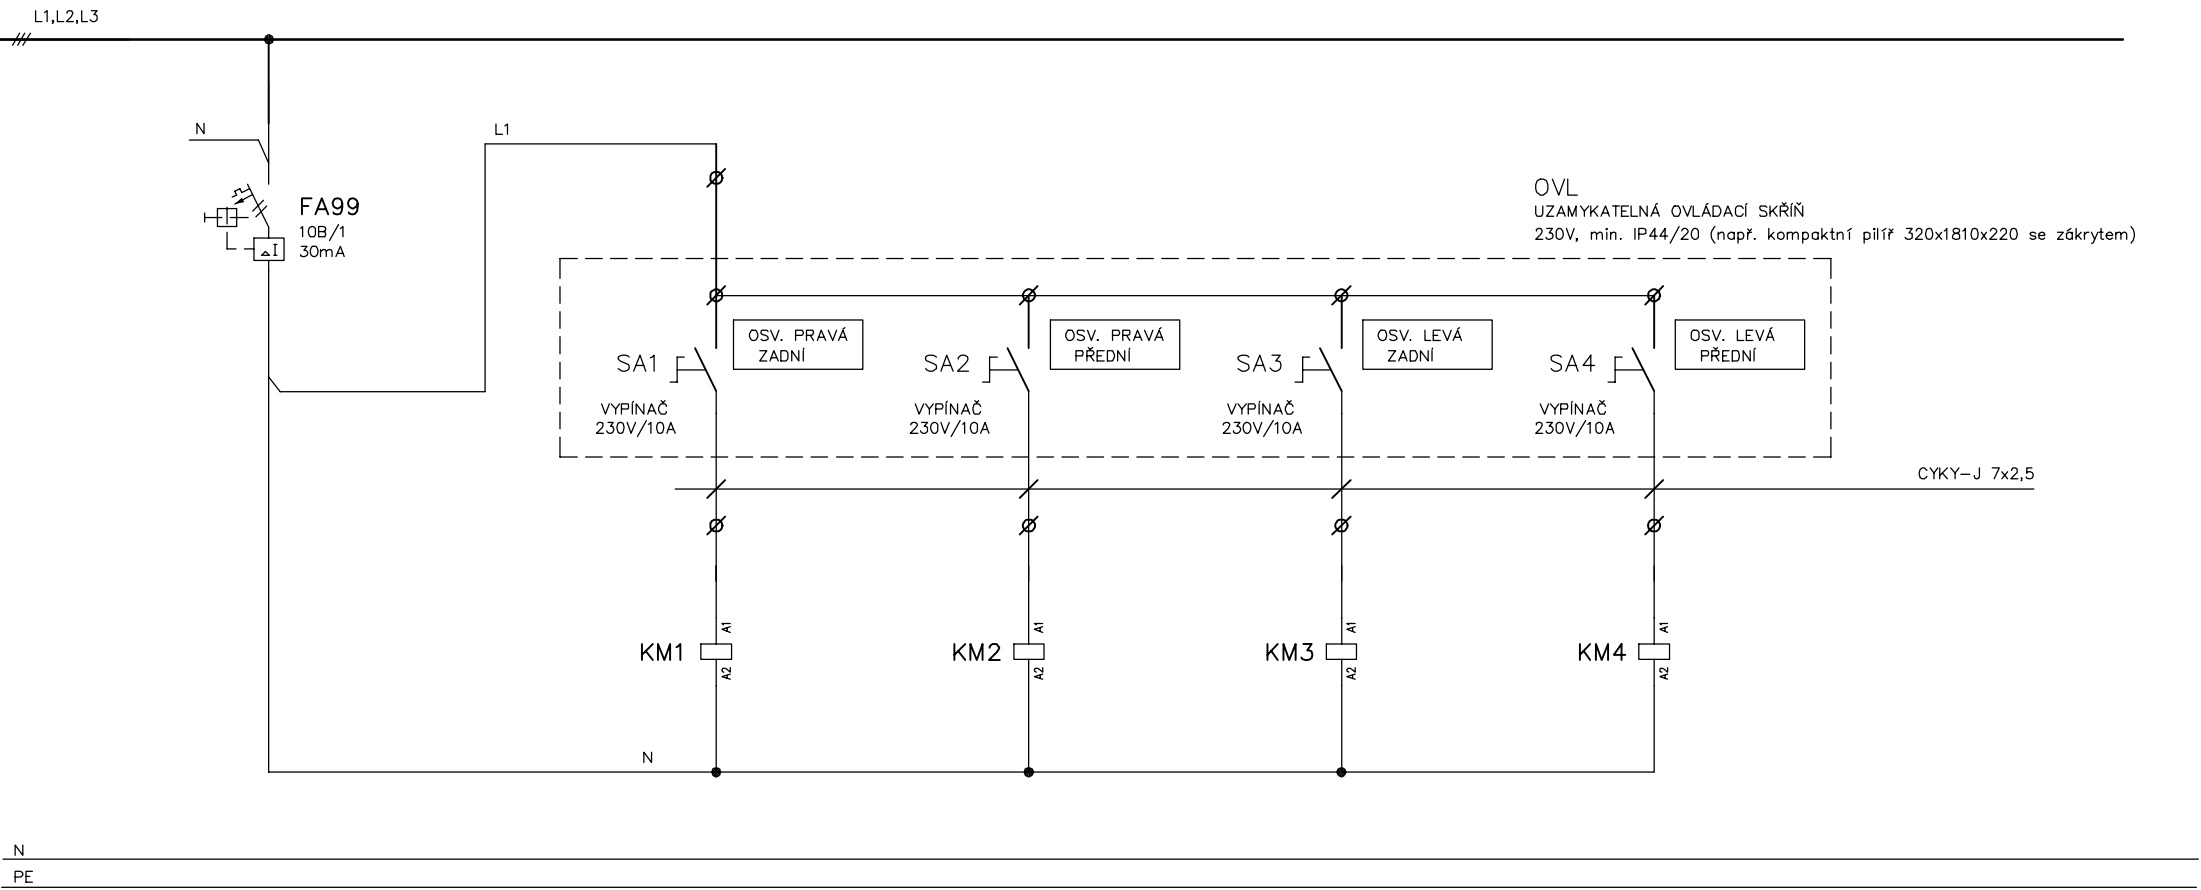

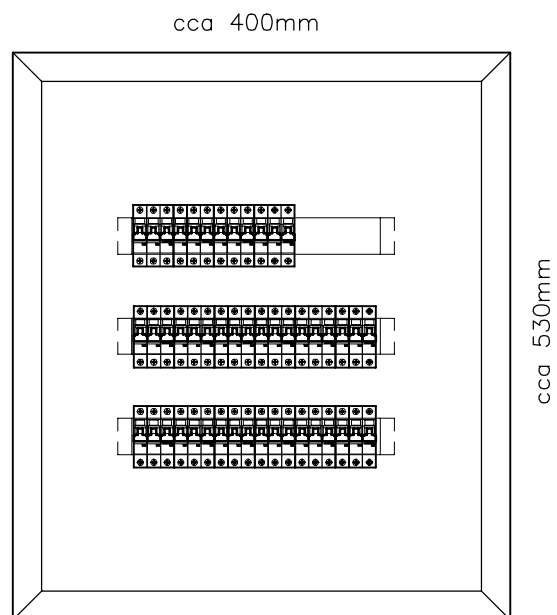

Typový plastový nástěnný rozváděč, min. 54MOD.

Šířka	: cca 450mm
Výška	: cca 530mm
Hloubka	: cca 250mm
Krytí	: IP54/20
Vývody	: spodem
Jmenovitý proud	: $I_n = 50A$
Zkratový proud	: $I_k'' = <10kA$
Proudová soustava	: 3/N/PE, 400V, 50Hz, TN-C-S