


# SCHEMA ROZVODU

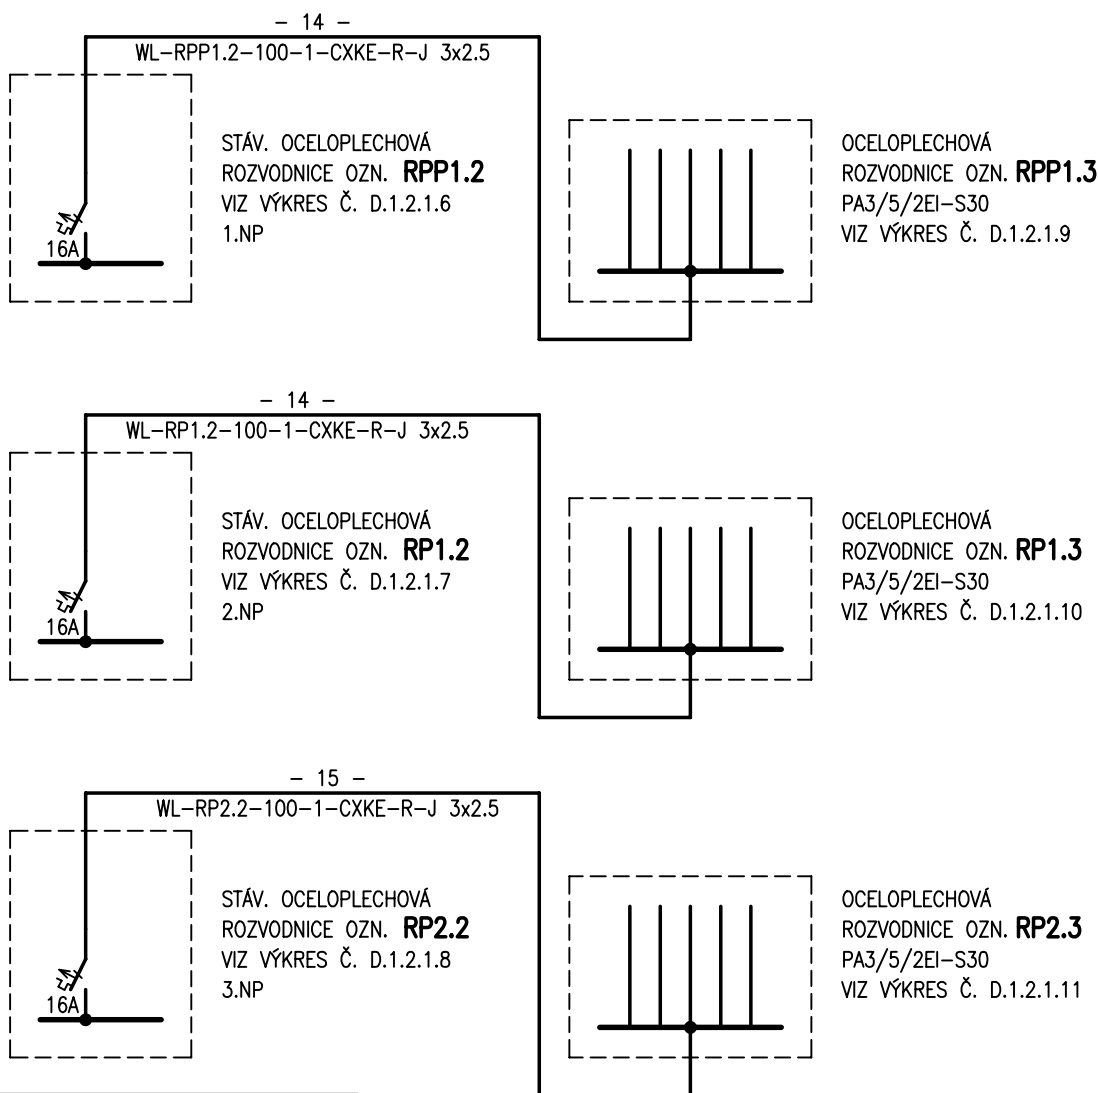

**SÍŤ: TN-C-S**  
 PROUDOVÁ SOUSTAVA:  
 3/N/PE AC 400/230V 50Hz  
 OCHRANA ZÁKLADNÍ:  
 IZOLACÍ A KRYTY  
 OCHRANA PŘI PRVNÍ PORUŠE:  
 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
 DLE ČSN 33 2000 4-41 ED. 3  
 A OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM  
 DLE ČSN 33 2000 5-54 ED. 3

## DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Zodpovědný projektant:		Vypracoval:		<input type="checkbox"/> <b>Petr Slezák</b> PROJEKTY ELEKTRO IČO: 729 62 160 530 02 Pardubice, Palackého třída 1930 mobil: 604370940 <input type="checkbox"/> e-mail: petr.slezak.elektro@centrum.cz <input type="checkbox"/>	
Hlavní projektant:	Profese: EL	Petr Slezák 			
Ing. V. Vomočil	Petr Slezák				
Obec: PŘELOUČ, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ Č.P. 50		Kraj: PARDUBICKÝ			
Investor: MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, PŘELOUČ				Zak. č.	14/2025
Akce: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘELOUČ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ Č.P. 50 – VÝMĚNA OKEN  <b>D.1.2.1 SILNOPROUD</b> Výkres: <b>SCHEMA ROZVODU</b>				Paré:	
				Druh projektu:	DPS
				Datum:	11. 2025
				Formátů:	1 x A4
				Měřítko:	--
				D.1.2.1.5	